

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

Дитвак А.Г.


инициалы, фамилия

подпись

Приложение
к аттестату аккредитации

N

010719 от " " 20 г.
на 5 листах, лист 1

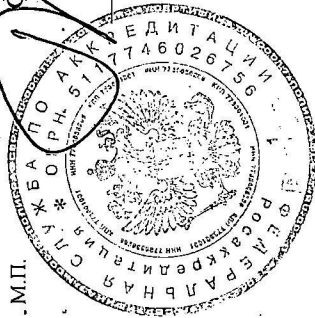

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр Лифтэксперт»
наименование испытательной лаборатории (центра)

183039, Россия, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д.35/1, оф. 43

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 приложение В п. В.3.3, п. В.3.4, п. В.4.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление)	(± 10...±50) м/с²
2	ГОСТ Р 53782-2010 приложение В п.В.2.4.3, п. В.3.1, п. В.3.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость	(0-10) м/с
3	ГОСТ Р 53782-2010 приложение В п. В.2.2, п. В.2.3, п. В.2.4.1, п. В.2.4.3, п. В.3.3, п. В.3.5, п. В.3.6	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0-5000) мм
4	ГОСТ Р 53782-2010 приложение В п. В.2.2, п. В.2.3, п. В.3.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	(0-180)°

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ Р 53782-2010 приложение В п.7	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Относительная влажность воздуха	(0-100) %
6	ГОСТ Р 53782-2010 приложение В п.7	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура окружающей среды	(0-60) °C
7	ГОСТ Р 53782-2010 приложение В п. В.2.3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность	(1-200000) лк
8	ГОСТ Р 53782-2010 приложение В п. В.2.2, п. В.4.2, п. В.4.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Время	(0-3600) с
9	ГОСТ Р 53782-2010 приложение В п. В.2.2, 4.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение	(0-750) В
10	ГОСТ Р 53782-2010 приложение В п. В.4.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивление	(0-10) ГОм
11	ГОСТ Р 53782-2010 приложение В п. В.4.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ожидаемая сила тока	(0-6000) А
12	ГОСТ Р 53782-2010 приложение В п. В.2.2, п. В.2.3.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Механические опасности	наличие/ отсутствие
13	ГОСТ Р 53782-2010 приложение В п. В.2.2, п. В.2.3, п. В.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Состояние оборудования лифта	соответствует/ не соответствует


№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
14	ГОСТ Р 53782-2010 приложение В п. В.1, п. В.2.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия	соответствует/ не соответствует
15	ГОСТ Р 53782-2010 приложение В п. В.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Испытания лифта	соответствует/ не соответствует
16	ГОСТ Р 53782-2010 приложение В п. В.2.4, п. В.3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	соответствует/ не соответствует
17	ГОСТ Р 53783-2010 приложение В п. В.3.1.2, п. В.4.2.4, п. В.4.2.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление)	($\pm 10 \dots \pm 50$) м/с ²
18	ГОСТ Р 53783-2010 приложение В п. В.4.1.1, п. В.4.2.1, п. В.4.2.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость	(0-10) м/с
19	ГОСТ Р 53783-2010 приложение В п. В.1, п. В.2.1, п. В.3.2, п. В.4.1, п. В.4.2	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0-5000) мм
20	ГОСТ Р 53783-2010 приложение В п. В.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность	наличие/ отсутствие
21	ГОСТ Р 53783-2010 приложение В п. В.7	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Относительная влажность воздуха	(0-100) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
22	ГОСТ Р 53783-2010 приложение В п. 7	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура окружающей среды	(0-60) °С
23	ГОСТ Р 53783-2010 приложение В п. В.1, п. В.4.2.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	(0-180)°
24	ГОСТ Р 53783-2010 приложение В п. В.1, п. В.3.1.2, п. В.3.1.3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Время	(0-3600) с
25	ГОСТ Р 53783-2010 приложение В п. В.1, п. В.3.1.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение	(0-750) В
26	ГОСТ Р 53783-2010 приложение В п. В.3.1.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивление	(0-10) ГОм
27	ГОСТ Р 53783-2010 приложение В п. В.3.1.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ожидаемая сила тока	(0-6000) А
28	ГОСТ Р 53783-2010 приложение В п. В.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Механические опасности	наличие/ отсутствие
29	ГОСТ Р 53783-2010 приложение В п. В.1, 3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Состояние оборудования лифта	соответствует/ не соответствует
30	ГОСТ Р 53783-2010 приложение В п. В.5.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	соответствует/ не соответствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
31	ГОСТ Р 53783-2010 приложение В п. В.2, п. В. 4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	соответствует/ не соответствует
32	ГОСТ Р 53783-2010 приложение В п. В.3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Испытания лифта	соответствует/ не соответствует



Генеральный директор
должность, фамилия, имя, отчество лица


подпись уполномоченного лица

Ю.В. Кокшаров

инициалы, фамилия уполномоченного лица