


М.П.

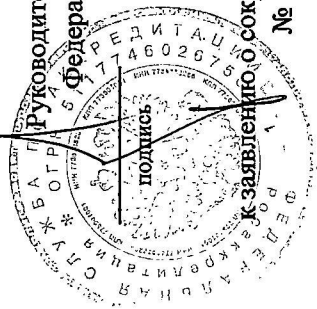

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
КАЛАГОВ К.Э.
инициалы, фамилия

Приложение 12 СЕН 2019

к заявлению о сокращении области аккредитации

№

от " 3 " сентября 2019 г

на 5 листах, лист 1

Область аккредитации Испытательного лабораторного центра

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области"

Наименование испытательной лаборатории (центра)

- 630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84;
- 630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 69;
- 630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 7а, литер А А1;
- 630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 7а, литер Б Б1

Адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 51433	Соки фруктовые и овощные	10.32	2009	Растворимые сухие вещества	(2 - 80) % (° Бриска)
2	ГОСТ Р 54346	Мясо, мясные, мясосодержащие продукты	10.11-10.13	0201-0210 1601-1603	Перекисное число	(0-40) ммоль кислорода/кг
3	ГОСТ Р 51438	Соки фруктовые и овощные	10.32	2009	Массовая концентрация общего азота	(300-2000) мг/дм³
					Массовая доля общего азота	(300-2000) мг/кг
4	ГОСТ Р 54386	Мед	01.49.21	0409	Диастазное число	(3,0 - 40,0) ед. Готе

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ Р 51301	Продукты пищевые и продовольственное сырье	01.11-11.07	0201-2501	Свинец	(0,004-10) мг/кг
				3302	Кадмий	(0,001-50) мг/кг
					Медь	(0,002 – 30) мг/кг
					Цинк	(0,01 – 100) мг/кг
6	ГОСТ Р 51432	Соки фруктовые и овощные	10.32	2009	Массовая доля золы	(1,0 - 15,0) г/кг
7	МУ 3184-84	Продукты пищевые	01.11-11.07	0201-2501	Г-2 токсин	(0,05 - 0,3) мг/кг
8	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207	КМАФАнМ	(1,0 - 9,9·10 ⁶) КОЕ/г (см ²)
9	МУК 4.2.3009-12	Сыворотка крови	—	—	Антитела к вирусу лихорадки Западного Нила	выявлен/ не выявлен
10	МУ 3.1.2943-11	Сыворотка крови	—	—	Антитела к вирусу кори	выявлен/ не выявлен
11	МУ 3.1.2943-11	Сыворотка крови	—	—	Антитела к вирусу краснухи	выявлен/ не выявлен
12	МУ 3.1.2.2356-08					выявлен/ не выявлен
13	МУ 3.1.2943-11	Сыворотка крови	—	—	Антитела к вирусу паротита	выявлен/ не выявлен
					Антитела к вакцинным штаммам полиовирусов в РН	выявлен/ не выявлен
14	МУ 3.1.2943-11	Сыворотка крови	—	—	Антитела к вирусу гепатита В	выявлен/ не выявлен
15	МУ 3.1.2792-10					выявлен/ не выявлен
16	Приказ МЗ СССР № 141 от 09.04.90г	Сыворотка крови	—	—	Антитела к вирусу клещевого энцефалита	выявлен/ не выявлен
17	Инструкция к применению №01-11/9-09 от 30.01.2009 г	Сыворотка крови	—	—	Антитела к вирусам гриппа А и В	выявлен/ не выявлен
18	МУ 3.1.2837-11	Вода	—	—	Антиген вируса гепатита А	выявлен/ не выявлен
19	МУ 3.1.2957-11	Вода	—	—	Антиген ротавируса человека	выявлен/ не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
20	МУ 3.1.3012-12	Клещи	—	—	Антиген вируса клещевого энцефалита	выявлен/ не выявлен
21	МУК 4.2.2410-08					выявлен/ не выявлен
22	Приказ МЗ СССР № 141 от 09.04.90 г					выявлен/ не выявлен
23	МУ 3.1.2957-11	Биологический материал от людей (фекалии)	—	—	Антиген ротавируса человека	выявлен/ не выявлен
24	МУ 3.1.2837-11	Биологический материал от людей (фекалии)	—	—	Антиген вируса гепатита А	выявлен/ не выявлен
25	МУ 3.1.1.2360-08	Биологический материал от людей	—	—	Энтеровирусы	выявлен/ не выявлен
26	МУК 4.2.1884-04	Вода	—	—	Энтеровирусы	выявлен/ не выявлен
Адрес осуществления деятельности: 630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 69						
27	ГОСТ Р 50801	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	16.10 46.73	4408	Удельная активность цезия-137	(3 - 5·10 ⁴) Бк/кг
28	ГОСТ 24940	Рабочие места. Здания и сооружения. Улицы, дороги	16.10 46.73	4402-4412	Удельная активность радионуклида стронций-90	(0,5 - 1·10 ⁶) Бк/кг
29	ГОСТ 33393	Рабочее место			естественная и искусственная освещенность, КЕО	(1 - 200000) лк
30	ГОСТ 26824	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, фасадов зданий, рекламных установок			Коэффициента пульсации Яркость	(1-100) % (10-200000) кл/м ²
31	ГОСТ Р 50923	Рабочее место оператора			Искусственная освещенность, прямая и отраженная блескость Яркость	(1 - 200000) лк (10-200000) кл/м ²

1	2	3	4	5	6	7
					Температура, влажность, скорость движения воздуха	(0 - 20) м/с (-20 + 70) °С. (0 - 100) %
32	ГОСТ Р 50949	Средства отображения информации индивидуального пользования (дисплеи и др.)			Яркость	(10-200000) кд/м²
33	ГОСТ Р 55707	Объекты улично-дорожной сети			Искусственная освещенность	(1 - 200000) лк
					Яркость	(10-200000) кд/м²
34	ГОСТ Р 55709	Рабочие места вне зданий			Искусственная освещенность	(1 - 200000) лк
35	ГОСТ Р 55710	Рабочие места внутри зданий			Искусственная освещенность	(1 - 200000) лк
36	ГОСТ Р ИСО 8995-3	Рабочие места вне зданий			Искусственная освещенность	(1 - 200000) лк
37	ГОСТ 12.1.005	Рабочая зона			Температура воздуха	(-20 + 70) °С
					Относительная влажность	(0 - 100) %
					Скорость движения воздуха	(0 - 20) м/с
38	СанПиН 2.2.4.548-96	Рабочая зона.			Температура воздуха	(-20 + 70) °С
					Относительная влажность	(0 - 100) %
					Скорость движения воздуха	(0 - 20) м/с
39	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения			Температура воздуха	(-20 + 70) °С
					Относительная влажность	(0 - 100) %
					Скорость движения воздуха	(0 - 20) м/с
40	МУК 4.3.2900-11	Вода централизованного горячего водоснабжения	—	—	Температура горячей воды	(60 - 75) °С
41	Руководство по эксплуатации прибором ТК-5.01.М				Температура горячей воды	(-40...+200)°С

1	2	3	4	5	6	7
	Руководства по эксплуатации приборами	Рабочая зона. Общественные здания			Освещенность Яркость	(10 - 200000) лк (10 - 200000) кл/м ²
42	Люксметр/яркометр «ТКА-04/3»					
43	МЭС-200А				Давление Относительная влажность Температура Скорость движения воздуха	от 80 кПа до 110 кПа от 0 % до 98 % от -40 °С до 85 °С от 0,1 м/с до 20 м/с
44	ТКА-ПКМ (08)				Освещенность, Коэффициент пульсации	(10...200000) лк; (1 - 100) %
45	Руководство по эксплуатации лазерного дальномера Leica Disto D3				Измерение расстояния	(0,05 - 100) м
46	Руководство по эксплуатации рулетки UM3M				Измерение расстояния	(0 - 3) м
Адрес: осуществление деятельности: 630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 7а, литер А-А1						
47	Инструкция по применению тест-системы «БИП» для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных методом полимеразной цепной реакции	Продукция пищевая (мясо жвачных животных-говядина, баранина)	10.11	0201	Определение видовой принадлежности тканей жвачных животных: ДНК митохондриального генома быка (говядина), барана	Обнаружено/ не обнаружено
48	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс Курица / Индейка-FL»	Продукция пищевая (мясо птиц)	10.12	0207	Определение видовой принадлежности мяса птиц: ДНК птиц рода Gallus (Куры) и рода Meleagris (Индейки)	Обнаружено/ не обнаружено

Главный врач

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Е.В. Семенова

полномочного лица

подпись уполномоченного лица

инициалы, фамилия уполномоченного лица