


ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

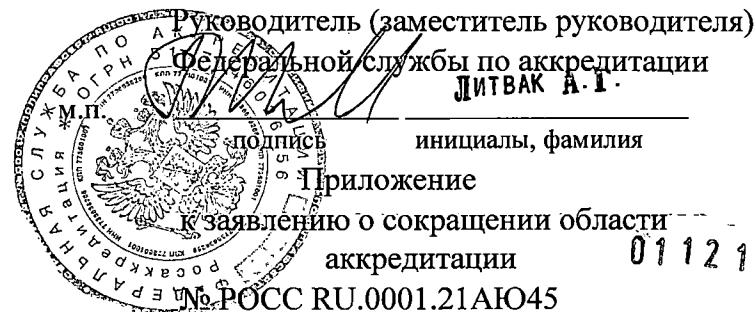

подпись инициалы, фамилия
Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации 011217
№ РОСС RU.0001.21АЮ45

« _____ » 2017 г.
на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Научно-технический фонд "Сертификационный центр "КОНТСТАНД"
наименование испытательной лаборатории (центра)

г. Москва, ул. Прямишникова, дом 23 А, офис 2-1-4 (п/п 1-138)

г. Самара, ул. Песчаная, дом 1 (п/п 139-226)

г. Самара, Южный проезд, дом 106 (п/п 227, 228)

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения <*>
1	2	3	4	5	6	7
г. Самара, ул. Песчаная, дом 1 (п/п 139-226)						
1	ГОСТ 29310-92	Оборудование энергетическое Турбины Котлы	25.21.12.000 25.30 25.30.11.110 25.21.12.115 28.11.21 28.11.21.190	8406 8410 8411	Вибрация Шумовые характеристики Электробезопасность	

1	2	3	4	5	6	7
			28.11.23.000 28.11.31.100			
2	ГОСТ 29310-92	Трубопроводы, оборудование вспомогательное энергетическое	25.30.12.111 25.30.12.113 25.30.12.114 25.30.12.115 25.30.12.119 25.30.13.000	8414 8416 8419	Шумовые характеристики	
3	ГОСТ 9725-82	Вентиляторы общего назначения	28.25.20 28.25.20.10	8414 8415	Функциональные показатели Работоспособность Паропроизводительность Подача Давление КПД Аэродинамические характеристики Прочность	от 2 до 950 т/ч до 630 м3/с до 12,5 кПа до 0,71
4	ГОСТ 3347-91	Оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности	28.93.12.000 28.93.14.000 28.93.17 28.93.17.120 28.53.17.150 28.93.17.240 28.93.17.290 22.93.32.000	8402 11 000 9 8402 12 000 9 8402 19 100 9 8402 19 900 9 8402 20 000 9 8403 10 100 0 8403 10 900 0 8404 10 000 0 8404 20 000 0 8422 8441 8438	Функциональные показатели Прочность Герметичность Производительность Температура наружных поверхностей Усилие на органы управления Срабатывание аварийной и блокировочной системы, предохранительных клапанов Срабатывание звуковой и световой сигнализаций	не более (35-45) °С

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие защитных ограждений Сопротивление изоляции Заземление Электробезопасность Пожаробезопасность Взрывобезопасность Вибрация Шумовые характеристики Наработка на отказ Коэффициент технического использования Санитарные нормы	не более 80 дБ не менее (0,92-0,93) %
5	ГОСТ 26582-85	Оборудование технологическое для мукомольно-крупяной, комби-кормовой и элеваторной промышленности, промышленности минеральных удобрений и ядовитых химикатов	28.53.13.110 28.93.13.110 28.93.13.130 28.93.13.140 28.93.16.000 28.99.35.150 28.99.39.190	8414 59 8419 8421 8422 8437	Твердость поверхностей обработанных деталей	

<*> - при наличии

Президент Научно-технического фонда

"Сертификационный центр "КОНТСТАНД"

должность уполномоченного лица



подпись уполномоченного лица

А.П. Шалин

инициалы, фамилия уполномоченного лица

Руководитель испытательной лаборатории

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А.Л. Харченко

инициалы, фамилия уполномоченного лица