

3 Копия

РОСАККРЕДИТАЦИИ



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
Дитвак А. Г.

Приложение

к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21ПБ78

от « » 20 г.
На 4 листах, лист 1

Дополнительная область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

«ЛСМ-пожлаб»

Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг»

наименование испытательной лаборатории (центра)

150515, Ярославская обл., Ярославский р-н, в районе д. Левцово

адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКП <*>	Код ТН ВЭД ТС <*>	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения <*>	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации) <*>
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

7.2 Извещатели пожарные:

Приложение

к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21ПБ78

от «__» ____ 20__ г.

На 4 листах, лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

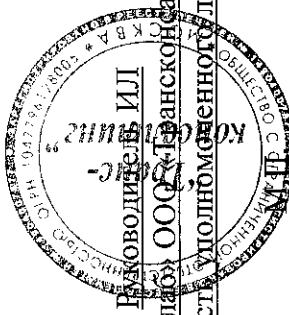
7.2.9	Приложение А ГОСТ Р 53325	Извещатели пожарные тепловые точечные, дымовые оптико- электронные точечные, дымовые ионизационные, дымовые линейные, дымовые аспирационные, пламени, газовые (СО)	43 7110	Из 8531 Из 9027	Температура срабатывания (для ИПТТ) Время срабатывания (для всех ИП) Концентрация продуктов горения (для всех ИПД) Удельная оптическая плотность (для всех ИПД) Концентрация СО (для ИПГ)	+54 ... +160 °C 0 ... 3600 с 0 ... 10 0 ... 3 дБ/м 0 ... 100 ppm	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: глава 19, статьи 83, 84, 91, глава 23, статьи 101, 103, ГОСТ Р 53325 разделы 4.2, 4.9
7.2.1 0	Раздел 4.13 ГОСТ Р 53325 (с изменением № 1)	Извещатели пожарные газовые (СО)	43 7112	Из 8531 Из 9027	Общие технические требования Стабильность Чувствительность Повторяемость	Соответствует или не соответствует Соответствует или не соответствует Соответствует или не соответствует Соответствует или не	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: глава 19., статья 83., глава 23., статья 101., 103 ГОСТ Р 53325 изменение 1

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

						соответствует	
					Оптическая индикация	Соответствует или не соответствует	
					Устойчивость к воздушным потокам	Соответствует или не соответствует	
					Устойчивость к насыщению	Соответствует или не соответствует	
					Уровень звукового давления сигнала (для автономных газовых ИП)	0...80 Дб	
					Климатические испытания	от -60 °С до +60 °С	
					Устойчивость к прямому механическому удару	Соответствует или не соответствует	
					Устойчивость к синусоидальной вибрации	Соответствует или не соответствует	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

					Электрическая прочность и сопротивление изоляции	Соответствует или не соответствует	
					Пожарная безопасность – температуры в аварийных режимах	От 0 до +150 °C	

«ЛСМ-пожлаб» ООО «ФрансКонсалтинг» Руководитель ИЛ Должность Уполномоченного лица 	подпись уполномоченного лица 	И.В. Кобзаренко инициалы, фамилия уполномоченного лица
---	---	---