

ПРИКАЗ

31.05.2019

от "2" мая 2019 г.

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

РОСАКРЕДИТ 1.1.1

№ МЛ-1885 Обществу с ограниченной ответственностью «Аксиома плюс» ROCC RU.0001.27JIX41

Уникальный номер записи об аккредитации


наименование испытательной лаборатории (центра)

в реестре аккредитации РОССИЯ, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, ул. Софийская, д. 49

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.3, 3.4, 4.1 п. В.2.4.3, 3.1, 3.4 п. В.2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.3, 3.3, 3.5, 3.6 п. В.2.2, 2.3, 3.4 п. 7 п. 7 п. В.2.3 п. В.2.2, 4.5 п. В.4.5 п. В.4.5 п. В.2.4.1 п. В.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление) Скорость Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта Величина наружных и внутренних углов Относительная влажность воздуха Температура окружающей среды Освещенность Напряжение Сопротивление Ожидаемая сила тока Усилие Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	(0-50) м/с ² (0,001-20) м/с (0-15000) мм (0-180) ⁰ (5-95) % (0-50) °C (0-1999) лк (0-380) В (0,00-3) Мом (0-20000) А (0,0-0,5кН) соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.3.1.2, 4.2.4, 4.2.5 п.В.4.1.1, 4.2.1, 4.2.5 п. В.1, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2 п. В.1 п.7 п.7 п. В.1, 4.2.5 п. В.1, 3.1.4 п. В.3.1.4 п. В.3.1.4 п. В.2.4.1 п. В.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение(замедление) Скорость Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта Освещенность Температура окружающей среды Относительная влажность воздуха Величина наружных и внутренних углов Напряжение Сопротивление Ожидаемая сила тока Усилие Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	(0-50) м/с ² (0,001-20) м/с (0-15000) мм (0-1999) лк (0-50) °C (5-95) % (0-180)° (0-380) В (0,00-3) Мом (0-20000) А (0,0-0,5кН) соответствует/ не соответствует

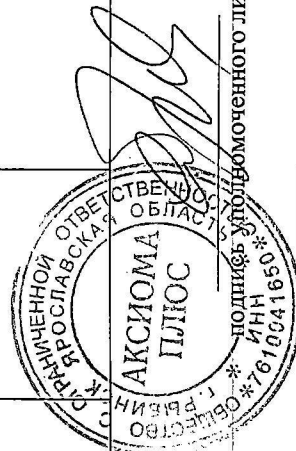

Директор

должность уполномоченного лица

С.А. Богданов

инициалы, фамилия уполномоченного лица