


③ КЗЕМПИЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

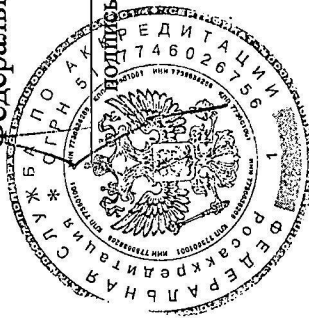

КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

18 СЕН 2019

Приложение

к аттестату аккредитации

№

от « » 20 г. на 4 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-электротехнический центр «Гертц»

наименование испытательной лаборатории (центра)

424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, д.3А/1

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 п.В.3.3, 3.4, 4.1 п. В.2.3 п.7 п.7	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление) Освещенность Относительная влажность воздуха Температура окружающей среды	(0-9,81) м/с ² (0-100) лк (5-95) % (0-50) °С

1	2	3	4	6	7
	п. В.2.2, 2.3, 3.4 п. В.2.2, 4.5 п. В.4.5 п. В.4.5 п. В.2.2, 2.3. п. В.1, 2.1 п. В.4.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	Величина наружных и внутренних углов Напряжение Сопротивление Ожидаемая сила тока Механические опасности Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия Испытания лифта	(0-180) ° (0-380) В (0,00-1) МОм (0-20000) А Наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2	ГОСТ Р 53782-2010 п.В.2.4.3, 3.1, 3.4 п. В.2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.3, 3.3, 3.5, 3.6	Лифты и устройства безопасности лифтов	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	Скорость Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0,001 – 20) м/с (0,01-100000) мм

						Функционирование лифта, устройств безопасности лифта	соответствует/ не соответствует
	п. В.2.4, 3					Состояние оборудования лифта	соответствует/ не соответствует
3	ГОСТ Р 53783-2010						
	п. В.3.1.2					Ускорение (замедление)	(0-9,81) м/с ²
	п.В.1					Освещенность	(0-100) лк
	п.7					Относительная влажность воздуха	(5-95) %
	п.7					Температура окружающей среды	(0-50) °C
	п.В.1, 4.2.5				8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	(0-180) °
	п.В.1, 3.1.4					Напряжение	(0-380) В
	п.3.1.4					Сопротивление	(0,00-1) МОм
	п.3.1.4					Ожидаемая сила тока	(0-20000) А
	п.В.1					Механические опасности	наличие/ отсутствие

п.В.3	Испытания лифта	соответствует/ не соответствует
п.5.5	Требования к безопасности эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	соответствует/ не соответствует
4	ГОСТ Р 53783-2010	(0,001–20) м/с
п.В.4.1.1, 4.2.1, 4.2.5	Скорость	(0,01-100000) мм
п.В.1, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0
п.В.2, 4	Лифты и устройства безопасности лифтов	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112
п.В.1.3	Функционирование лифта, устройств безопасности лифта	соответствует/ не соответствует
	Состояние оборудования лифта	соответствует/ не соответствует



Генеральный директор
полномоченного лица

В.А.Курмузаков
инициалы, фамилия уполномоченного лица

[Signature]
подпись уполномоченного лица