


Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

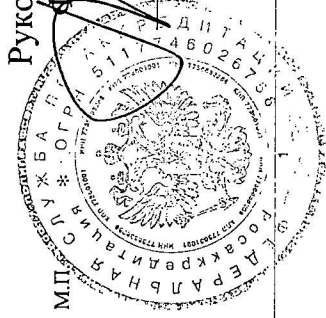

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ПОДПИСЬ

15 АВГ 2019

Приложение

к аттестату аккредитации

№ RA.RU.27JIX31

от « 20 » г. на 4 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Закрытого акционерного общества «Специализированный инженерный центр «Лифтэксперт»

наименование испытательной лаборатории (центра)


Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 17 офис № 1
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.3, 3.4, 4.1 п.В.2.4.3, 3.1, 3.4 п. В.2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.3, 3.3, 3.5, 3.6 п. В.2.2, 2.3, 3.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление) Скорость Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта Величина наружных и внутренних углов	(0-50) м/с ² (0,1-10) м/с (0-150000) мм (0-180)°

на 4 листах, лист 2						
1	2	3	4	5	6	7
п. 7					Относительная влажность воздуха	(15-85) %
п. 7					Температура окружающей среды	(0-50) °C
п. В.2.3					Освещенность	(1-10000) лк
п. В.2.2, 4.2, 4.4					Время	(0-3600) с
п. В.2.2, 4.5					Напряжение	(0-1000) В
п. В.4.5					Сопротивление	(0,01-999) Ом
п. В.4.5					Ожидаемая сила тока	(0-1000) А
п. В.2.4.1					Усилие	(0,1-1,0) кН
п. В.2.4.1					Уровень звука	(30-130) дВ
п. В.2.2, 2.3					Механические опасности	наличие/отсутствие
п. В.2.2, 2.3, 4					Состояние оборудования лифта	соответствует/не соответствует
п. В.4					Испытания лифта	соответствует/не соответствует
п. В.4					Масса	(0,1-50,0) кН


на 4 листах, лист 3						
1	2	3	4	5	6	7
	п. В.2.4, 3				Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	соответствует/ не соответствует
2	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1		
	п. В.3.1.2, 4.2.4, 4.2.5		28.22.16.111	8428 10 200 2	Ускорение (замедление)	(0-50) м/с ²
	п. В.4.1.1, 4.2.1, 4.2.5		28.22.16.112	8428 10 800 0	Скорость	(0,1-10) м/с
	п. В.1, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2				Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0-150000) мм
	п. В.1				Освещенность	наличие/ отсутствие
	п.7				Относительная влажность воздуха	(15-85) %
	п.7				Температура окружающей среды	(0-50) °C
	п. В.1, 4.2.5				Величина наружных и внутренних углов	(0-180) °
	п. В.1, 3.1.2, 3.1.3				Время	(0-3600) с
	п. В.1, 3.1.4				Напряжение	(0-1000) В
	п. В.3.1.4				Сопротивление	(0,01-999) Ом
	п. В.3.1.4				Ожидаемая сила тока	(0-1000) А

на 4 листах, лист 4						
1	2	3	4	5	6	7
	п. В.2.1				Усилие	(0,1-1,0) кН
	п. В.2.1				Уровень звука	(30-130) дВ
	п. В.3				Масса	(0,1-50,0) кН
	п. В.1				Механические опасности	наличие/ отсутствие
	п. В.1, 3				Состояние оборудования лифта	соответствует/ не соответствует
	п. В.2, 4				Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	соответствует/ не соответствует
	п. В.3				Испытания лифта	соответствует/ не соответствует



Директор ЗАО «ЦИЦ «Лифтэксперт»

подпись уполномоченного лица

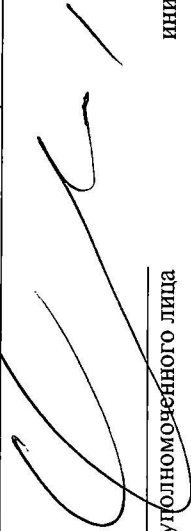


А.А. Юртаев

инициалы, фамилия уполномоченного лица

Прошито, пронумеровано

41/1000000000

листа



Эксперт по аккредитации


М.В. Мака́рцев

Технический эксперт


С.С. Бутка́рев