

от "30.09.2016" г.
 № РК-1-113

ЭКЗЕМПЛЯР
 РОСАККРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
 реестре Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Экспертиза» RA.RU.21A081
 наименование испытательной лаборатории (центра)
 350028, Краснодарский край, город Краснодар, улица им. 40-летия Победы, дом 131, №№ 212, 207, 206.

адрес места осуществления деятельности						
№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.3, 3.4, 4.1 п.В.2.4.3, 3.1, 3.4 п. В.2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.3, 3.3, 3.5, 3.6 п. В.2.2, 2.3, 3.4 п.7 п.7 п. В.2.3 п. В.2.2, 4.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление) Скорость Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта Величина наружных и внутренних углов Относительная влажность воздуха Температура окружающей среды Освещенность Напряжение	(0-50) м/с² (0,1-33,3) м/с (0-10000) мм (0-180)° (15-85) % (0-50) °C (0-200000) лк (0-700) В

на 3 листах, лист 2						
1	2	3	4	5	6	7
	п. В.4.5				Сопротивление	(0-3) ГОм
	п. В.4.5				Ожидаемая сила тока	(0,1-399,9) А
	п. В.2.2, 2.3, 4				Контроль металлоконструкций	соответствует/ не соответствует
2	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1	Ускорение(замедление)	(0-50) м/с ²
	п. В.3.1.2, 4.2.4, 4.2.5		28.22.16.111	8428 10 200 2	Скорость	(0,1- 33,3) м/с
	п.В.4.1.1, 4.2.1, 4.2.5		28.22.16.112	8428 10 800 0	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0-10000) мм
	п. В.1, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2				Освещенность	(0-200000) лк
	п. В.1				Относительная влажность воздуха	(15-85) %
	п.7				Температура окружающей среды	(0-50) °С
	п. В.1, 4.2.5				Величина наружных и внутренних углов	(0-180)°

на 3 листах, лист 3


1	2	3	4	5	6	7
	п. В.1, 3.1.2, 3.1.3 п. В.1, 3.1.4 п. В.3.1.4 п. В.1, 3				Напряжение Сопротивление Ожидаемая сила тока Контроль металлоконструкций	(0-700) В (0-3) ГОм (0,1-399,9) А соответствует/ не соответствует

ИО Директора ООО «Экспертиза»

должность уполномоченного лица


С.Х.Яковенко

инициалы, фамилия уполномоченного лица

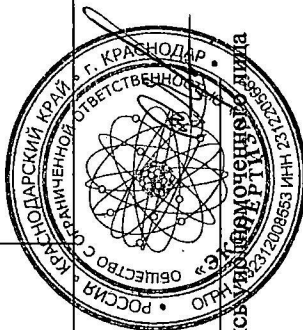

Прошито, пронумеровано 3

листов



Эксперт по аккредитации

/ Макарец М.В. /

Технический эксперт

/ Буткарев С.С. /

ИЗДАМАК А.С.