

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
Д.А. МАКАРЕНКО



инициалы, фамилия
Приложение к аттестату
аккредитации

№ RA.RU.21A329 20 СЕН 2019
06 07 20 17 г

на 2 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)


Испытательная лаборатория Государственного бюджетного учреждения Кемеровской области «Беловская межрайонная ветеринарная лаборатория»

наименование испытательной лаборатории


652600, Кемеровская область, г.Белово, ул.Дзержинского, 121

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта подтверждения соответствия	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	Наставление по диагностике сапа утв.МСХ и П РФ (Минсельхозпрод России) Департамент ветеринарии № 13-7-2/537 от 26.02.1996 г	Сыворотка крови лошадей	-	-	САП	Обнаружено/не обнаружено
2	Инструкция по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции диффузионной преципитации (РДП) (утвержд. Россельхознадзором 24.03.2009г)	Сыворотка крови лошадей	-	-	Инфекционная анемия лошадей	Обнаружено/не обнаружено

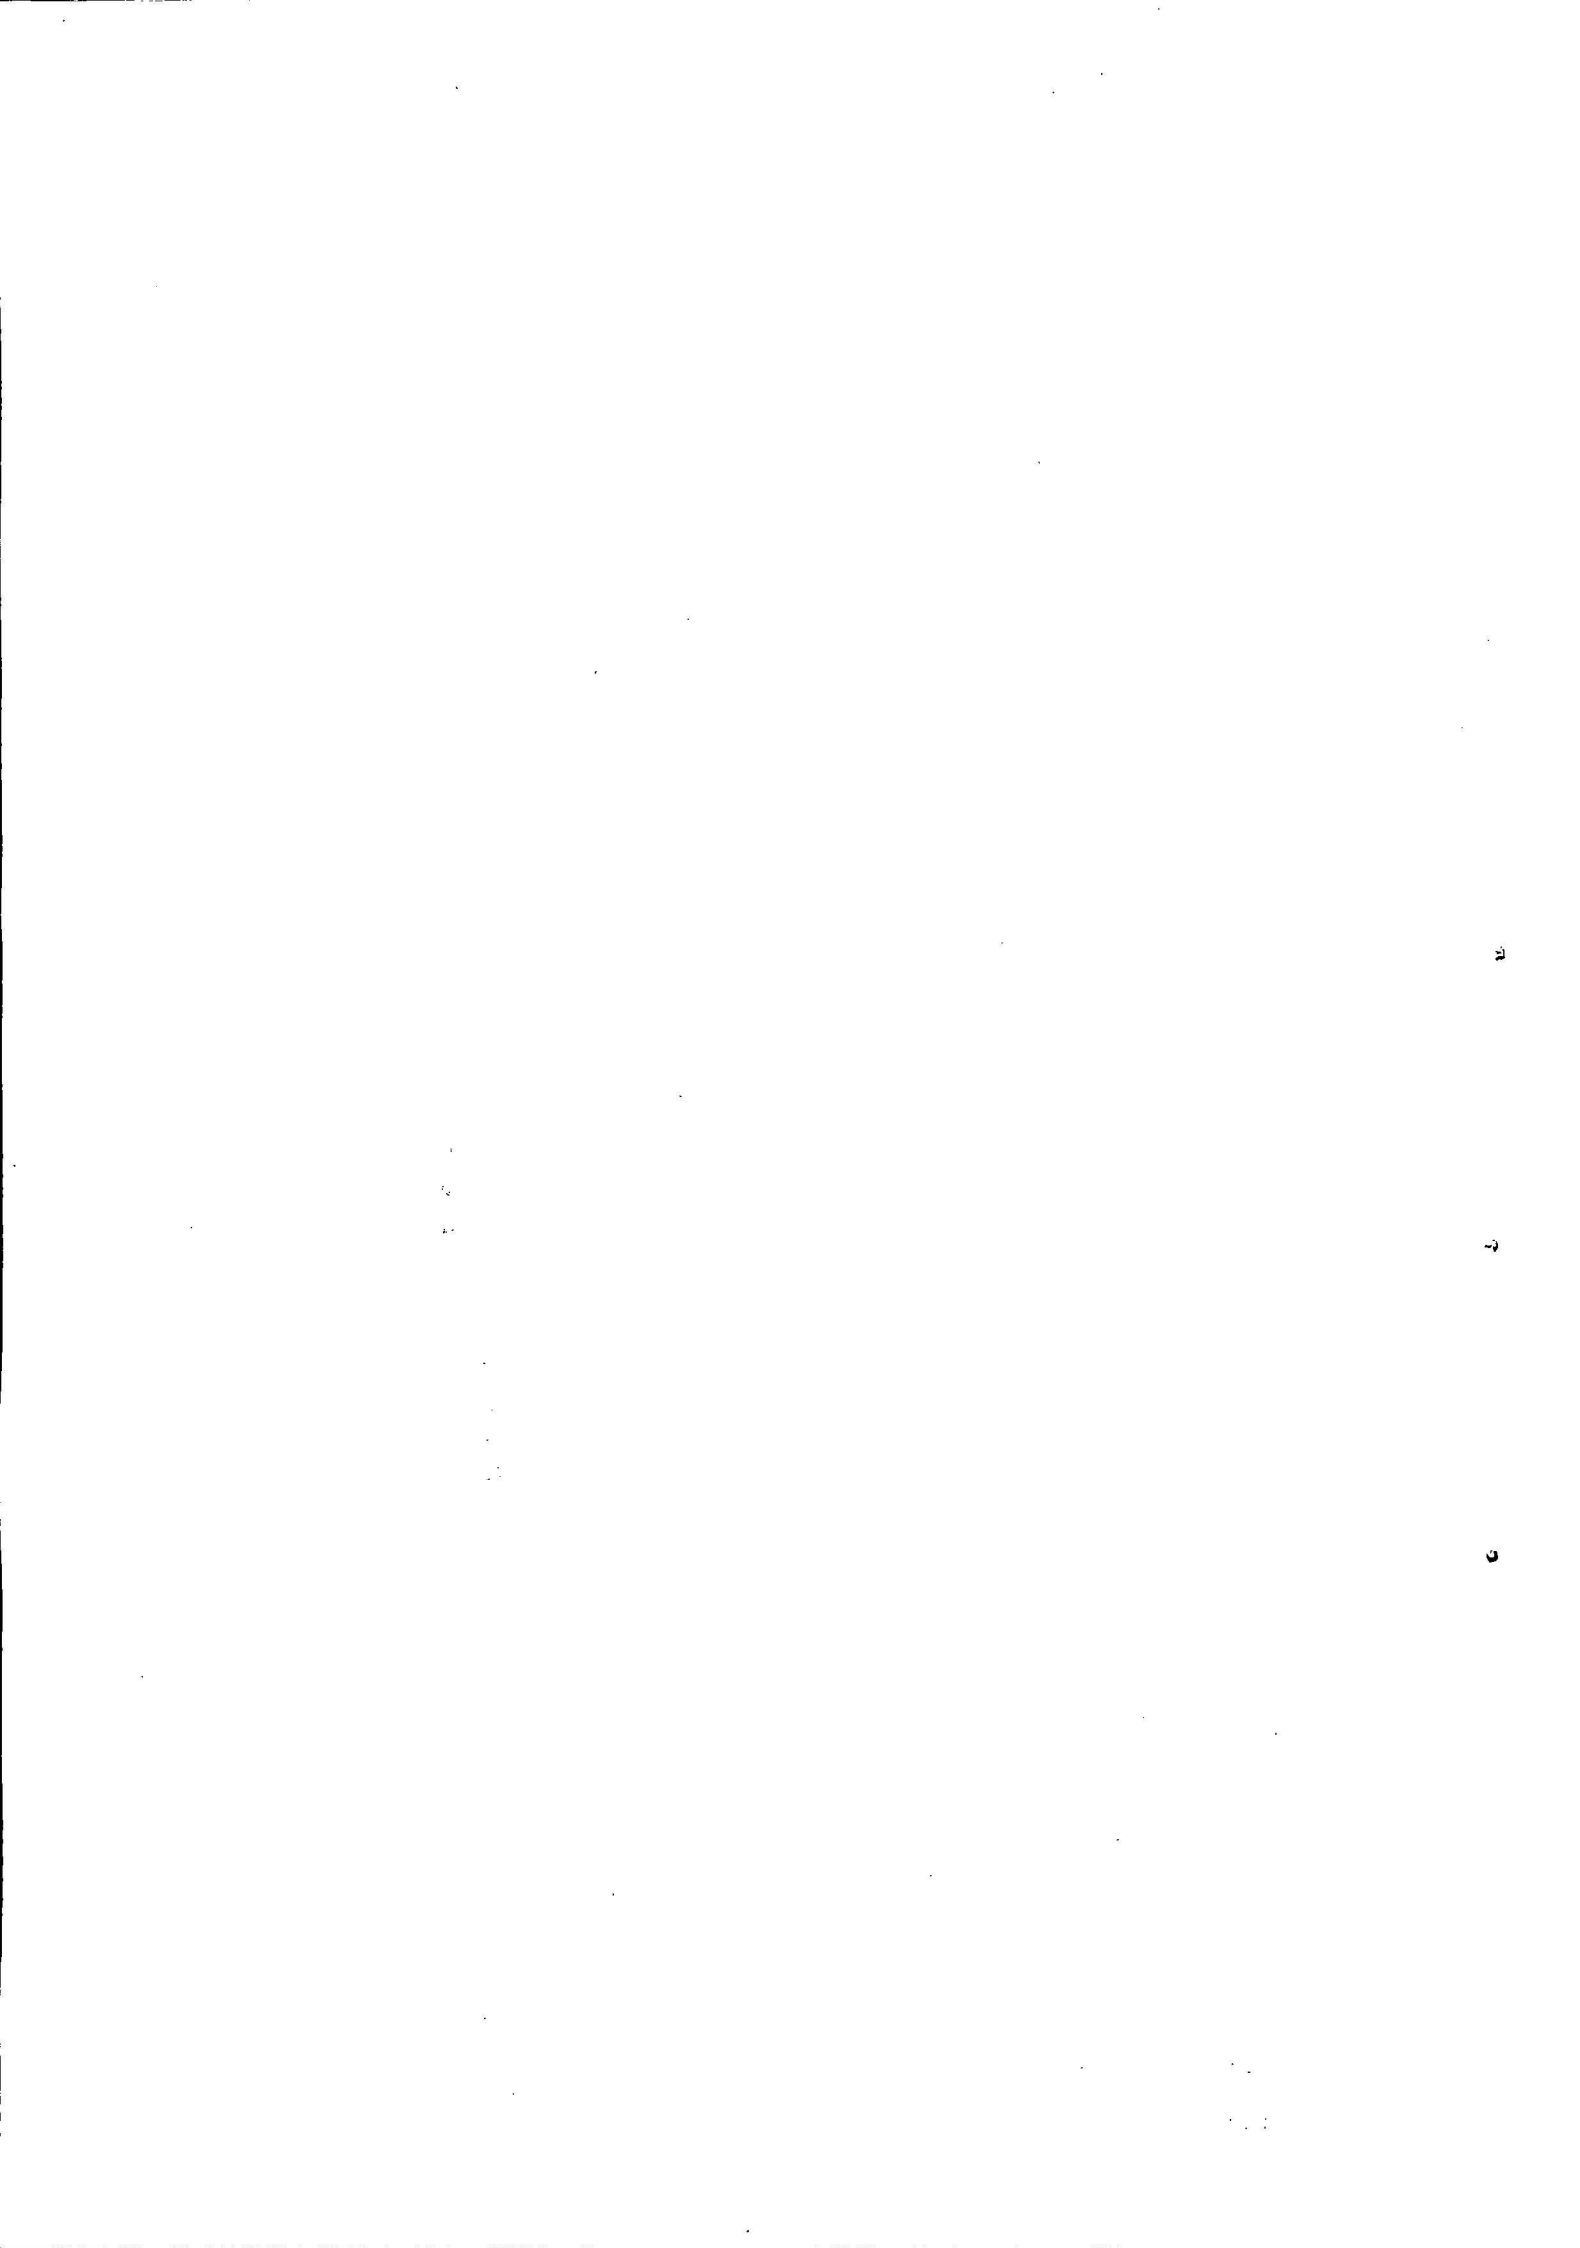

1									
3	Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак утв. МСХ и П РФ (Минсельхоз России) Департамент ветеринарии 06.09.1994 г № 13-7-3/150	Сыворотка крови сельскохозяйственных животных	-	-	-	Случайная болезнь лошадей	Обнаружено/не обнаружено	7	
4	Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота (Минсельхоз России) Департамент ветеринарии №13-7-2/2130 от 23.08.00 г.) п.5.3	Кровь крупного рогатого скота	-	-	-	Лейкоз	Обнаружено/не обнаружено		
5	ГОСТ 34232 п.7	Мед пчелиный	01.49.21.110	0409	0409	Диагностическое число	(3,0-40,0) ед.ГОте		
6	ГОСТ 7702.2.1 п.7.1 ГОСТ ISO 7218 ГОСТ 26669	Мясо птицы, субпродукты	10.12.10 10.12.40	0207	0207	КМАФАнМ	< 1,0 -1×10 ⁶ КОЕ/г		

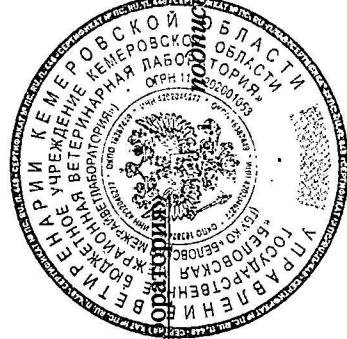

[Handwritten signature]

Директор ГБУ КО «Беловская межрайветлаборатория»

должность

уполномоченного лица

[Handwritten signature]

инициалы, фамилия

уполномоченного лица