


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

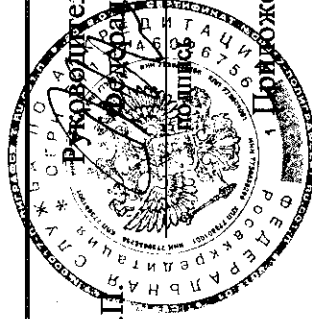

М.П. Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
инициалы, фамилия
ДИТЯКОВ А.Г.

Приложение к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.21AG03
от « 18 » марта 2015г.

На 5 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью

«Независимый Инженерный Центр «ВЕКТОР»

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

Российская Федерация 115304, г. Москва, ул. Медиков, д.14, корп.2

адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)


№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Оценка соответствия вновь смонтированного на объекте лифта перед вводом в эксплуатацию требованиям п.3 ст.6 ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденном Решением КТС от 18.10.2011г.						
1.1	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	71.20.19.190	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Величина среднего ускорения (замедления) движения кабины лифта при посадке кабины на буфер и при экстренном торможении	0-50 м/с ²
1.2	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	71.20.19.190	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Усилие, необходимое для предотвращения закрывания двери шахты и кабины. Определение тяговой способности канатоведущего шкива	0,0 – 30,0 кН

1	2	3	4	5	6	7
1.3	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	71.20.19.190	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Сопротивления изоляции Переходные сопротивления контактов Сопротивление цепи фаза-нуль	0-3 ГОм 0-19,99Ом 0-199,9 Ом
1.4	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	71.20.19.190	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Скорость срабатывания ограничителя скорости. Скорость при движении незагруженной кабины в низ.	0,1– 10 м/с
1.5	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	71.20.19.190	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Сила тока	0,1-399,9 А
1.6	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	71.20.19.190	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Освещенность в кабинах, помещениях с оборудованием лифтов	0-1999 лк
1.7	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	71.20.19.190	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Влажность и температура в машинном помещении и шахте лифта	Отн. влажность (15-85) % Температура (0-50) °С
1.8	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	71.20.19.190	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Технический контроль установки лифтового оборудования в соответствии с п. В.2 ГОСТ Р 53782-2010	-
1.9	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	71.20.19.190	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Величина наружных и внутренних углов	0-360°
1.10	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	71.20.19.190	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Проверки и испытания лифта в соответствии с п. В.3, п. В.4 ГОСТ Р 53783-2010	-

1	2	3	4	5	6	7
1.11	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	71.20.19.190	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Линейные размеры установки лифта, толщина конструктивных элементов лифта	0-15000 мм
Раздел 2. Оценка соответствия лифтов в течение назначенного срока службы требованиям п.4 ст.6 ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденном КТС от 18.10.2011г.						
2.1	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	71.20.19.190	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Усилие, необходимое для предотвращения закрывания двери шахты и кабины. Определение тяговой способности канатоповедущего шкива	0,0 – 30,0 кН
2.2	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	71.20.19.190	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Сопrotивления изоляции Переходные сопротивления контактов Сопrotивление цепи фаза-нуль	0-3 ГОм 0-19,99Ом 0-199,9 Ом
2.3	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	71.20.19.190	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Сила тока	0,1-399,9 А
2.4	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	71.20.19.190	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Освещенность в кабинах, помещениях с оборудованием лифтов	0-1999 лк
2.5	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	71.20.19.190	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Влажность и температура в машинном помещении и шахте лифта	Отн. влажность (15-85) % Температура (0-50) °С

1	2	3	4	5	6	7
2.6	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	71.20.19.190	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Технический контроль оборудования лифта и установки лифтового оборудования в соответствии с п. В.1 ГОСТ Р 53783-2010	-
2.7	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	71.20.19.190	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Проверки и испытания лифта в соответствии с п. В.2, п. В.3, п. В.4 ГОСТ Р 53783-2010	-
Раздел 3. Оценка соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы требованиям п.5 ст.6 ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденным КТС от 18.10.2011 № 824.						
3.1	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	71.20.19.190	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Величина среднего ускорения (замедления) движения кабины лифта при экстренном торможении	0-50 м/с ²
3.2	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	71.20.19.190	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Усилие, необходимое для предотвращения закрывания двери шахты и кабины. Определение тяговой способности канатопедающего шкива	0,0 – 30,0 кН
3.3	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	71.20.19.190	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Сопротивления изоляции Переходные сопротивления контактов Сопротивление цепи фаза-нуль	0-3 ГОм 0-19,99Ом 0-199,9 Ом
3.4	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	71.20.19.190	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Скорость срабатывания ограничителя скорости. Рабочая скорость кабины.	0,1– 10 м/с
3.5	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	71.20.19.190	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Сила тока	0,1-399,9 А

1	2	3	4	5	6	7
3.6	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	71.20.19.190	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Освещенность в кабинах, помещениях с оборудованием лифтов	0-1999 лк
3.7	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	71.20.19.190	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Визуальный контроль металлоконструкций лифта: каркаса, подвески кабины, противовеса, а также направляющих и элементов их крепления	Сталь от 0 до 5000мм, все виды трещин и дефектов
3.8	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	71.20.19.190	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Влажность и температура в машинном помещении и шахте лифта	Отн. влажность (15-85) % Температура (0-50) °C
3.9	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	71.20.19.190	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Технический контроль оборудования лифта и установки лифтового оборудования в соответствии с п. В.1 ГОСТ Р 53783-2010	-
3.10	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	71.20.19.190	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Проверка функционирования и испытания лифта в соответствии с п. В.2, п. В.3, п. В.4.1 ГОСТ Р 53783-2010	-

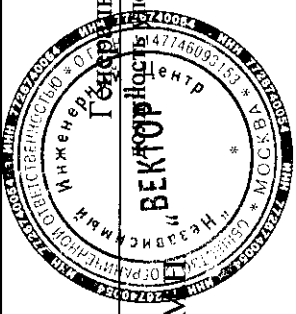	Генеральный директор полномоченного лица	подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица	Ефремов Д.В.
---	--	---	---------------------