

ЭКЗЕМПЛЯР


РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

Григорьев М.

М.П.

инициалы, фамилия

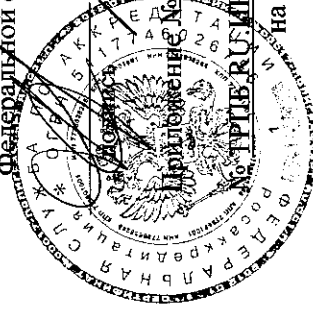

Приложение №2 к аттестату аккредитации

2015 г.

№ ТРПБ.РУ.ИИ.Н24 от

на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного центра

Общества с ограниченной ответственностью «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»

наименование испытательного центра

Москва, 2-й Вязовский проезд, д.10, стр 3;

Московская обл. г. Климовск, Бережковский проезд, д.4;

Московская область, г. Октябрьский, ул. Дорожная, д.10

(адреса места осуществления деятельности)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
Подтверждение соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»							
Раздел 6. Автоматические установки тушения пожаров.							
6.6	ГОСТ Р 56459	Установки пожаротушения автономные с	48 5487	3813 00 000 0	Общие технические требования	Соответствует или не соответствует	ФЗ № 123-ФЗ, глава 23, статья 104 ГОСТ Р 56459-2015

1	2	3	4	5	6	7	8
		автономные с применением термоактивируемых микрокапсулирующих газовыделяющих огнетушащих веществ			Климатические испытания	соответствует от -40 °С до +40 °С	ГОСТ Р 56459-2015
					Испытания на огнетушащую способность: время тушения модельного очага пожара	0...5 мин	
					Испытания на огнетушащую способность: отсутствие повторного воспламенения	Соответствует или не соответствует	
					Испытания на огнетушащую способность: потеря массы МОП	до 2 кг	
					Возможность монтажа	Соответствует или не соответствует	
					Ресурс срабатываний	Соответствует или не соответствует	
					Утечка ГОТВ	0...500 г	
					Масса	0...1000 г	
					Габаритные размеры	0...400 мм	

Раздел 7. Технические средства пожарной автоматики.

7.16	Приложение А ГОСТ Р 53325	Извещатели пожарные тепловые точечные, дымовые оптико-электронные точечные, дымовые ионизационные, дымовые линейные,	43 7110	8531 10 000 0 9027 10 000 0	Температура срабатывания (для ИПТТ)	+54 ... +160 °С	ФЗ № 123-ФЗ, глава 19, статьи 83, 84, 91, глава 23, статьи 101, 103, ГОСТ Р 53325 разделы 4.2, 4.9
					Время срабатывания (для всех ИП)	0 ... 3600 с	
					Концентрация продуктов горения (для	0 ... 10	

1	2	3	4	5	6	7	8
		аспирационные, пламени, газовые (CO)			Удельная оптическая плотность (для всех ИПД)	0 ... 3 дБ/м	
					Концентрация CO (для ИПД)	0 ... 100 ppm	

Руководитель ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»

Заместитель генерального директора ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»

 В.Н. Сорокин

 И.А. Поединцев

