



ПРИКАЗ
от « 5 » февраля 2020 г.
№ 14-16-157

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общества с ограниченной ответственностью «Элит-Диагностик» (RA.RU.21AC19)

наименование испытательной лаборатории (центра)

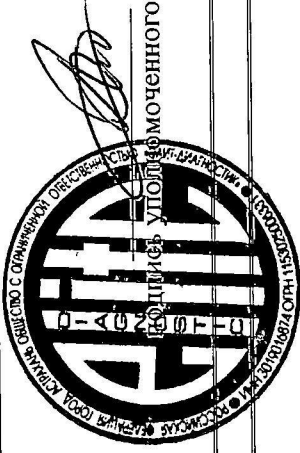
414004, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Б. Алексеева, д. 32, к. 1, пом. 29, каб. 3

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.3, 3.4, 4.1 п. В.2.4.3, 3.1, 3.4 п. В.2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.3, 3.3, 3.5, 3.6 п. В.2.2, 2.3, 3.4 п. 7 п. 7 п. В.2.3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение(замедление) Скорость Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта Величина наружных и внутренних углов Относительная влажность воздуха Температура окружающей среды Освещенность	(0-50) м/с ² (0,1-25,4) м/с (0-50000) мм (0-180) ⁰ (0-100) % (от -20 до +85 °С) (0-9990) лк

на 4 листах, лист 2						
1	2	3	4	5	6	7
	п. В.2.2, 4.2, 4.4				Время	(0-3600) с
	п. В.2.2, 4.5				Напряжение	(0-500) В
	п. В.4.5				Сопротивление	(0,00-3) ГОм
	п. В.4.5				Ожидаемая сила тока	(0,058-24000) А
	п. В.2.2, 2.3.				Механические опасности	наличие/ отсутствие
	п. В.2.2, 2.3, 4				Состояние оборудования лифта	соответствует/ не соответствует
	п. В.1, 2.1				Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия	соответствует/ не соответствует
	п. В.4				Испытания лифта	соответствует/ не соответствует
	п. В.2.4, 3				Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	соответствует/ не соответствует

на 4 листах, лист 3						
1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.3.1.2, 4.2.4, 4.2.5 п.В.4.1.1, 4.2.1, 4.2.5 п. В.1, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2 п. В.1 п.7 п.7 п. В.1, 4.2.5 п. В.1, 3.1.2, 3.1.3 п. В.1, 3.1.4 п. В.3.1.4 п. В.3.1.4 п. В.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение(замедление) Скорость Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта Освещенность Относительная влажность воздуха Температура окружающей среды Величина наружных и внутренних углов Время Напряжение Сопротивление Ожидаемая сила тока Механические опасности	(0-50) м/с ² (0,1-25.4) м/с (0-50000) мм (0-9990) лк (0-100) % (-20 до +85) °С (0-180) ⁰ (0-3600) с (0-500) В (0,00-3) ГОм (0,058-24000) А наличие/ отсутствие

на 4 листах, лист 4						
1	2	3	4	5	6	7
1	п. В.1, 3				Состояние оборудования лифта	соответствует/ не соответствует
	п. 5.5				Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	соответствует/ не соответствует
	п. В.2, 4				Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	соответствует/ не соответствует
	п. В.3				Испытания лифта	соответствует/ не соответствует
Директор должность уполномоченного лица					В.А. Бакашев инициалы, фамилия уполномоченного лица	