

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

А.Г. Литвак

инициалы, фамилия

Подпись

Приложение


к заявлению о сокращении области

аккредитации

N РОСС RU.0001.21СЛ16

от " 06 " 04 2012 г.

на 3 листах, лист 1

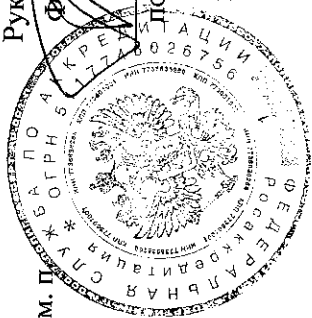

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр «ЦЕМИСКОН»

Общества с ограниченной ответственностью Фирма «Цемискон»
наименование испытательной лаборатории (центра)

142101, Московская область, г. Подольск, ул. Цементный проезд, д.7
адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливаю- щие правила и методы ис- следований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 5382-91 ГОСТ Р 51795-2001	Все виды цементов	23.53.12	—	Химический состав Содержание добавок при наличии основных компо- нентов цемента Ложное схватывание	До 80%
	PM 5730-0284339-01-2003					



Приложение к заявлению
о сокращении области аккредитации

№ РОСС RU.0001.21.СЛ16
от «06» 04 2012 г.

На 3 листах, лист 2

1	2	3	4	5	6	7
	PM 0284330- 04-86				Самонапряжение	Не менее 0,7-3,0МПа
	PM 0284330- 03-86				Линейное расширение	Не более 2%
2	ГОСТ 4069-69	Цемент глиноземистый Цемент высокоглиноземистый Цемент гипсоглиноземистый-расширяющийся	23.51.12.150 23.51.12.190 23.51.12.190	- - -		
3	ГОСТ 5382-91	Клинкер портландцементный	23.51.11.000	-	Огнеупорность	1580-1750°C
4	ГОСТ 5382-91	Песок стандартный для испытания цемента – монофракционный и полифракционный	08.12.11.120	-	Химический состав	
	ГОСТ 5382-91				Потеря массы при прокаливании Содержание SiO ₂	ППП - не более 0,3% SiO ₂ – не менее 98%
5	PM 0284330- 03-86 PM 0284330- 04-86 ГОСТ 5382-91	Расширяющие добавки к цементу	23.51	-	Линейное расширение Самонапряжение Химический состав	



Приложение к заявлению о сокращении области аккредитации						
№ РОСС RU.0001.21.СЛ16 от «06» 04 2012 г. На 3 листах, лист 3						
1	2	3	4	5	6	7
6	ГОСТ 31356-2007	Смеси сухие строительные на цементном вяжущем	23.64.10	—	Прочность сцепления с ос- нованием	0,5 – 2,0 МПа
7	ГОСТ 31356-2007	Растворы строительные	23.64.10.120	—	Морозостойкость затвер- девшего раствора	F15-F150

Руководитель ИЦ «ЦЕМИСКОН»

Директор ООО Фирма «Цемискон»





подпись

Д.А. Розман
инициалы, фамилия


подпись

Г.В. Зубехина
инициалы, фамилия

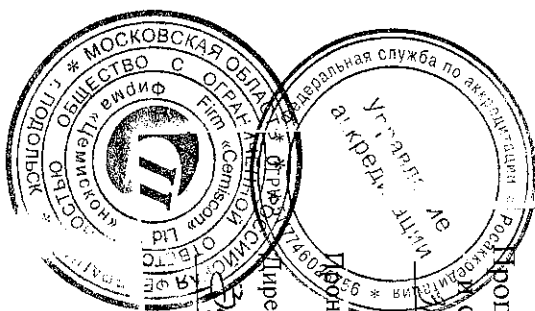

Пропито, пронумеровано
и скреплено печатью
Хмелев листа (ов)

Пронумеровано и пропито 5 стр.

Директор ООО Фирма «Цемскон»
Зубекина Г.В. Зубехина

17 MAR 2007

КАЛАГОВ К. В.

Хмелев

[Signature]