


М.П. Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЗНАК А.И.

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

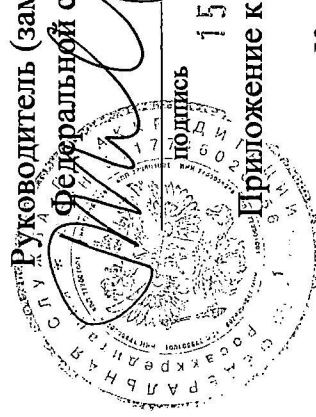

инициалы, фамилия

15 АВГ 2013

Приложение к аттестату аккредитации

№ _____ г. _____
от « _____ » 20 _____ г. _____
на 4 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью

ПРЕДПРИЯТИЕ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «КОЛИС»

наименование испытательной лаборатории (центра)

143960, Россия, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 9

адрес места осуществления деятельности				Определяемая характеристика (показатель)		Диапазон определения
№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.3, В.3.4, В.4.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение(замедление)	(0-25) м/с ²
2	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.4.3, В.3.1, В.3.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость	(0,001–20) м/с
3	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.2, В.2.3, В.2.4.1, В.2.4.3, В.3.3, В.3.5, В.3.6	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0-100000) мм
4	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.2, В.2.3, В.3.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	(0-180)°

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ Р 53782-2010 п.7	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Относительная влажность воздуха	(5-95) %
6	ГОСТ Р 53782-2010 п.7	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура окружающей среды	(0-50) °C
7	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.3	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность	(0-200) лк
8	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.2, В.4.2, В.4.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Время	(0-3600) с
9	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.2, В.4.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение	(0-660) В
10	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.4.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивление	(0,00-1) МОм
11	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.4.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ожидаемая сила тока	(0-20000) А
12	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.2, В.2.3	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Механические опасности	наличие/ отсутствие
13	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.2, В.2.3, В.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Состояние оборудования лифта	соответствует/ не соответствует
14	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.1, В.2.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия	соответствует/ не соответствует

на 4 листах, лист 3						
1	2	3	4	5	6	7
15	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Испытания лифта	соответствует/ не соответствует
16	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.4, В.3	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	соответствует/ не соответствует
17	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.3.1.2, В.4.2.4, В.4.2.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение(замедление)	(0-25) м/с ²
18	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.4.1.1, В.4.2.1, В.4.2.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость	(0,001-20) м/с
19	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1, В.2.1, В.3.2, В.4.1, В.4.2	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0-100000) мм
20	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность	наличие/ отсутствие
21	ГОСТ Р 53783-2010 п.7	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Относительная влажность воздуха	(5-95) %
22	ГОСТ Р 53783-2010 п.7	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура окружающей среды	(0-50) °С
23	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1, В.4.2.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	(0-180) ⁰
24	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1, В.3.1.2, В.3.1.3	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Время	(0-3600) с
25	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1, В.3.1.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение	(0-660) В

Прошито, пронумеровано
4, *четыре*
листов.



Руководитель экспертной группы,
эксперт по аккредитации

[Signature]
Н.Е. Филатова

Член экспертной группы,
технический эксперт

[Signature]
В.С. Ананьев

[Signature]