


Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

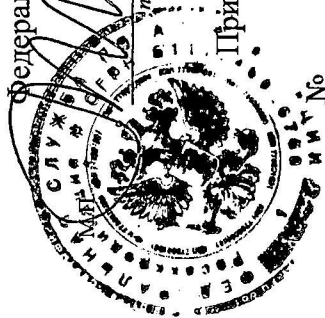

ЛИТВАК А.И.

инициалы, фамилия

подпись

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Приложение к аттестату аккредитации

260719

от " 20 г.

на 4 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного центра

Общество с ограниченной ответственностью «Комплексстрой»
наименование испытательной лаборатории (центра)

153000, Российская Федерация, г. Иваново, ул. Жарова, дом 10

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	п. В.3.3, В.3.4, В.4.1 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина ускорения (замедления движения кабины лифта при эксплуатационных режимах и при экстренном торможении	0-10 м/с ²
2.	п. В.3.1.2 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0		

1	2	3	4	5	6	7
3.	п. В.2.4.3, В.3.1, В.3.4 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость	0,1-6 м/с
4.	п. В.4.1.1, В.4.2.1, В.4.2.5 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0		
5.	п. В.4.5 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивление изоляции	200 кОм-1 Гом
6.	п. В.3.1.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0		
7.	п. В.4.5 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Переходные сопротивления контактов	(0,00-2,0) М ом
8.	п. В.3.1.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0		
9.	п. В.4.5 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивление цепи фаза-нуль	(0,00-19,9) Ом
10.	п. В.3.1.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0		
11.	п. В.4.5 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ожидаемая сила тока	0-2000 А
12.	п. В.3.1.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0		

1	2	3	4	5	6	7
13.	п. В.4.5 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение переменного и постоянного тока	0-1000 В
14.	п. В.3.1.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0		
15.	п. В.2.3 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность кабины, машинного помещения, шахты, этажных площадок	0-500 лк
16.	п. В.1 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0		
17.	п. 7 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Относительная влажность и температура воздуха в машинном помещении и шахте лифта	(0-98)% (0-50)°С
18.	п. 7 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0		
19.	п. В.2.2, В.2.3 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величины наружных и внутренних углов	0-180°
20.	п. В.1 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0		
21.	п. В.2.2, В.2.3, В.2.4.1, В.2.4.3, В.3.5 ГОСТ Р 53782-2010	Лифты и устройства безопасности лифтов	28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры установки лифта. Толщина конструктивных элементов лифта	100-60000 мм 0-125 мм
22.	п. В.1, В.2.1, В.4.1, В.4.2 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты и устройства безопасности лифтов	28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0		

1

2

3

4

5

6

7

23.

п. В.4.2, В.3.1.3

ГОСТ Р 53782-2010

Лифт

8428 10 200 1

8428 10 200 2

8428 10 800 0

28.22.16.111

28.22.16.112

Время

0-3600 с

24.

п. В.2.2, В.2.3

ГОСТ Р 53783-2010

Лифт

8428 10 200 1

8428 10 200 2

8428 10 800 0

28.22.16.111

28.22.16.112

Руководитель испытательного центра

М.П.

А.Ю. Марьчев

инициалы, фамилия уполномоченного лица


подпись уполномоченного лица

047738238588

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОУРН

КОМПЛЕКССТРОЙ

МОСКВА

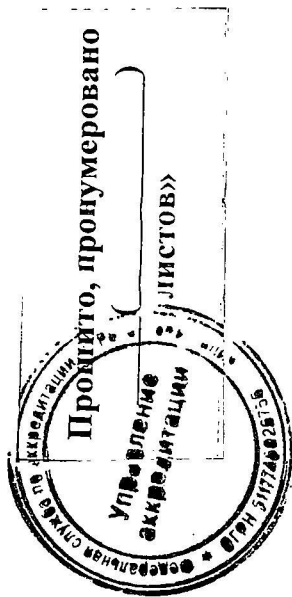


Экспертная группа:

Руководитель экспертной группы,
эксперт по аккредитации


Н.А.Матвеева

Член экспертной группы,
технический эксперт

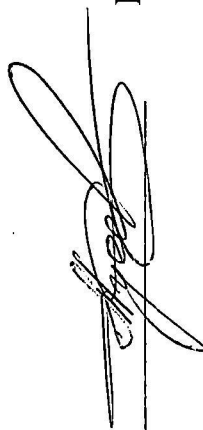
В.А.Мусёна

ОЛЕЙНИК Л.Д.

