

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Организации
М. П. ГАЛУШКИНА
А. Г.

инициалы, фамилия
11 ИЮЛ 2018 Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21ПЖ15
от «16» апреля 2015 г.
на 117 листах, лист 1



Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

ИЛ «ЛСИСТП Академия ГПС МЧС России»

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

наименование испытательной лаборатории (центра)

129366, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4,

141214 Московская область, Пушкинский район, п. Нагорное, владение 47
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 51057 р.9	Огнетушители переносные	28.29.22.110	3813 00 000 0, 8424 10 200 0, 8424 10 800 0	Требования безопасности. Длина струи ОТВ.	0-5000 мм.
					Испытания на разрушение корпуса	0-400 МПа.

129366, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4

Раздел 1. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ.

1	2	3	4	5	6	7
					огнетушителя.	
					Длина гибкого шланга.	0-5000 мм.
					Проверка работоспособности огнетушителей на границах диапазона температур эксплуатации	минус 70°C - + 180°C
					Продолжительность приведения огнетушителя с газовым баллоном или газогенерирующим устройством в действие	0-60 мин.
					Испытания прочности извлекаемого блокирующего фиксатора	0 - 500 Н
2	ГОСТ Р 51017 р.9	Огнетушители передвижные	28.29.22.110	8424 10 800 0	Требования безопасности. Требования максимального давления на шкале манометра	0-60 МПа
					Требования расположения рукоятки для перемещения огнетушителя в транспортном положении	0-350 мм.
					Работоспособность огнетушителей в диапазоне температур	минус 70°C - + 180°C
					Определение массы заряда огнетушителя	0-200 кг.
					Длина шланга	0-5000 мм.
3	ГОСТ Р 53291 р.9	Переносные и передвижные устройства с высокоскоростной подачей огнетушащего	28.29.22.110	3813 00 000 0, 8424 10 200 0, 8424 10 800 0	Требования безопасности. Работоспособность устройств в диапазоне температур	- (минус 70-+180) °C
					Внешний осмотр	Соответствует/не

1	2	3	4	5	6	7
		вещества				соответствует
4	ГОСТ Р 53285 р. 6	Генераторы огнетушащего аэрозоля переносные	28.29.22.110, 28.99.39.190	3813 00 000 0, 8424 00 000 0	Требования безопасности. Масса. Внешний осмотр	- 0-200 кг. Соответствует/не соответствует
5	ГОСТ Р 53278 р. 6	Клапаны пожарные запорные	28.99.39.190	8481 80 000 0	Требования безопасности. Температура испытательной среды Условный проход Направление подачи рабочей среды Проверка количества оборотов маховика клапана и направления его вращения	- минус 70-+150°C. 0-350 мм. Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
6	ГОСТ Р 51844 р. 7	Шкафы пожарные	28.99.39.190	9403 00 000 0	Требования безопасности. Масса. Измерение угла открывания. Размещение технических средств пожарных шкафов Соответствие характеристик отверстия для трубопровода и размещение клапана ПК в шкафу. Угол поворота рукавной кассеты Размеры по глубине пожарных шкафов	- 0-200кг. 0-180 °. 0-1000 мм. 0-1000 мм. 0-180 °. 0-1000 мм.

1	2	3	4	5	6	7
					Прочность рукавной кассеты	0 – 500 Н
					Прочность пожарного шкафа	0 – 500 Н
					Качество поверхностей пожарного шкафа	Соответствует/не соответствует
					Антикоррозионные защитные покрытия пожарного шкафа	Соответствует/не соответствует
					Проверку соответствия лакокрасочных покрытий	Соответствует/не соответствует
					Соответствие металлических и неметаллических неорганических покрытий	Соответствует/не соответствует
					Естественную вентиляцию	Соответствует/не соответствует
					Возможность крепления к строительным конструкциям	Соответствует/не соответствует
					Возможность смазки вращающихся деталей	Соответствует/не соответствует
					Оформление и содержание эксплуатационной документации	Соответствует/не соответствует
Раздел 2. ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.						
7	ГОСТ Р 53331 р. 8	Стволы ручные	28.99.39.190	8424 00 000 0	Требования безопасности.	-
					Внешний осмотр	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка усилий на органах управления	0-500 Н
					Проверка взаимозаменяемости	Соответствует/не соответствует
					Проверка смыкаемости	Соответствует/не соответствует
					Масса стволов	0-200 кг
8	ГОСТ Р 51115 р.7	Стволы лафетные	28.99.39.190	8424 00 000 0	Требования безопасности. Проверка массы Измерение размеров	- 0-200 кг 0-5000 мм.
9	ГОСТ Р 53251 р.8	Стволы воздушно-пенные	28.99.39.190	8424 00 000 0	Требования безопасности. Внешний осмотр Проверка сеток стволов	- Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует 0-1000 мм.
10	ГОСТ Р 51049 р.7	Рукава пожарные напорные	22.21.29.120, 22.19.30.135, 13.96.16.130	5909 00 000 0	Условный проход соединительных головок Требования безопасности. Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса при раздирании. Масса рукава 1 м Внутренний диаметр Длина рукава.	- 0-500Н 0-200 кг 0-350 мм. 0-80 м
11	ГОСТ Р 53252 р.8	Пеносмесители воздушно-пенных стволов и генераторов пены	28.99.39.190	7307 00 000 0, 7412 00 000 0, 7609 00 000 0, 8424 00 000 0	Толщина внутреннего покрытия. Требования безопасности. Внешний осмотр	- Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		средней кратности			Проверка габаритных и присоединительных размеров	0-5000 мм.
12	ГОСТ Р 53290 р.7	Генераторы пены низкой кратности для подслоного тушения пожаров	28.99.39.190	8424 00 000 0	Требования безопасности. Внешний осмотр Линейные размеры Масса упаковки Диаметры основного и дополнительного трубопроводов Длина трубопровода	- Соответствует/не соответствует 0-5000 мм 0-200кг 0-5000 мм 0-80 м.
13	ГОСТ Р 50409 р.4	Генераторы пены средней кратности	28.99.39.190	8424 00 000 0	Требования безопасности. Линейные размеры генераторов Требование качества покрытий	- 0-5000 мм. Соответствует/не соответствует
14	ГОСТ Р 53279 р.7	Головки соединительные пожарные	28.99.39.190	7307 00 000 0, 7609 00 000 0, 8481 80 000 0	Требования безопасности. Внешний осмотр Метод проверки смятия головки Метод проверки качества поверхностей головок Метод проверки наработки головок на отказ Метод проверки климатического исполнения головки Время смятия	- Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует От минус 70 до +120° 0-60мин.
15	ГОСТ Р 53250 р.8	Колонка пожарная	28.99.39.190	8481 00 000 0	Требования безопасности. Масса.	- 0-200 кг.

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка вращения центрального ключа и органов управления запорными устройствами Взаимозаменяемость деталей, смыкаемость соединительных головок тройника КП	Соответствует/не соответствует
16	ГОСТ Р 53961 р.9	Гидранты пожарные	28.99.39.190	8481 00 000 0	Требования безопасности. Внешний осмотр Расстояние от входного патрубка до оси выходных патрубков Усилие открывания Проверка вращения центрального ключа и органов управления запорными устройствами Проверка сливного устройства гидрантов Габаритные и присоединительные размеры гидрантов Соответствие массы гидрантов Проверка хода клапана Люфт шпинделя в опоре Число оборотов штанги (штока) до полного открытия клапана	Соответствует/не соответствует 0-5000 мм. 0-500 Н 0-500 Н Соответствует/не соответствует 0-5000 мм. 0-200 кг. 0-5000 мм Соответствует/не соответствует 0-20
17	ГОСТ Р 50398 р.4	Гидролеватор пожарный	28.99.39.190	8413 82 009 0	Требования безопасности. Масса Маркировка	Соответствует/не соответствует 0-200 кг Соответствует/не соответствует
18	ГОСТ Р 50400 р.8	Разветвления рукавные	28.99.39.190	7307 00 000 0, 7609 00 000 0, 8481 80 000 0	Требования безопасности. Условный проход входного патрубка	Соответствует/не соответствует 0-1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Число выходных патрубков.	3 – 4 шт
					Условный проход выходного патрубка	0-1000 мм
					Минимальный ход затворного клапана	0-1000 мм
					Масса	0-200 кг
					Масса брутто	0-200 кг
					Требования перемещения на полный ход затворных клапанов	0-500 Н
					Проверку смыкаемости соединительных головок	Соответствует/не соответствует
					Проверку взаимозаменяемости деталей	Соответствует/не соответствует
					Габаритные размеры разветвления	Соответствует/не соответствует
19	ГОСТ Р 53253 р.8	Сетки всасывающие	28.99.39.190	7307 00 000 0, 7326 00 000 0, 7609 00 000 0	Требования безопасности. Внешний осмотр резиновых деталей сеток	Соответствует/не соответствует
					Условный проход	0-350 мм
					Номинальный размер ячейки сетки	0- 350 мм.
					Диаметр проволоки сетки	0-350 мм.
					Проверка клапана	Соответствует/не соответствует
					Проверка усилия открывания клапана	соответствует
					Масса.	0-500 Н
					Требования безопасности.	0-200 кг.
					Внешний осмотр	-
20	ГОСТ Р 53249 р.8	Водосборники рукавные	28.99.39.190	7609 00 000 0, 7307 00 000 0	Требования безопасности.	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Число входных патрубков	Соответствует/не соответствует
					Масса	0-200 кг.
21	ГОСТ 5398 р.4	Рукава резиновые напорно – всасывающие с текстильным каркасом неармированные	22.19.30.130	4009 11 000 0	Требования безопасности.	-
					Климатические требования	минус 70 до + 120°C
					Масса 1 м рукава	0-200 кг
					Линейные размеры рукавов	0-5000 мм
					Испытания рукава на отсутствие заломов, разрывов, отслаивания при минимальном радиусе изгиба	0-180°
					Определения морозостойкости	минус 70 до + 120°C
					Прочность связи резиновых слоев с прорезиненными тканевыми прокладками	0-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
22	ГОСТ Р 53262 р.8	Установка для проверки дыхательных аппаратов	28.25.14.120, 26.51.52.130	9026 20 000 0	Требования безопасности. Проверка нормативно-технической документации маркировки Вакуумметрическое давление. Герметическое давление. Избыточное давление Давление воздуха в баллоне Проверка массы установки Проверка усилия срабатывания органов управления Испытания на устойчивость установки к внешним воздействиям	- Соответствует/не соответствует -1250 до + 1250 Па. 0-60 МПа 0-60 МПа. 0-60 МПа 0-200 кг 0-500Н минус 70 до +120°С
23	ГОСТ Р 53263 р.15	Установки компрессорные для наполнения сжатым воздухом баллонов дыхательных аппаратов для пожарных	28.99.39.190, 28.13	8414 40 100 0, 8414 80 510 9, 8414 80 750 9, 8414 80 780 9	Требования безопасности. Рабочее давление. Продолжительность работы. Масса. Проверка нормативно технической документации на установку компрессорную Проверка внешнего вида, комплектности и маркировки установки компрессорной	- 0-60 МПа. От 0 – 100 ч. 0- 200 кг. Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Определение рабочего давления и установочного давления для срабатывания предохранительного клапана Определение продолжительности работы системы очистки воздуха от вредных примесей Определение диаметра наружной резьбы раздаточного штуцера и шланга высокого давления Определение расстояния между раздаточными штуцерами установки компрессорной Определение усилия, необходимого для срабатывания органов ручного управления Определение звукового давления, создаваемого установкой компрессорной Определение герметичности воздухопроводительной системы	0-60 МПа 0-100ч. 0-1000 мм. 0-5000 мм. 0-500 Н. 0-300 дБ 0-60 МПа
24	ГОСТ Р 50409 р.4	Генераторы пены высокой кратности	28.99.39.190	8424 00 000 0	Требования безопасности. Масса. Проверка линейных размеров генераторов Проверка комплектности и маркировки.	- 0-200кг. 0-5 м. Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
25	ГОСТ Р 52283 р.9	Насосы центробежные пожарные	28.13.1	8413 70 810 0	Требования безопасности. Проверка габаритных размеров Проверка усилий, прикладываемых к органам управления	- 0-5000 мм. 0-500 Н.
Раздел 3. ПОЖАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.						
26	ГОСТ Р 50982 р.7	Инструмент для проведения специальных работ при пожарах	28.12.16.000, 28.99.39.190, 28.12.13, 25.73.30.150, 28.24.12.120	8201 00 000 0, 8205 00 000 0, 8425 00 000 0, 8467 00 000 0	Требования безопасности. Проверка внешнего вида. Проверка габаритных размеров. Проверка массы инструмента. Проверка на прочность и стойкость. Проверка максимального изгибающего усилия. Проверка максимального раскрытия ножей. Проверка усилия на рукоятке гидравлического модуля. Проверка времени прорезания. Проверка работоспособности на высоте. Проверка ручного инструмента с электроприводом. Проверка отрезных дисковых пил и цепных пил по дереву с мотоприводом.	- Соответствует/не соответствует 0-5000 мм. 0-200 кг. 0-5000 Н. 0-5000 Н. 0-5000 мм. 0-500 Н. 0-60 мин. Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка лебедок барабанных. Измерение длины РВД.. Испытание инструмента на климатическое воздействие	Соответствует/не соответствует 0-5000 мм. минус 70 до +150
Раздел 4. СНАРЯЖЕНИЕ ПОЖАРНЫХ.						
27	ГОСТ Р 53255 р.7	Аппараты дыхательные со сжатым воздухом	32.99.11.190, 28.99.39.190	9020 00 000 0	Требования безопасности. Проверка внешнего вида, комплектности и маркировки аппарата Проверка массы аппарата Проверка усилия срабатывания органов управления Определение избыточного давления воздуха в подмасочном пространстве Проверка герметичности и износостойкости вентиля баллона Проверка работоспособности сигнального устройства Проверка резьбы в штуцере легочного автомата Проверка прочности соединения легочного автомата и основной лицевой части Проверка расхода воздуха при работе устройства дополнительной	- Соответствует/не соответствует 0-200 кг. 0-500 Н. минус 1250 до +1250 Па 0-60 МПа 35-130дБ минус 70 до +120 0-60 мин. Соответствует/не соответствует 0-500 Н. 0-150 дм ³ /мин

1	2	3	4	5	6	7
					подачи воздуха	0-60 МПа.
					Проверка герметичности систем высокого и редуцированного давления	0-60 МПа.
					Проверка герметичности воздухопроводной системы спасательного устройства с легочно-автоматической подачей и нормальным давлением воздуха под лицевой частью	0-60 МПа
					Проверка герметичности воздухопроводной системы спасательного устройства с постоянной подачей воздуха	0-60 МПа
					Проверка герметичности систем высокого и редуцированного давления аппарата со спасательным устройством с легочно-автоматической подачей и нормальным давлением воздуха под лицевой частью	0-60 МПа
					Проверка герметичности систем высокого давления аппарата после проведения дозаправки воздуха с использованием штуцера (quickfill)	0-60 мин. 0-60 МПа
					Испытания на стойкость аппарата к механическим и климатическим воздействиям	минус 70 до +120 С° частотой 0-50 Гц

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка сохранения работоспособности аппарата после воздействия на него климатических факторов	минус 70 до +120 С°
					Проверка сохранения работоспособности аппарата после пребывания в среде с температурой 200 °С	0-1100 С°
					Проверка устойчивости лицевой части, легочного автомата и спасательного устройства к воздействию дезинфицирующих растворов	Соответствует/не соответствует
					Проверка влагонепроницаемости манометра	Соответствует/не соответствует
					Лабораторные испытания аппарата с участием испытателей-добровольцев	Соответствует/не соответствует
					Испытания в эргометрическом зале, климатической камере	Соответствует/не соответствует
					Испытания в теплодымокамере и на свежем воздухе	Соответствует/не соответствует
28	ГОСТ Р 53256 р.8	Аппараты дыхательные со сжатым кислородом (кислородно – изолирующий аппарат)	28.25.14.120	9020 00 000 0	Требования безопасности. Проверка внешнего вида, комплектности и маркировки аппарата Проверка массы аппарата Проверка усилия срабатывания органов управления	- Соответствует/не соответствует 0-200 кг. 0-500 Н.

1	2	3	4	5	6	7
					Определение избыточного давления воздуха в подмасочном пространстве	минус 1250 до +1250 Па
					Проверка герметичности и износостойкости вентиля баллона	0-60 МПа
					Проверка работоспособности сигнального устройства	35-130дБ минус 70 до +120 0-60 мин. 0-500 Н.
					Проверка прочности соединения легочного автомата и основной лицевой части	0-150 дм ³ /мин
					Проверка расхода воздуха при работе устройства дополнительной подачи воздуха	0-60 МПа.
					Проверка герметичности систем высокого и редуцированного давления	0-60 МПа
					Проверка герметичности воздухопроводной системы спасательного устройства с легочно-автоматической подачей и нормальным давлением воздуха под лицевой частью	0-60 МПа
					Проверка герметичности воздухопроводной системы спасательного устройства с постоянной подачей воздуха	0-60 МПа

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка герметичности систем высокого и редуцированного давления аппарата со спасательным устройством с легочно-автоматической подачей и нормальным давлением воздуха под лицевой частью Проверка герметичности систем высокого давления аппарата после проведения дозаправки воздуха с использованием штуцера (quickfill) Испытания на стойкость аппарата к механическим и климатическим воздействиям Проверка сохранения работоспособности аппарата после воздействия на него климатических факторов Проверка сохранения работоспособности аппарата после пребывания в среде с температурой 200 °С Проверка устойчивости лицевой части, легочного автомата и спасательного устройства к воздействию дезинфицирующих растворов Проверка влагонепроницаемости манометра	Соответствует/не соответствует 0-60 мин. 0-60 МПа минус 70 до +120 С° частотой 0-50 Гц минус 70 до +150 С° 0-1100 С° Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Лабораторные испытания аппарата с участием испытателей-добровольцев	Соответствует/не соответствует
					Испытания в эргометрическом зале, климатической камере	Соответствует/не соответствует
					Испытания в теплодымокамере и на свежем воздухе	Соответствует/не соответствует
29	ГОСТ Р 53257 р.8	Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения	28.99.39.190	9020 00 000 0	Требования безопасности. Проверка внешнего вида, комплектности и маркировки лицевой части	- Соответствует/не соответствует
					Проверка массы лицевой части	0-200 кг.
					Проверка герметичности лицевой части при вакуумметрическом давлении	0-60 МПа
					Проверка устойчивости смотрового стекла лицевой части к удару	0-500 Н.
					Проверка прочности лямок наголовника и пряжек крепления наголовника	0-500 Н 0-60 мин. 0-60 МПа
					Проверка прочности крепления соединительного узла лицевой части (корпуса клапана выдоха) к корпусу лицевой части	минус 70 до +150 С° 0-1100 С°
					Проверка давления открытия клапана выдоха лицевой части	Соответствует/не соответствует
					Проверка резьбы в соединительном	Соответствует/не

1	2	3	4	5	6	7
					узле лицевой части	соответствует
					Проверка сохранения работоспособности лицевой части после воздействия на нее климатических факторов	Соответствует/не соответствует
					Проверка сохранения работоспособности лицевой части после пребывания в среде с температурой (200 ± 20) °C	Соответствует/не соответствует
30	ГОСТ Р 53258 р.7	Баллоны малолитражные для аппаратов дыхательных и самоспасателей со сжатым воздухом	25.91.11.000, 22.29.29.000, 25.29.12	7311 00 910 0, 7613 00 000 0	Испытания лицевых частей с участием испытателей-добровольцев Требования безопасности. Проверка внешнего вида, комплектности и маркировки баллона Проверка габаритных размеров баллона Проверка резьбы горловины баллона Проверка прочности баллона пробным (гидравлическим) давлением Проверка герметичности баллона пневматическим давлением Проверка коэффициента запаса прочности по давлению разрушения для начальной стадии эксплуатации	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 0-5 м. Соответствует/не соответствует 0-60 МПа. 0-60 МПа. 0-60 МПа

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка устойчивости баллона к многократному монтажу и демонтажу вентилей	0-60 МПа
					Проверка устойчивости соединения закладного элемента композитного баллона к многократному реверсивному нагружению соединения крутящим моментом	0-60 МПа
					Проверка сохранения прочности и герметичности металлического, металлокомпозитного баллона после падения.	0-5000 мм. 0-60 МПа.
					Проверка газопроницаемости, прочности и герметичности композитного баллона после падения	0-60 МПа.
					Проверка сохранения баллоном герметичности после воздействия на него климатических факторов	минус 70 до + 150 С°
					Проверка сохранения баллоном герметичности после пребывания в среде с температурой 200 °С	0-1100 С°
					Проверка сохранения баллоном прочности и герметичности после воздействия открытого пламени	0-1000 С°
					Проверка коэффициента запаса прочности металлического, металлокомпозитного баллона по давлению разрушения после внешних воздействий	0-60 МПа.
						0-60 МПа

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка газопроницаемости, прочности и герметичности композитного баллона после внешних воздействий	0-60 м.
31	ГОСТ Р 53269 р.6	Каска пожарная	48 5485	6506 10 000 0	Требования безопасности. Проверка комплектности, внешнего вида и маркировки Проверка размера каски пожарной Проверка ширины подбородочного ремня и несущих лент внутренней оснастки Проверка горизонтального кольцевого зазора Проверка массы Проверка устойчивости каски пожарной к воздействию воды	- Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 0-350 мм. 0-5 м. 0-200 кг. Соответствует/не соответствует
32	ГОСТ Р 53268 р.9	Пояса пожарные спасательные	28.99.39.190	4203 30 000 0, 6307 20 000 0	Требования безопасности. Проверка комплектности, внешнего вида и маркировки Метод проверки регулировки пояса по длине и величины обхвата талии Метод проверки массы Метод проверки линейных размеров Метод проверки ширины поясного ремня Метод проверки длины фала	- Соответствует/не соответствует 0-5 м. 0-200 кг. 0-5 м. 0-1000 мм. 0-5000 мм.

1	2	3	4	5	6	7
					Метод проверки прочности поясного ремня после воздействия нагретого металлического стержня	0-1100 С°
					Метод проверки устойчивости материала поясного ремня к воздействию открытого пламени.	0-1000 С°
					Метод проверки поперечной жесткости поясного ремня	0-5000 Н
					Метод проверки прочности фала после воздействия температуры окружающей среды (600±10) °С	0-1000 Н
					Метод проверки прочности фала после воздействия нагретого металлического стержня	0-1000 Н
					Метод проверки прочности фала после воздействия открытого пламени	0-1000 Н.
					Метод проверки жесткости фала	0-1000 Н.
					Метод проверки несущей способности пояса после воздействия температуры окружающей среды (40±1) °С	0-1000 Н.
					Метод проверки несущей способности пояса после воздействия температуры окружающей среды минус (40±1) °С	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Метод проверки несущей способности пояса после воздействия температуры окружающей среды (200±5) °С	Соответствует/не соответствует
					Метод проверки несущей способности пояса после воздействия 5%-ным водным раствором натрия хлористого	Соответствует/не соответствует
					Метод проверки прочности пояса статической нагрузкой	Соответствует/не соответствует
					Метод проверки прочности пояса динамической нагрузкой	Соответствует/не соответствует
33	ГОСТ Р 53267 р.8	Карабины пожарные спасательные	28.99.39.190	7326 90 930 0, 7326 90 980 9, 7616 99 100 9	Требования безопасности. Проверка внешнего вида, маркировки и комплектности	- Соответствует/не соответствует
					Проверка линейных размеров	0-5 м.
					Проверка массы	0-200кг
					Проверка величины усилия раскрытия затвора	0-500 Н.
					Проверка работоспособности после воздействия вдоль главной оси статической нагрузки	0-10000 Н
					Проверка прочности по главной оси с замкнутым затвором	0-10000 Н
					Проверка прочности по главной оси при раскрытом затворе	0-10000 Н.

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка прочности по малой оси Проверка динамической прочности Проверка работоспособности механизмов затвора и замыкателя после воздействия открытого пламени Проверка стойкости к воздействию воды, жидких агрессивных сред	0-10000 Н. 0-10000 Н. 0-1000 С° Соответствует/не соответствует
34	ГОСТ Р 53266 р.8	Веревки пожарные спасательные	28.99.39.190	5607 00 000 0, 5609 00 000 0	Требования безопасности. Проверка комплектности, внешнего вида и маркировки Проверка линейных размеров коушей Проверка длины веревок Проверка диаметра шнура веревок Проверка массы веревок Проверка показателя жесткости шнура веревок Проверка разрывной нагрузки веревок Проверка относительного удлинения Проверка разрывной нагрузки веревок после воздействия воды и поверхностно-активных веществ	- Соответствует/не соответствует 0-1000 мм. 0-5 м. 0-350 мм. 0-200 кг. 0-10000Н. 0-20000 Н. 0-5000 мм. 0-20000 Н

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка разрывной нагрузки веревки после тепловых воздействий Испытание веревок на разрывную нагрузку при предельных значениях температуры Проверка прочности веревок динамической нагрузкой	0-1100 С°. 0-60 мин. 0-20000 Н. минус 70 до +120 С° 0-200 кг.
35	ГОСТ Р 53270 р.7	Фонари пожарные	28.99.39.190	8513 10 000 0	Требования безопасности. Проверка габаритных размеров фонаря Проверка массы фонарей Проверка длины ремня для переноски Проверка времени непрерывной работы фонаря Проверка фонаря на теплоустойчивость Время срабатывающая предупредительной сигнализации Проверка фонаря на холодоустойчивость Проверка на виброустойчивость Устойчивость фонаря к воздействию дождя	- 0-5000 м. 0-200 кг. 0-5000 мм 0-10 ч. 0-1100 С° 0-2 ч. минус 70 до +150 С° 10-200 Гц Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
36	ГОСТ Р 53264 р.7	Боевая одежда пожарного (специальная защитная одежда общего назначения): для использования в климатических районах с температурой окружающей среды от минус 40 °С до 40 °С (БОП – У)	28.99.39.190, 32.99.11.190	6203 00 000 0, 6210 00 000 0, 6211 00 000 0, 7019 00 000 0	Требования безопасности. Разрывная нагрузка, сопротивление раздиранию Усадка после намокания и высушивания Водоупорность при 1000 мм.вод.ст. Морозостойкость Жесткость Прочность связи Устойчивость к истиранию Усадка после нагрева Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды Устойчивость к контакту с нагретым до 400 °С твердыми поверхностями Устойчивость к воздействию теплового потока Коэффициент ослабления инфракрасного излучения Теплопроводность Масса Время работы	- 0-50 кН Соответствует/не соответствует 0-60 мин. минус 70...0 0-500 Н 0-50 кН 0-1000 циклов Соответствует/не соответствует 0-1100 °С 0-60 мин 0-5000 кВт/м ² 0-100 % 0-1 Вт/м * °С 0-200 кг 0-120 мин

1	2	3	4	5	6	7
					Влагопотери	0-2000 г/ч
					Частота сердечных сокращений	0-300 мин ⁻¹
					Время самостоятельного подвечивания	0-120 мин
					Внешний осмотр	Соответствует/не соответствует
37	ГОСТ Р 53264 р.7	Боевая одежда пожарного для районов России с умеренно холодным и очень холодным климатом для использования в климатических районах с температурой окружающей среды от минус 50 °С до 50 °С (БОП – X)	28.99.39.190, 32.99.11.190	6201 00 000 0, 6203 00 000 0, 6210 00 000 0, 6211 00 000 0, 7019 00 000 0	Требования безопасности. Разрывная нагрузка, сопротивление раздиранию Усадка после намокания и высушивания Водоупорность при 1000 мм.вод.ст. Морозостойкость Жесткость Прочность связи Устойчивость к истиранию Усадка после нагрева Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды Устойчивость к контакту с нагретым до 400 °С твердыми поверхностями Устойчивость к воздействию	- 0-50 кН 0-50 % 0-60 мин. минус 70...0 0-500 Н 0-50 кН 0-10000 циклов 0-50 % 0-1100 °С 0-60 мин 0-5000 кВт/м ²

1	2	3	4	5	6	7
					теплового потока	
					Коэффициент ослабления инфракрасного излучения	0-100 %
					Масса	0-200 кг
					Время работы	0-120 мин
					Влаготеплотери	0-2000 г/ч
					Частота сердечных сокращений	0-300 мин ⁻¹
					Время самостоятельного подвечивания	0-120 мин
					Внешний осмотр	Соответствует/не соответствует
38	ГОСТ Р 53264 р.7 ГОСТ 12.1.044	Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий (СЗО ПТВ)	28.99.39.190, 32.99.11.190	6201 00 000 0, 6203 00 000 0, 6210 00 000 0, 6211 00 000 0	Требования безопасности. Разрывная нагрузка, сопротивление раздиранию Усадка после намокания и высушивания Водоупорность при 1000 мм.вод.ст. Морозостойкость Жесткость Прочность связи Устойчивость к истиранию	- 0-50 кН 0-50 % 0-60 мин. минус 70...0 0-500 Н 0-50 кН 0-10000 циклов

1	2	3	4	5	6	7
					Усадка после нагрева	0-50 %
					Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды	0-1100 °C
					Устойчивость к контакту с нагретым до 400 °C твердыми поверхностями	0-60 мин
					Устойчивость к воздействию теплового потока	0-5000 кВт/м ²
					Коэффициент ослабления инфракрасного излучения	0-100 %
					Теплопроводность	0-2 Вт/м * °C
					Масса	0-200 кг
					Время работы	0-120 мин
					Влаготеплота	0-2000 г/ч
					Частота сердечных сокращений	0-300 мин ⁻¹
					Время самостоятельного подсвечивания	0-120 мин
					Внешний осмотр	Соответствует/не соответствует
39	ГОСТ Р 53264 Р.7 ГОСТ 12.1.044	Специальная защитная одежда пожарного изолирующего типа (СЗО ИТ)	28.99.39.190, 32.99.11.190	6203 00 000 0, 6210 00 000 0, 6211 00 000 0	Требования безопасности. Разрывная нагрузка, сопротивление раздиранию Усадка после намокания и высушивания	- 0-50 кН 0-50 %

1	2	3	4	5	6	7
					Водоупорность при 1000 мм.вод.ст.	0-60 мин.
					Морозостойкость	минус 70...0
					Жесткость	0-500 Н
					Прочность связи	0-50 кН
					Устойчивость к истиранию	0-10000 циклов
					Усадка после нагрева	0-50 %
					Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды	0-1100 °С
					Устойчивость к контакту с нагретым до 400 °С твердыми поверхностями	0-60 мин
					Устойчивость к воздействию теплового потока	0-5000 кВт/м ²
					Коэффициент ослабления инфракрасного излучения	0-100 %
					Теплопроводность	0-3 Вт/м * °С
					Масса	0-200 кг
					Время работы	0-120 мин
					Влагопотери	0-2000 г/ч
					Частота сердечных сокращений	0-300 мин ⁻¹
					Время самостоятельного	

1	2	3	4	5	6	7
					подсвечивания	0-120 мин
40	ГОСТ Р 53264 Р.7	Подплемник для пожарного	28.99.39.190, 32.99.11.190	6505 00 000 0	Внешний осмотр Требования безопасности. Разрывная нагрузка, сопротивление раздиранию Усадка после намокания и высушивания Водоупорность при 1000 мм.вод.ст. Морозостойкость Жесткость Прочность связи Устойчивость к истиранию Усадка после нагрева Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды Устойчивость к контакту с нагретым до 400 °С твердыми поверхностями Устойчивость к воздействию теплового потока Коэффициент ослабления инфракрасного излучения Теплопроводность	Соответствует/не соответствует - 0-50 кН 0-50 % 0-60 мин. минус 70...0 0-500 Н 0-50 кН 0-10000 циклов 0-1100 °С 0-60 мин 0-5000 кВт/м ² 0-100 % 0-4 Вт/м * °С

1	2	3	4	5	6	7
					Масса	0-200 кг
					Время работы	0-120 мин
					Влагопотери	0-2000 г/ч
					Частота сердечных сокращений	0-300 мин ⁻¹
					Время самостоятельного подсвечивания	0-120 мин
					Внешний осмотр	Соответствует/не соответствует
41	ГОСТ Р 53264 Р.7	Белье термостойкое для пожарного	14.14.30.110, 14.19.12.190, 14.14	6107 00 000 0, 6109 00 000 0, 6114 00 000 0	Требования безопасности. Разрывная нагрузка, сопротивление раздиранию Усадка после намокания и высушивания Водоупорность при 1000 мм.вод.ст. Морозостойкость Жесткость Прочность связи Устойчивость к истиранию Усадка после нагрева Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды Устойчивость к контакту с нагретым	- 0-50 кН 0-50 % 0-60 мин. минус 70...0 0-500 Н 0-50 кН 0-10000 циклов 0-50 % 0-1100 °C 0-60 мин

1	2	3	4	5	6	7
					до 400 °С твердыми поверхностями	0-5000 кВт/м ²
					Устойчивость к воздействию теплового потока	0-100 %
					Коэффициент ослабления инфракрасного излучения	0-5 Вт/м * °С
					Теплопроводность	0-200 кг
					Масса	0-120 мин
					Время работы	0-2000 г/ч
					Влагопотери	0-300 мин ⁻¹
					Частота сердечных сокращений	0-120 мин
					Время самостоятельного подвешивания	Соответствует/не соответствует
					Внешний осмотр	Соответствует
42	ГОСТ Р 53264 р.7, ГОСТ Р ИСО 6942 ГОСТ Р ИСО 9151 ГОСТ Р ИСО 9185 ГОСТ Р 12.4.200 ГОСТ Р 15025	Ткани для специальной защитной одежды пожарного	22.19.50.000, 13.20.12.190, 13.20.11.130, 13.96.14.199	5407 00 000 0, 5408 00 000 0, 5512 00 000 0 - 5516 00 000 0, 5903 00 000 0, 5906 99 701 9	Требования безопасности. Разрывная нагрузка, сопротивление раздиранию Усадка после намокания и высушивания Водоупорность при 1000 мм.вод.ст. Морозостойкость Жесткость	0-50 кН 0-50 % 0-60 мин. минус 70...0 0-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
					Прочность связи	0-50 кН
					Устойчивость к истиранию	0-10000 циклов
					Усадка после нагрева	0-50 %
					Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды	0-1100 °C
					Устойчивость к контакту с нагретыми до 400 °C твердыми поверхностями	0-60 мин
					Устойчивость к воздействию теплового потока	0-5000 кВт/м²
					Коэффициент ослабления инфракрасного излучения	0-100 %
					Теплопроводность	0-6 Вт/м * °
					Масса	0-200 кг
					Время работы	0-120 мин
					Влаготеплотери	0-2000 г/ч
					Частота сердечных сокращений	0-300 мин ⁻¹
					Время самостоятельного подвешивания	0-120 мин
					Внешний осмотр	Соответствует/не соответствует
43	ГОСТ Р 53264 р.7 ГОСТ 12.1.044	Средства защиты рук пожарного (СЗР)	14.12.30.150, 14.19.31.119,	4203 29 100 0, 6116 00 000 0, 6216 00 000 0	Требования безопасности. Разрывная нагрузка, сопротивление раздиранию	- 0-50 кН 0-50 %

1	2	3	4	5	6	7
					Усадка после намокания и высушивания	0-60 мин.
					Водоупорность при 1000 мм.вод.ст.	минус 70...0
					Морозостойкость	0-500 Н
					Жесткость	0-50 кН
					Прочность связи	0-10000 циклов
					Устойчивость к истиранию	0-50 %
					Усадка после нагрева	0-1100 °С
					Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды	0-60 мин
					Устойчивость к контакту с нагретым до 400 °С твердыми поверхностями	0-5000 кВт/м ²
					Устойчивость к воздействию теплового потока	0-100 %
					Коэффициент ослабления инфракрасного излучения	0-7 Вт/м * °С
					Теплопроводность	0-200 кг
					Масса	0-120 мин
					Время работы	0-2000 г/ч
					Влагопотери	0-300 мин ⁻¹

1	2	3	4	5	6	7
					Частота сердечных сокращений	0-200
					Время самостоятельного поджигания	0-120 мин
					Устойчивость к проколу	0-500 Н
					Сопrotивление порезу	0-500 Н/мм
					Внешний осмотр	Соответствует/не соответствует
44	ГОСТ Р 53265 р.7 ГОСТ 12.1.044	Средства индивидуальной защиты ног пожарного (СИ-ЗНП)	15.20.32.120, 15.20.32.122	6401 00 000 0 - 6403 00 000 0	Требования безопасности. Устойчивость носочной части к воздействию температуры окружающей среды 200 °С	- 0-120 мин
					Устойчивость носочной части к воздействию теплового потока 5,0 кВт/м ²	0-120 мин
					Сопrotивление подошвы проколу	0-50 кН
					Внутренний безопасный зазор в носочной части	0-5 м
					Гибкость	0-50 кН
					Высота	0-5 м
					Масса	0-200 кг
					Глубина рифа	0-350 мм
					Водонепроницаемость	0-180 мин

1	2	3	4	5	6	7
					Прочность крепления	0-50 кН
					Температурный предел хрупкости	минус 70-0
					Разрывная нагрузка	0-50 кН
					Устойчивость к воздействию открытого пламени	0-60 мин
					Внешний осмотр	Соответствует/не соответствует
Раздел 6. МОБИЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ.						
45	ГОСТ Р 53328 р.9	Для тушения пожаров водой	29.10.59.141	8705 30 000 0	Требования безопасности. Угол поворота лафетного ствола в горизонтальной плоскости В вертикальной	- 0-360° 0-360°
					Высота подножки	0-1000 мм
					Ограждение на крыше	0-5м
					Геометрические показатели	0-20 м
					Внешний осмотр	Соответствует/не соответствует
46	ГОСТ Р 53328 р.9	Для тушения пожаров специальными огнегасительными средствами	29.10.59.142	8705 30 000 0	Требования безопасности. Угол поворота лафетного ствола в горизонтальной плоскости В вертикальной	- 0-360° 0-360°
					Высота подножки	0-1000 мм
					Ограждение на крыше	0-5м
					Геометрические показатели	0-20 м
					Внешний осмотр	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
47	ГОСТ Р 53328 р.9	Комбинированного тушения крупных пожаров	29.10.59.143	8705 30 000 0	Требования безопасности. Угол поворота лафетного ствола в горизонтальной плоскости В вертикальной Высота подножки Ограждение на крыше Геометрические показатели Внешний осмотр	- 0-360° 0-360° 0-1000 мм 0-5м 0-20 м Соответствует/не соответствует
48	ГОСТ Р 52284 р.9 ГОСТ Р 53329 р.9 ГОСТ Р 53330 р.9	Автолестницы, автоподъемники и автопеноподъемни ки пожарные	29.10.59.143	8705 30 000 0	Требования безопасности. Проверка максимальной рабочей высоты лестницы. Проверка максимальной рабочей нагрузки на вершину не прислонённой лестницы. Проверка грузоподъемности лестницы при использовании в качестве крана. Проверка грузоподъемности съемной лестницы. Проверка подъема лестницы в вертикальной плоскости. Проверка угла поворота лестницы. Проверка ширины опорного контура.	- 0-60 м. 0-500 Н. 0-2,0 т. 0-200 кг. 0-180С° 0минус 720° 0-20 м. 0-60 мин.

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка времени установки АЛ на выносные опоры. Геометрические показатели Проверка времени подъема люльки. Проверка времени спуска люльки. Проверка времени поворота люльки на 360° Проверка высоты подъема устройства для подачи ОТВ. Проверка вылета. Проверка времени установки на выносные опоры. Проверка времени подъема устройств для подачи ОТВ. Проверка времени спуска устройств подачи ОТВ. Проверка грузоподъемности в качестве крана. Внешний осмотр.	0-100 м 0-60 мин 0-60 мин. 0-60 мин. 0-64 м. 0-100 м. 0-60 мин 0-60 мин. 0-60 мин. 0-60 мин. 0-2000 кг. Соответствует/не соответствует
49	ГОСТ Р 12.2.144 р.6	Автомобили оперативно – технической	29.10.59.140	8702 00 000 0, 8703 00 000 0, 8704 00 000 0,	Требования безопасности. Проверка высота от пола до обивки крыши.	- 0-5 м.

1	2	3	4	5	6	7
		службы		8705 30 000 0	Проверка высоты от подушки сиденья до крыши. Геометрические показатели Внешний осмотр	0-5 м. 0-100 м Соответствует/не соответствует
50	ГОСТ Р 53332 р.9	Мотопомпы пожарные	28.13.14.190	8413 70 000 0	Требования безопасности. Климатические характеристики Уровень шума Масса	- минус 70 +150 °С 0-130 дБ 0-200 кг
51	ГОСТ Р 53323 р.8	Огнепреградители и искрогасители	28.99.39.190	8481 30 990 0, 7321 90 000 0	Требования безопасности. Проверка времени сохранности работоспособности. Проверка массогабаритной характеристики. Проверка максимальной температуры поверхности искрогасителя. Проверка работоспособности при вибрационных нагрузках. Внешний осмотр	- 0-120 мин 0-5000 мм. 0-200 кг. -50-1230 С° 10-200 Гц Соответствует/не соответствует
52	ГОСТ Р 54344 р.8	Мобильные робототехнические комплексы.	29.10.59.140	8479 50 000 0	Требования безопасности. Проверка к климатическим условиям Время работы.	- минус 70 до + 120 С 0-6000 мин.

1	2	3	4	5	6	7
					Пауза при реверсе. Проверка общей массы. Проверка грузоподъемности. Дальность радиоуправления. Дальность кабельного управления. Угловая скорость. Ресурс до ремонта Угол подъема. Высота препятствия. Внешний осмотр.	0-60 мин. 0-200кг. 0-10т. 0-3000 м 0-1000 м 0-50 град/с 0-6000 ч 0-90 град 0-5 м Соответствует/не соответствует
53	ГОСТ Р 55895 р.8	Системы управления мобильных робототехнических комплексов.	29.10.59.140	8479 50 000 0	Требования безопасности. Проверка к климатическим условиям Время работы. Пауза при реверсе. Проверка общей массы. Проверка грузоподъемности. Дальность радиоуправления. Дальность кабельного управления.	- минус 70 до + 120 С 0-6000 мин. 0-60 мин. 0-200 кг. 0-10т. 0-3000 м 0-1000 м

1	2	3	4	5	6	7
					Угловая скорость. Ресурс до ремонта Угол подъема. Высота препятствия. Внешний осмотр.	0-50 град/с 0-6000 ч 0-90 град 0-5 м Соответствует/не соответствует
Раздел 7. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ.						
54	ГОСТ Р 53260 р.8	Самоспасатели изолирующие с химически связанным кислородом для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара	28.25.14.120	9020 00 000 0	Требования безопасности. Проверка стойкости к внешним воздействиям. Проверка времени приведения в действие. Проверка массы. Время защитного действия. Сопротивление дыханию. Усилие срыватывания, вскрытия замка сумки. Работоспособность после воздействия открытого пламени. Внешний осмотр.	- Соответствует/не соответствует 0-60 мин. 0-200 кг. 0-60 мин 0-10000 Па 0-50 кН Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
55	ГОСТ Р 53259 р.8	Самоспасатели изолирующие со	32.99.11.190	9020 00 000 0	Требования безопасности.	-

1	2	3	4	5	6	7
		сжатым воздухом для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара			Проверка стойкости к внешним воздействиям. Проверка времени приведения в действие. Проверка массы. Время защитного действия. Сопротивление дыханию. Усилие срыватывания, вскрытия замка сумки. Работоспособность после воздействия открытого пламени. Внешний осмотр.	Соответствует/не соответствует 0-60 мин. 0-200 кг. 0-60 мин 0-10000 Па 0-50 кН Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
56	ГОСТ Р 53261 р.7	Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара	32.99.11.190	9020 00 000 0	Требования безопасности. Проверка стойкости к внешним воздействиям. Проверка времени приведения в действие. Проверка массы. Время защитного действия. Сопротивление дыханию. Усилие срыватывания, вскрытия замка сумки.	- Соответствует/не соответствует 0-60 мин. 0-200 кг. 0-60 мин 0-10000 Па 0-50 кН

1	2	3	4	5	6	7
					Работоспособность после воздействия открытого пламени.	Соответствует/не соответствует
					Внешний осмотр.	Соответствует/не соответствует
57	ГОСТ Р 53264 р.7	Специальная огнестойкая накидка	3.92.29.190	7019 59 000 0	Требования безопасности. Масса. Прочность при разрыве. Внешний осмотр.	- 0-200 кг. 0-5000 Н. Соответствует/не соответствует
Раздел 8. СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ.						
58	ГОСТ Р 53275 р.6	Лестницы пожарные ручные	28.99.39.190	7326 90 300 0, 7616 99 900 9	Требования безопасности. Проверка габаритных размеров: Шаг ступени. Ширина. Проверка массы. Испытание на прочность. Внешний осмотр.	- 0-1000 мм. 0-1000 м. 0-200 кг. 0-400кг. 0-60 мин. Соответствует/не соответствует
59	ГОСТ Р 53276 р.9	Лестницы пожарные навесные спасательные	28.99.39.190	7326 90 300 0, 7616 99 900 9	Требования безопасности. Проверка габаритных параметров: Длина. Ширина.	 0-20 м. 0-20 м.

1	2	3	4	5	6	7
					Шаг ступени.	0-20 м.
					Диаметр сечения ступени.	0-20 м.
					Масса.	0-200 кг.
					Длина упоров.	0-20 м.
					Проверка деформации.	0-400 кг.
					Проверка длины упоров.	0-20 м.
					Проверка прочности.	0-400 кг
					Проверка работоспособности при воздействии температуры 600 °С	0-60 мин
					Контакт с нагретым до 450 °С стержнем.	0-60 мин
60	ГОСТ Р 53274 р.7	Трапы спасательные пожарные	28.99.39.190	6307 00 000 0, 7326 90 300 0, 7616 99 900 0	Требования безопасности.	-
					Проверка времени приведения в рабочее состояние.	0-60 мин.
					Проверка размеров:	
					Периметр входного отверстия.	0-5 м.
					Ширина входного отверстия.	0-5 м.
					Нагрузка на одного оператора.	0-200 кг.
					Проверка времени нахождения в рабочем состоянии.	0-600 мин.
					Проверка рабочих температур.	минус 70 до +150 С°

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка сохранности прочностных свойств.	0-1100 С°
					Прочность при контакте с твердым предметом нагретым до 300 °С	0-60 мин.
					Внешний осмотр.	Соответствует/не соответствует
61	ГОСТ Р 53254 р.6	Лестницы пожарные наружные стационарные.	25.11.23.119	7610 90 900 0	Требования безопасности. Проверка габаритных параметров: Ширина ступени. Ширина лестницы. Высота ограждений. Зазор между поручнями и маршами. Прямоугольные площадки для выхода на кровлю. Испытательная нагрузка. Внешний осмотр.	 0-1000 мм . 0-1000 мм. 0-5 м. 0-5000 мм. 0-5 м. 0-200 кг Соответствует/не соответствует
Раздел 9. ОБОРУДОВАНИЕ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ НА ПОЖАРЕ.						
62	ГОСТ Р 53273 р.7	Устройства спасательные прыжковые пожарные	28.99.39.190	4016 95 000 0, 6306 12 000 0, 6306 19 000 0, 6306 91 000 0, 6306 99 000 0, 6307 90 990 0	Требования безопасности. Прочностные свойства материала УСП Время приведения в рабочее состояние Проверку назначенного ресурса Масса грузомакета	- 0-250°С 0-60 мин 0-50 циклов 1 г-200 кг

1	2	3	4	5	6	7
					Высота сбрасывания при испытаниях ПСН	0-20 м
					Диаметр мишени.	0-5 м
					Прочность после контакта с нагретым предметом 300 °С	0-60 мин
					Климатические характеристики	минус 70+150 °С
					Количество петель	0-50
					Внешний осмотр.	Соответствует/не соответствует
63	ГОСТ Р 53271 р.7	Устройства спасательные рукавные пожарные	13.96.16.130	6307 00 000 0	Требования безопасности.	-
					Проверка величины периметра входного отверстия	0-5 м
					Проверка массы рукава	0-200 кг
					Проверка назначенного ресурса рукава	0-100 циклов
					Воздействие открытого пламени	0-60 мин
					Проверка времени остаточного горения и тления	0-60 мин
					Внешний осмотр.	Соответствует/не соответствует
64	ГОСТ Р 53272 р.9	Устройства канатно – спусковые пожарные	28.99.39.190	5607 00 000 0, 5609 00 000 0, 8425 19 800 9, 8425 39 900 9, 8428 90 950 0	Требования безопасности.	-
					Проверка возможности спуска грузов с помощью УКСПа	0-10,0 м/с

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка возможности спуска грузов при помощи УКСП	0-5000 Н
					Проверка прочности УКСП при воздействии статической нагрузки	Соответствует/не соответствует
					Проверка работоспособности при падении груза 100 кг с высоты 2 м	Соответствует/не соответствует
					Проверка работоспособности в пределах рабочих значений температур от минус 40 °С до 40 °С	0-60 мин
					Проверка прочности УКСП после контакта его каната (ленты) с нагретым до 450 °С с металлическим стержнем.	0-60 мин
					Проверка прочности УКСП после воздействия на его канат (ленту) открытого пламени	0-60 мин
					Статическая разрывная нагрузка	0-50 кН
					Внешний осмтр.	Соответствует/не соответствует
Раздел 10. ОГНЕТУШАЩИЕ СОСТАВЫ, ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ.						
65	ГОСТ Р 50588 р.5 ГОСТ Р 53280.1 ГОСТ Р 53280.2	Пенообразователи для тушения пожаров	19.20.29.219, 20.14.19.120, 20.41.20.110	3402 11 000 0, 3402 13 000 0, 3402 19 000 0, 3813 00 000 0	Требования безопасности. Кинематическая вязкость при 20 °С	- 0-300 мм/с
					Водородный показатель pH пенообразователя	6,5-8,5

1	2	3	4	5	6	7
					(смачивателя)	
					Температура застывания Кратность пены из рабочего раствора: - низкая, - средняя, - высокая, Поверхность натяжения рабочего раствора. Смачивающая способность	минус 70 до +120 °С 3-20 20-200 От 200 и выше. 0-500 мН/м 0-60 мин
66	ГОСТ Р 53280.4 р.5	Огнетушащие порошки общего назначения	20.59.52.130	2836 30 000 0, 3104 30 000 0, 3105 40 000 0, 3813 00 000 0	Требования безопасности. Кажущаяся плотность неуплотненных порошков Кажущаяся плотность уплотненных порошков Массовое количество остатка порошка на сите Массовая доля влаги Склонность к влагопоглощению Остаток порошка на ситах Требования безопасности.	- 500-1840 кг/м ³ 0-100% 0-40 % 0-40 % 0-100 % 0-100%
67	ГОСТ Р 53280.3 р.6	Газовые огнетушащие составы (за исключением азота, аргона, двуокиси углерода) с содержанием	20.11.1, 20.11.12.190, 20.14.13.000, 20.14.19.120	2903 49 000 0, 3813 00 000 0		-

1	2	3	4	5	6	7
		основного вещества в перечисленных газах более 95 процентов				
68	ГОСТ Р 53280.5 р.6	Огнетушители порошки специального назначения	20.59.52.130	2836 30 000 0, 3104 30 000 0, 3105 40 000 0, 3813 00 000 0	Требования безопасности. Кажущаяся плотность неуплотненных порошков Кажущаяся плотность уплотненных порошков Массовая доля влаги Слеживание Склонность к влагопоглощению	- 500-1840 кг/м ³ 0-100% 0-40 % 0-100 % 0-100 %
141214 Московская область, Пушкинский район, п. Нагорное, владение 47 Раздел 1. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ.						
69	ГОСТ Р 51057 р.9	Огнетушители переносные	28.29.22.110	3813 00 000 0, 8424 10 200 0, 8424 10 800 0	Требования безопасности. Усилие и энергия воздействия на орган управления огнетушителя. Длина струи ОТВ. Остаток заряда огнетушителя после его разрядки. Значение тока утечки по струе ОТВ. Длина гибкого шланга. Продолжительность приведения огнетушителя с газовым баллоном или газогенерирующим устройством в действие	- 0-500 Н. 0-5000 мм. 0-200 кг. 0- 10 А. 0-5000 мм. 0-60 мин.

1	2	3	4	5	6	7
					Возможность прерывания и возобновления подачи ОТВ	Соответствует/не соответствует
					Испытания по определению огнетушащей способности огнетушителей	13В-233В 0,5А-20А
					Прочность огнетушителя при воздействии вибрации	10-100 Гц (0,20±0,03) мм
					Испытания на прочность	0 – 500 Н
					Испытания прочности извлекаемого блокирующего фиксатора	
70	ГОСТ Р 51017 р.9	Огнетушители передвижные	28.29.22.110	8424 10 800 0	Требования безопасности. Требования максимального давления на шкале манометра	- 0-60 МПа
					Требования расположения рукоятки для перемещения огнетушителя в транспортном положении	0-350 мм.
					Определение массы заряда огнетушителя	0-200 кг.
					Испытание величины энергии удара по рабочему органу (кнопке) запускающего устройства огнетушителя	Высота (50 ± 5) мм цилиндр диаметром (75 ± 5) мм и массой (4,0 ± 0,1) кг.
					Продолжительность приведения в действие и достижения рабочего давления	0-60мин.
					Продолжительность непрерывной подачи ОТВ	0-60мин.
					Длина струи ОТВ	0-5000 мм.

1	2	3	4	5	6	7
					Остаток заряда огнетушителя после его разрядки.	Соответствует/не соответствует
					Значение тока утечки по струе ОТВ.	10 А.
					Длина шланга	0-5000 мм.
71	ГОСТ Р 53291 р. 9	Переносные и передвижные устройства с высокоскоростной подачей огнетушащего вещества	28.29.22.110	3813 00 000 0, 8424 10 200 0, 8424 10 800 0	Требования безопасности. Устойчивость к имитации механических воздействий при транспортировании Энергия удара по рабочему органу (кнопке) запорно-пускового устройства Испытания устройств на ударную устойчивость Внешний осмотр	- - 10- 100 Гц; 0-80 Дж. Число ударов в— 1000. Продолжительность импульса 5 мс, значение пикового ускорения 100 м/с2 Соответствует/не соответствует
72	ГОСТ Р 53285 р. 6	Генераторы огнетушащего аэрозоля переносные	28.29.22.110, 28.99.39.190	3813 00 000 0, 8424 00 000 0	Требования безопасности. Масса. Время подачи огнетушащего аэрозоля Время задержки. Температуру на поверхности ГАОП в месте контакта корпуса генератора с полом Продолжительность приведения	- 0-200 кг. 0-60 мин. 0-60 мин. минус 70-+180 °С 0-60 мин.

1	2	3	4	5	6	7
					ГАОП в действии	
					Работоспособность ГАОП после свободного падения с высоты 1000 мм	Соответствует/не соответствует
					Работоспособность ГАОП после воздействия многократных механических ударов	Соответствует/не соответствует
					Работоспособность ГАОП после вибрационных воздействий	Соответствует/не соответствует
					время самопроизвольного пуска Температура проведения испытаний Внешний осмотр	0-60 мин. минус 70+150°С. Соответствует/не соответствует
77	ГОСТ Р 53278 р. 6	Клапаны пожарные запорные	28.99.39.190	8481 80 000 0	Требования безопасности. Условный проход значение рабочего давления Направление подачи рабочей среды Проверка количества оборотов маховика клапана и направления его вращения	- 0-350 мм. 0-60 МПа Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует
78	ГОСТ Р 51844 р. 7	Шкафы пожарные	28.99.39.190	9403 00 000 0	Требования безопасности. Масса. Измерение угла открывания. Размещение технических средств пожарных шкафов	- 0-200кг. 0-180 °. Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Соответствие характеристик отверстия для трубопровода и размещение клапана ПК в шкафу.	0-1000 мм.
					Угол поворота рукавной кассеты	0-180 °
					Размеры по глубине пожарных шкафов	0-1000 мм.
					Прочность рукавной кассеты Прочность пожарного шкафа	0 – 500 Н 0 – 500 Н
					Качество поверхностей пожарного шкафа	(минус 70-+180) °С 0-24 ч
					Антикоррозионные защитные покрытия пожарного шкафа	Соответствует/не соответствует
					Проверку соответствия лакокрасочных покрытий	Соответствует/не соответствует
					Соответствие металлических и неметаллических неорганических покрытий	Соответствует/не соответствует
					Естественную вентиляцию	Соответствует/не соответствует
					Возможность крепления к строительным конструкциям	Соответствует/не соответствует
					Возможность смазки вращающихся деталей	Соответствует/не соответствует
					Оформление и содержание	Соответствует/не

1	2	3	4	5	6	7
					эксплуатационной документации	соответствует
Раздел 2. ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.						
79	ГОСТ Р 53331 р. 8	Стволы ручные	28.99.39.190	8424 00 000 0	Внешний осмотр Проверка прочности и герметичности корпуса ствола, герметичности перекрывного устройства Проверку прочности и герметичности корпуса ствола и герметичности соединений Проверка герметичности перекрывного устройства. Проверка усилий на органах управления	Соответствует/не соответствует 0-10 МПа. 0-10 МПа. 0-10 МПа. 0-500 Н
					Проверка взаимозаменяемости Проверка смыкаемости Проверка параметров сплошной струи: Проверка расхода воды Проверка дальности сплошной струи Эффективная дальность Угол факела Проверка параметров распыленной струи:	Соответствует/не соответствует 0-1000 л/мин 0 - 80 м 0 - 80 м 0-180°

1	2	3	4	5	6	7
					Расход воды	0-1000 л/мин
					Угол факела	0-20 м
					Диаметр факела	0-1000 л/мин
					Проверка параметров защитной завесы:	0 - 80 м
					Расход раствора	0 - 80
					Дальность струи	Соответствует/не соответствует
					Кратности воздушно-механической пены	Соответствует/не соответствует
					Проверка параметров струи огнетушащих веществ	Соответствует/не соответствует
					Масса стволов	0-200 кг
80	ГОСТ Р 51115 р.7	Стволы лафетные	28.99.39.190	8424 00 000 0	Измерение давления	0-10 МПа.
					Расход воды	0-1000 л/мин
					Расход водного раствора	0-1000 л/мин
					Расход воды при позиционном регулировании	0-1000 л/мин
					Расход водного раствора пенообразователя	0-1000 л/мин
					Расход водного раствора пенообразователя	0-1000 л/мин
					Угол факела струи	0-360°

1	2	3	4	5	6	7
					Кратность пены на выходе из ствола	0 - 80
					Перемещение ствола в горизонтальной плоскости:	0 °-360° -вверх 0-180° -вниз 0-180° 0-80 м.
					Определение дальности водяных и пенных струй	
					Время выдержки под давлением	0-60 мин.
					Угол факела распыленной струи	0-360°
					Проверка кратности воздушно-механической пены	0 - 80
					Проверка прочности и плотности корпуса ствола и герметичности соединений	0-10 МПа
					Проверка массы	0-200 кг
					Измерение размеров	0-5000 мм.
81	ГОСТ Р 53251 р.8	Стволы воздушно-пенные	28.99.39.190	8424 00 000 0	Требования безопасности. Внешний осмотр	- Соответствует/не соответствует 0-10 МПа.
					Проверка прочности корпуса ствола и герметичности соединений	0-10 МПа.
					Проверка герметичности перекрытого устройства	
					Проверка сеток стволов	0-5000 мм.
					Проверка усилий на органах управления перекрытым устройством	0-500Н
					Проверка параметров и качества	Соответствует/не

1	2	3	4	5	6	7
					формируемых пенных струй	соответствует
					Рабочее давление	0-10 МПа.
					Расход	0-1000 л/мин
					Кратность	0-80
					Дальность струи	0-80 м
					Условный проход соед. головки	0-1000 мм.
82	ГОСТ Р 51049 р.7	Рукава пожарные напорные	22.21.29.120, 22.19.30.135, 13.96.16.130	5909 00 000 0	Требования безопасности. Испытательное давление	- 0-10 МПа.
					Рабочее давление	0-10 МПа.
					Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса при раздирании.	0-500Н
					Масса рукава 1 м	0-200 кг
					Внутренний диаметр	0-350 мм.
					Рабочее давление	0-10 МПа.
					Длина рукава.	0-80 м
					Толщина внутреннего покрытия.	0-30 мм.
83	ГОСТ Р 53252 р.8	Пеносмесители воздушно – пенных стволов и генераторов пены средней кратности	28.99.39.190	7307 00 000 0, 7412 00 000 0, 7609 00 000 0, 8424 00 000 0	Требования безопасности. Внешний осмотр	- Соответствует/не соответствует
					Проверка прочности и герметичности пеносмесителей	0-10 МПа.
					Проверка диапазона рабочих давлений за пеносмесителем	0-10 МПа.

1	2	3	4	5	6	7
					расхода раствора и дозирования пенообразователя	0-1000 л/мин
					Проверка габаритных и присоединительных размеров	0-5000 мм.
84	ГОСТ Р 53290 р.7	Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения пожаров	28.99.39.190	8424 00 000 0	Требования безопасности. Внешний осмотр Линейные размеры Масса упаковки Рабочее давление Производительность генератора по раствору пенообразователя Прочность и герметичность Кратность пены Диаметры основного и дополнительного трубопроводов Длина трубопровода	- Соответствует/не соответствует 0-5000 мм 0-200кг 0-10 МПа 0-1000 л/мин 0-10 МПа. 0-80 0-5000 мм 0-80 м.
85	ГОСТ Р 50409 р.4	Генераторы пены средней кратности	28.99.39.190	8424 00 000 0	Требования безопасности. Требования соответствия генераторов Линейные размеры генераторов Требование качества покрытий Расход раствора пенообразователя Высота подачи пены Кратность пены	- Прогиб сеток 0-5000 мм. 0-5000 мм 0-1000 л/мин 0-30 м 0-80

1	2	3	4	5	6	7
					Дальность подачи.	0-30 м.
86	ГОСТ Р 53279 р.7	Головки соединительные пожарные	28.99.39.190	7307 00 000 0, 7609 00 000 0, 8481 80 000 0	Требования безопасности. Проверка герметичности соединения головок с головками одного условного прохода, а также прочности, плотности материала при испытательном и максимальном гидравлическом давлении Метод проверки всасывающих головок на герметичность при разрежении Внешний осмотр Метод проверки смыкания головок Метод проверки качества поверхностей головок Метод проверки наработки головок на отказ Метод проверки климатического исполнения головок Время смыкания	- 0-10 МПа. 0-10 МПа. Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует От минус 70 до +120° 0-60мин.
87	ГОСТ Р 53250 р.8	Колонка пожарная	28.99.39.190	8481 00 000 0	Требования безопасности. Проверка прочности и герметичности Рабочее давление. Масса. Проверка вращения центрального ключа и органов управления запорными устройствами	- 0-2,0 МПа. 0-1,5 МПа. 0-200 кг. 0-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
					Взаимозаменяемость деталей, смыкаемость соединительных головок тройника КП Проверка коэффициента гидравлического сопротивления	0-350 мм. 0-15
88	ГОСТ Р 53961 р.9	Гидранты пожарные	28.99.39.190	8481 00 000 0	Требования безопасности. Внешний осмотр Расстояние от входного патрубка до оси выходных патрубков Давление Проверка прочности и герметичности Рабочее давление Усилие открывания Проверка вращения центрального ключа и органов управления запорными устройствами Проверка сливного устройства гидрантов Габаритные и присоединительные размеры гидрантов Соответствие массы гидрантов Проверка хода клапана Люфт шпинделя в опоре Число оборотов штанги (штока) до полного открытия клапана Проверка гидравлического сопротивления	Соответствует/не соответствует 0-5000 мм. 0-10 МПа 0-10 МПа 0-10МПа 0-500 Н 0-500 Н 0-5000 мм. 0-200 кг. 0-5000 мм 0-20 0-10 × 10 ³ с · м
89	ГОСТ Р 50398 р.4	Гидроэлеватор пожарный	28.99.39.190	8413 82 009 0	Требования безопасности. Масса брутто	- 0-200 кг

1	2	3	4	5	6	7
					Производительность	0-1000 л/мин
					Расход воды Масса Маркировка	0-1000 л/мин 0-200 кг Соответствует/не соответствует
90	ГОСТ Р 50400 р.8	Разветвления рукавные	28.99.39.190	7307 00 000 0, 7609 00 000 0, 8481 80 000 0	Требования безопасности. Условный проход входного патрубка Рабочее давление. Число выходных патрубков. Условный проход выходного патрубка Минимальный ход затворного клапана Масса Масса брутто Требования перемещения на полный ход затворных клапанов Требования выдержки давления разветвлений Проверку смыкаемости соединительных головок Проверку взаимозаменяемости деталей Габаритные размеры разветвления	- 0-1000 мм 0-5 МПа. 3 – 4 шт 0-1000 мм 0-1000 мм 0-200 кг 0-200 кг 0-500 Н 0-10 МПа. Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 0-1000 мм.
91	ГОСТ Р 53253 р.8	Сетки всасывающие	28.99.39.190	7307 00 000 0, 7326 00 000 0, 7609 00 000 0	Требования безопасности. Внешний осмотр резиновых деталей сеток Условный проход	- Соответствует/не соответствует 0-350 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Номинальный размер ячейки сетки	0- 350 мм.
					Диаметр проволоки сетки	0-350 мм.
					Испытание над клапанной частью сетки	0-10 МПа
					Проверка клапана	Соответствует/не соответствует
					Проверка утечки в трубе	
					Проверка усилия открывания клапана	0-500 Н
					Масса.	0-200 кг.
					Проверка коэффициента гидравлического сопротивления	0- 10 × 10 ³ с · м
					Проверка показателей надежности	
92	ГОСТ Р 53249 р.8	Водосборники рукавные	28.99.39.190	7609 00 000 0, 7307 00 000 0	Требования безопасности. Внешний осмотр	- Соответствует/не соответствует
					Рабочее давление	0-10 МПа
					Число входных патрубков	Соответствует/не соответствует
					Масса	0-200 кг.
					Проверка прочности и герметичности	0-10 МПа
					Герметичность затворного устройства	0-10 МПа
					Измерение утечки воды через затворное устройство	0-10 л.

1	2	3	4	5	6	7
93	ГОСТ 5398 р.4	Рукава резиновые напорно – всасывающие с текстильным каркасом неармированные	22.19.30.130	4009 11 000 0	Требования безопасности. Рабочее давление Масса 1 м рукава Требования герметичности рукавов Линейные размеры рукавов Испытания рукава на отсутствие заломов, разрывов, отслаивания при минимальном радиусе изгиба Испытания рукавов на герметичность при вакууме Прочность связи резиновых слоев с прорезиненными тканевыми прокладками	- 0-10 МПа 0-200 кг 0-10 МПа 0-5000 мм 0-180° 0-10 МПа 0-500 Н
94	ГОСТ Р 53262 р.8	Установка для проверки дыхательных аппаратов	28.25.14.120, 26.51.52.130	9026 20 000 0	Требования безопасности. Проверка нормативно-технической документации маркировки Вакуумметрическое давление. Герметическое давление. Избыточное давление Давление воздуха в баллоне Проверка массы установки Проверка усилия срабатывания органов управления	- Соответствует/не соответствует -1250 до + 1250 Па. 0-60 МПа 0-60 МПа. 0-60 МПа 0-200 кг 0-500Н
95	ГОСТ Р 53263 р.15	Установки компрессорные для наполнения	28.99.39.190, 28.13	8414 40 100 0, 8414 80 510 9, 8414 80 750 9,	Требования безопасности. Рабочее давление.	- 0-60 МПа.

1	2	3	4	5	6	7
		сжатым воздухом баллонов дыхательных аппаратов для пожарных		8414 80 780 9	Продолжительность работы.	От 0 – 100 ч.
					Масса.	0- 200 кг.
					Проверка нормативно технической документации на установку компрессорную	Соответствует/не соответствует
					Проверка внешнего вида, комплектности и маркировки установки компрессорной	Соответствует/не соответствует
					Определение рабочего давления и установочного давления для срабатывания предохранительного клапана	0-60 МПа
					Определение продолжительности работы системы очистки воздуха от вредных примесей	35-100ч.
					Определение диаметра наружной резьбы раздаточного штуцера и шланга высокого	0-1000 мм.
					Определение расстояния между раздаточными штуцерами установки компрессорной	0-5000 мм.
					Определение усилия, необходимого для срабатывания органов ручного управления	0-500 Н.
					Определение звукового давления, создаваемого установкой	0-300 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					компрессорной	
96	ГОСТ Р 50409 р.4	Генераторы пены высокой кратности	28.99.39.190	8424 00 000 0	Определение герметичности воздухораспределительной системы Требования безопасности. Производительность по пене. Кратность пены. Дальность подачи пены. Высота подачи пены. Масса. Проверка линейных размеров генераторов Расход раствора пенообразователя Давление перед распылителем. Проверка прогиба сеток генератора Проверка комплектности и маркировки. Требования безопасности. Проверка параметров при работе с максимальной геометрической высоты всасывания Проверка номинальной подачи. Проверка напора в номинальном	0-60 МПа - 0-100 л/с. 0 -200 0-30 м. 0-10 м. 0-200кг. 0-5 м. 0-100 л/с. 0-60 МПа 0-1000 мм. Соответствует/не соответствует - 0-10 м. 0-1000 л/с 0- 500 м.
97	ГОСТ Р 52283 р.9	Насосы центробежные пожарные	28.13.1	8413 70 810 0		

1	2	3	4	5	6	7
					режиме	
					Проверка максимального давления на входе в насос	0-60 МПа
					Проверка максимального давления на выходе из насоса	0-60 МПа
					Определение характеристик насоса. проверка герметичности	0-60 МПа
					Проверка габаритных размеров	0-5000 мм.
					Проверка вакуумной системы заполнения	-1-, 1,5 кгс/см ²
					Проверка системы дозирования пенообразователя	Соответствует/не соответствует
					Проверка усилий, прикладываемых к органам управления	0-500 Н.
Раздел 3. ПОЖАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.						
98	ГОСТ Р 50982 р.7	Инструмент для проведения специальных работ при пожарах	28.12.16.000, 28.99.39.190, 28.12.13, 25.73.30.150, 28.24.12.120	8201 00 000 0, 8205 00 000 0, 8425 00 000 0, 8467 00 000 0	Проверка внешнего вида. Проверка габаритных размеров. Проверка массы инструмента. Проверка на прочность и стойкость. Проверка максимального изгибающего усилия.	Соответствует/не соответствует 0-5000 мм. 0-200 кг. 0-5000 Н. 0-5000 Н. 0-5000 мм.
					Проверка максимального раскрытия ножей.	0-5000 мм.

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка усилия на рукоятке гидравлического модуля.	0-500 Н.
					Проверка времени прорезания.	0-60 мин.
					Проверка работоспособности на высоте.	Соответствует/не соответствует
					Проверка ручного инструмента с электроприводом.	Соответствует/не соответствует
					Проверка отрезных дисковых пил и цепных пил по дереву с мотоприводом.	Соответствует/не соответствует
					Проверка лебедок барабанных.	Соответствует/не соответствует
					Измерение длины РВД.	0-5000 мм.
Раздел 4. СНАРЯЖЕНИЕ ПОЖАРНЫХ.						
99	ГОСТ Р 53255 р.7	Аппараты дыхательные со сжатым воздухом	32.99.11.190, 28.99.39.190	9020 00 000 0	Проверка внешнего вида, комплектности и маркировки аппарата	Соответствует/не соответствует
					Проверка массы аппарата	0-200 кг.
					Проверка усилия срабатывания органов управления	0-500 Н.
					Проверка герметичности и износостойкости вентиля баллона	0-60 МПа
					Проверка работоспособности сигнального устройства	35-130дБ 0-60 мин.
					Проверка резьбы в штуцере	0-500 Н.

1	2	3	4	5	6	7
					легочного автомата	
					Проверка прочности соединения легочного автомата и основной лицевой части	0-150 дм ³ /мин
					Проверка расхода воздуха при работе устройства дополнительной подачи воздуха	0-60 МПа.
					Проверка герметичности систем высокого и редуцированного давления	0-60 МПа
					Проверка герметичности воздухопроводной системы спасательного устройства с легочно-автоматической подачей и нормальным давлением воздуха под лицевой частью	0-60 МПа
					Проверка герметичности воздухопроводной системы спасательного устройства с постоянной подачей воздуха	0-60 МПа
					Проверка герметичности систем высокого и редуцированного давления аппарата со спасательным устройством с легочно-автоматической подачей и нормальным давлением воздуха под лицевой частью	0-60 мин. 0-60 МПа

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка герметичности систем высокого давления аппарата после проведения дозаправки воздуха с использованием штуцера (quickfill) Испытания на стойкость аппарата к механическим и климатическим воздействиям Проверка сохранения работоспособности аппарата после воздействия на него климатических факторов Проверка сохранения работоспособности аппарата после пребывания в среде с температурой 200 °C Проверка устойчивости лицевой части, легочного автомата и спасательного устройства к воздействию дезинфицирующих растворов Проверка влагонепроницаемости манометра Лабораторные испытания аппарата с участием испытателей-добровольцев Испытания в эргометрическом зале, климатической камере Испытания в теплодымокамере и на свежем воздухе	Перегрузка 0 минус 7g, с частотой 0-50 Гц Соответствует/не соответствует 0-1100 C° Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
100	ГОСТ Р 53256	Аппараты	28.25.14.120	9020 00 000 0	Проверка внешнего вида,	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
p.8		дыхательные со сжатым кислородом (кислородно-изолирующий аппарат)			комплектности и маркировки аппарата	соответствует
					Проверка массы аппарата	0-200 кг.
					Проверка усилия срабатывания органов управления	0-500 Н.
					Определение избыточного давления воздуха в подмасочном пространстве	минус 1250 до +1250 Па
					Проверка герметичности и износостойкости вентиля баллона	0-60 МПа
					Проверка работоспособности сигнального устройства	35-130дБ 0-60 мин.
					Проверка резьбы в штуцере легочного автомата	Соответствует/не соответствует
					Проверка прочности соединения легочного автомата и основной лицевой части	0-500 Н.
					Проверка расхода воздуха при работе устройства дополнительной подачи воздуха	0-150 дм ³ /мин
					Проверка герметичности систем высокого и редуцированного давления	0-60 МПа.
					Проверка герметичности воздухопроводной системы	0-60 МПа

1	2	3	4	5	6	7
					спасательного устройства с легочно-автоматической подачей и нормальным давлением воздуха под лицевой частью	
					Проверка герметичности воздухопроводной системы спасательного устройства с постоянной подачей воздуха	0-60 МПа
					Проверка герметичности систем высокого и редуцированного давления аппарата со спасательным устройством с легочно-автоматической подачей и нормальным давлением воздуха под лицевой частью	0-60 МПа
					Проверка герметичности систем высокого давления аппарата после проведения дозаправки воздуха с использованием штудера (quickfill)	0-60 мин. 0-60 МПа
					Испытания на стойкость аппарата к механическим и климатическим воздействиям	Соответствует/не соответствует
					Проверка сохранения работоспособности аппарата после воздействия на него климатических факторов	минус 70 до +120 С° Перегрузка 0минус 7g, с частотой 0-50 Гц
					Проверка сохранения работоспособности аппарата после пребывания в среде с температурой	0-1100 С°

1	2	3	4	5	6	7
					200 °С	
					Проверка устойчивости лицевой части, легочного автомата и спасательного устройства к воздействию дезинфицирующих растворов	Соответствует/не соответствует
					Проверка влагонепроницаемости манометра	Соответствует/не соответствует
					Лабораторные испытания аппарата с участием испытателей-добровольцев	Соответствует/не соответствует
					Испытания в эргометрическом зале, климатической камере	Соответствует/не соответствует
					Испытания в теплодымокамере и на свежем воздухе	Соответствует
101	ГОСТ Р 53257 р.8	Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения	28.99.39.190	9020 00 000 0	Проверка внешнего вида, комплектности и маркировки лицевой части	Соответствует/не соответствует
					Проверка массы лицевой части	0-200 кг.
					Проверка герметичности лицевой части при вакуумметрическом давлении	0-60 МПа
					Проверка устойчивости смотрового стекла лицевой части к удару	0-5 м. 0-200 кг.
					Проверка прочности лямок	0-500 Н.

1	2	3	4	5	6	7
					наголовника и пряжек крепления наголовника	0-60 мин.
					Проверка прочности крепления соединительного узла лицевой части (корпуса клапана выдоха) к корпусу лицевой части	0-500 Н 0-60 мин.
					Проверка давления открытия клапана выдоха лицевой части	0-60 МПа
					Проверка резьбы в соединительном узле лицевой части	Соответствует/не соответствует
					Проверка сохранения работоспособности лицевой части после воздействия на нее климатических факторов	Соответствует/не соответствует
					Проверка сохранения работоспособности лицевой части после пребывания в среде с температурой (200 ± 20) °C	Соответствует/не соответствует
					Проверка устойчивости лицевой части к воздействию дезинфицирующих растворов	Соответствует/не соответствует
					Испытания лицевых частей с участием испытателей-добровольцев	Соответствует/не соответствует
					Испытания в эргометрическом зале, климатической камере	Соответствует/не соответствует
					Испытания в теплодымокамере и на	Соответствует/не

1	2	3	4	5	6	7
					свежем воздухе	соответствует
102	ГОСТ Р 53258 р.7	Баллоны малолитражные для аппаратов дыхательных и самоспасателей со сжатым воздухом	25.91.11.000, 22.29.29.000, 25.29.12	7311 00 910 0, 7613 00 000 0	Проверка внешнего вида, комплектности и маркировки баллона Проверка габаритных размеров баллона Проверка резьбы горловины баллона Проверка прочности баллона пробным (гидравлическим) давлением Проверка герметичности баллона пневматическим давлением Проверка коэффициента запаса прочности по давлению разрушения для начальной стадии эксплуатации Проверка устойчивости баллона к многократному монтажу и демонтажу вентилей Проверка устойчивости соединения закладного элемента композитного баллона к многократному реверсивному нагружению соединения крутящим моментом Проверка сохранения прочности и герметичности металлического, металлокомпозитного баллона после падения.	Соответствует/не соответствует 0-5 м. Соответствует/не соответствует 0-60 МПа. 0-60 мин. 0-60 МПа. 0-60 МПа 0-60 МПа 0-60 мин. 0-60 МПа 0-60 мин. 0-5000 мм. 0-60 МПа.

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка газопроницаемости, прочности и герметичности композитного баллона после падения Проверка сохранения баллоном герметичности после пребывания в среде с температурой 200 °С Проверка сохранения баллоном прочности и герметичности после воздействия открытого пламени Проверка коэффициента запаса прочности металлического, металлокомпозитного баллона по давлению разрушения после внешних воздействий Проверка газопроницаемости, прочности и герметичности композитного баллона после внешних воздействий Проверка устойчивости баллона к осколочному разрушению	0-60 МПа. 0-1100 С° 0-1000 С° Соответствует/не соответствует 0-60 МПа. 0-60 МПа 0-60 м.
103	ГОСТ Р 53269 р.6	Каска пожарная	48 5485	6506 10 000 0	Проверка комплектности, внешнего вида и маркировки Проверка размера каски пожарной Проверка ширины подбородочного ремня и несущих лент внутренней оснастки Проверка горизонтального	Соответствует/не соответствует от 54 до 62 размеров 0-350 мм. 0-5 м.

1	2	3	4	5	6	7
					кольцевого зазора	
					Проверка массы	0-200 кг.
					Проверка механической прочности	30-80 кДж
					Проверка амортизационных свойств после воздействия температуры окружающей среды 50 °С	30-80 кДж
					Проверка сопротивления проколу после воздействия температуры окружающей среды 50 °С	30-80 кДж
					Проверка амортизационных свойств после воздействия температуры окружающей среды минус 40 °С	30-80 кДж
					Проверка сопротивления проколу после воздействия температуры окружающей среды минус 40 °С	0-80 кДж
					Проверка сопротивления проколу после воздействия температуры окружающей среды минус 40 °С	0-80 кДж
					Проверка надежности поворотного фиксирующего устройства лицевого щитка	30-80 кДж
					Проверка механической прочности лицевого щитка	30-80 кДж
					Проверка жесткости (деформации) каски	0-5000 Н

1	2	3	4	5	6	7
					Определение прочности подбородочного ремня	0-1000 С°
					Проверка огнестойкости каски пожарной	0-60 мин
					Проверка устойчивости каски пожарной к воздействию воды	Соответствует/не соответствует
104	ГОСТ Р 53268 р.9	Пояса пожарные спасательные	28.99.39.190	4203 30 000 0, 6307 20 000 0	Проверка комплектности, внешнего вида и маркировки	Соответствует/не соответствует
					Метод проверки регулировки пояса по длине и величины обхвата талии	0-5 м.
					Метод проверки массы	0-200 кг.
					Метод проверки линейных размеров	0-5 м.
					Метод проверки ширины поясного ремня	0-1000 мм.
					Метод проверки длины фала	0-5000 мм.
					Метод проверки прочности поясного ремня после воздействия нагретого металлического стержня	0-1100 С°
					Метод проверки устойчивости материала поясного ремня к воздействию открытого пламени.	0-1000 С°
					Метод проверки поперечной жесткости поясного ремня	от 30° до 60°
					Метод проверки прочности фала после воздействия температуры	

1	2	3	4	5	6	7
					окружающей среды (600 ± 10) °C	0-5000 Н
					Метод проверки прочности фала после воздействия нагретого металлического стержня	0-10000 Н
					Метод проверки прочности фала после воздействия открытого пламени	0-10000 Н
					Метод проверки жесткости фала	0-5 м.
					Метод проверки несущей способности пояса после воздействия температуры окружающей среды (40 ± 1) °C	0-1000 Н.
					Метод проверки несущей способности пояса после воздействия температуры окружающей среды (40 ± 1) °C	0-1000 Н.
					Метод проверки несущей способности пояса после воздействия температуры окружающей среды (200 ± 5) °C	0-1000 Н.
					Метод проверки несущей способности пояса после воздействия 5%-ным водным раствором натрия хлористого	Соответствует/не соответствует
					Метод проверки прочности пояса статической нагрузкой	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Метод проверки прочности пояса динамической нагрузкой	Соответствует/не соответствует
105	ГОСТ Р 53267 р.8	Карабины пожарные спасательные	28.99.39.190	7326 90 930 0, 7326 90 980 9, 7616 99 100 9	Проверка внешнего вида, маркировки и комплектности Проверка линейных размеров Проверка массы Проверка величины усилия раскрытия затвора Проверка прочности после выдержки при температуре 300°C Проверка работоспособности механизмов затвора и замкателья после воздействия открытого пламени Проверка стойкости к воздействию воды, жидких агрессивных сред	Соответствует/не соответствует 0-5 м. 0-200кг 0-500 Н. 0-1000 С° Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
106	ГОСТ Р 53266 р.8	Веревки пожарные спасательные	28.99.39.190	5607 00 000 0, 5609 00 000 0	Проверка линейных размеров коушей Проверка длины веревки Проверка диаметра шнура веревки Проверка массы веревки Проверка показателя жесткости шнура веревки	Соответствует 0-1000 мм. 0-5 м. 0-350 мм. 0-200 кг. 0-10000Н.

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка разрывной нагрузки веревок	0-20000 Н.
					Проверка относительного удлинения	0-5000 мм.
					Проверка разрывной нагрузки веревок после воздействия воды и поверхностно-активных веществ	0-20000 Н
					Проверка разрывной нагрузки веревок после тепловых воздействий	0-1100 С°. 0-60 мин.
					Испытание веревок на разрывную нагрузку при предельных значениях температуры	0-20000 Н. минус 70 до +120 С°
					Проверка прочности веревок динамической нагрузкой	0-200 кг.
107	ГОСТ Р 53270 р.7	Фонари пожарные	28.99.39.190	8513 10 000 0	Проверка габаритных размеров	0-5000 м.
					Проверка массы фонарей	0-200 кг.
					Проверка длины ремня для переноски	0-5000 мм
					Проверка времени непрерывной работы фонаря	0-10 ч.
					Проверка фонаря на теплоустойчивость	0-1100 С°
					Время срабатывающая предупредительной сигнализации	0-2 ч.
					Проверка фонаря на	0-1100 С°

1	2	3	4	5	6	7
					теплоустойчивость	0-60 мин.
					Проверка образца на виброустойчивость	10-200 Гц
					Проверка образца на ударную прочность	0-80 кДж
					Устойчивость фонаря к воздействию дождя	Соответствует/не соответствует
Раздел 5. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА ПОЖАРНЫХ.						
108	ГОСТ Р 53264 р.7	Боевая одежда пожарного (специальная защитная одежда общего назначения): для использования в климатических районах с температурой окружающей среды от минус 40 °С до 40 °С (БОП – У)	28.99.39.190, 32.99.11.190	6203 00 000 0, 6210 00 000 0, 6211 00 000 0, 7019 00 000 0	Усадка после намокания и высушивания Водоупорность при 1000 мм.вод.ст. Усадка после нагрева Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды Устойчивость к контакту с нагретыми до 400 °С твердыми поверхностями Масса Время работы Частота сердечных сокращений Время самостоятельного подсвечивания Внешний осмотр	0-50 % 0-60 мин. 0-50 % 0-1100 °С 0-60 мин 0-200 кг 0-120 мин 0-2000 г/ч 0-300 мин ⁻¹ 0-120 мин Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
109	ГОСТ Р 53264 р.7	Боевая одежда пожарного для районов России с умеренно холодным и очень холодным климатом для использования в климатических районах с температурой окружающей среды от минус 50 °С до 50 °С (БОП – Х)	28.99.39.190, 32.99.11.190	6201 00 000 0, 6203 00 000 0, 6210 00 000 0, 6211 00 000 0, 7019 00 000 0	Усадка после намокания и высушивания Водоупорность при 1000 мм.вод.ст. Усадка после нагрева Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды Устойчивость к контакту с нагретым до 400 °С твердыми поверхностями Масса Время работы Частота сердечных сокращений Время самостоятельного подсвечивания Внешний осмотр	0-50 % 0-60 мин. 0-50 % 0-1100 °С 0-60 мин 0-200 кг 0-120 мин 0-2000 г/ч 0-300 мин ⁻¹ 0-120 мин Соответствует/не соответствует
110	ГОСТ Р 53264 р.7 ГОСТ 12.1.044	Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий (СЗО ПТВ)	28.99.39.190, 32.99.11.190	6201 00 000 0, 6203 00 000 0, 6210 00 000 0, 6211 00 000 0	Усадка после намокания и высушивания Водоупорность при 1000 мм.вод.ст. Усадка после нагрева Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды Устойчивость к контакту с нагретым до 400 °С твердыми поверхностями	0-50 % 0-60 мин. 0-50 % 0-1100 °С 0-60 мин

1	2	3	4	5	6	7
					Масса	0-200 кг
					Время работы	0-120 мин
					Частота сердечных сокращений	0-2000 г/ч 0-300 мин ⁻¹ 0-120 мин
					Время самостоятельного подсвечивания	Соответствует/не соответствует
					Внешний осмотр	Соответствует
111	ГОСТ Р 53264 Р.7 ГОСТ 12.1.044	Специальная защитная одежда пожарного изолирующего типа (СЗО ИТ)	28.99.39.190, 32.99.11.190	6203 00 000 0, 6210 00 000 0, 6211 00 000 0	Усадка после намокания и высушивания Водоупорность при 1000 мм.вод.ст. Усадка после нагрева Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды Устойчивость к контакту с нагретым до 400 °С твердыми поверхностями	0-50 % 0-60 мин. 0-50 % 0-1100 °С 0-60 мин
					Масса	0-200 кг
					Время работы	0-120 мин
					Частота сердечных сокращений	0-2000 г/ч 0-300 мин ⁻¹ 0-120 мин
					Время самостоятельного подсвечивания	Соответствует/не соответствует
					Внешний осмотр	Соответствует
112	ГОСТ Р 53264 Р.7	Подшлемник для пожарного	28.99.39.190, 32.99.11.190	6505 00 000 0	Усадка после намокания и высушивания	0-50 %

1	2	3	4	5	6	7
					Водоупорность при 1000 мм.вод.ст.	0-60 мин.
					Усадка после нагрева	0-50 %
					Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды	0-1100 °C
					Устойчивость к контакту с нагретым до 400 °C твердыми поверхностями	0-60 мин
					Масса	0-200 кг
					Время работы	0-120 мин
					Частота сердечных сокращений	0-2000 г/ч 0-300 мин ⁻¹
					Время самостоятельного подсвечивания	0-120 мин
					Внешний осмотр	Соответствует/не соответствует
113	ГОСТ Р 53264 Р.7	Белье термостойкое для пожарного	14.14.30.110, 14.19.12.190, 14.14	6107 00 000 0, 6109 00 000 0, 6114 00 000 0	Усадка после намокания и высушивания	0-50 %
					Водоупорность при 1000 мм.вод.ст.	0-60 мин.
					Усадка после нагрева	0-50 %
					Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды	0-1100 °C
					Устойчивость к контакту с нагретым до 400 °C твердыми поверхностями	0-60 мин
					Масса	0-200 кг

1	2	3	4	5	6	7
					Время работы	0-120 мин
					Частота сердечных сокращений	0-2000 г/ч 0-300 мин ⁻¹ 0-120 мин
					Время самостоятельного подвечивания	Соответствует/не соответствует
					Внешний осмотр	Соответствует
114	ГОСТ Р 53264 р.7, ГОСТ Р ИСО 6942 ГОСТ Р ИСО 9151 ГОСТ Р ИСО 9185 ГОСТ Р 12.4.200 ГОСТ Р 15025	Ткани для специальной защитной одежды пожарного	22.19.50.000, 13.20.12.190, 13.20.11.130, 13.96.14.199	5407 00 000 0, 5408 00 000 0, 5512 00 000 0 - 5516 00 000 0, 5903 00 000 0, 5906 99 701 9	Усадка после намокания и высушивания Водоупорность при 1000 мм.вод.ст. Усадка после нагрева Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды Устойчивость к контакту с нагретым до 400 °С твердыми поверхностями Масса Время работы Частота сердечных сокращений Время самостоятельного подвечивания Внешний осмотр	0-50 % 0-60 мин. 0-50 % 0-1100 °С 0-60 мин 0-200 кг 0-120 мин 0-2000 г/ч 0-300 мин ⁻¹ 0-120 мин Соответствует/не соответствует 0-50 % 0-60 мин.
115	ГОСТ Р 53264 р.7 ГОСТ 12.1.044	Средства защиты рук пожарного (СЗР)	14.12.30.150, 14.19.31.119,	4203 29 100 0, 6116 00 000 0, 6216 00 000 0	Усадка после намокания и высушивания Водоупорность при 1000 мм.вод.ст.	0-50 % 0-60 мин.

1	2	3	4	5	6	7
					Усадка после нагрева	0-50 %
					Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды	0-1100 °C
					Устойчивость к контакту с нагретым до 400 °C твердыми поверхностями	0-60 мин
					Масса	0-200 кг
					Время работы	0-120 мин
					Частота сердечных сокращений	0-2000 г/ч 0-300 мин ⁻¹
					Время самостоятельного подвешивания	0-120 мин
					Внешний осмотр	Соответствует/не соответствует
116	ГОСТ Р 53265 р.7 ГОСТ 12.1.044	Средства индивидуальной защиты ног пожарного (СИ-ЗНП)	15.20.32.120, 15.20.32.122	6401 00 000 0 - 6403 00 000 0	Усадка после намокания и высушивания	0-50 %
					Водоупорность при 1000 мм.вод.ст.	0-60 мин.
					Усадка после нагрева	0-50 %
					Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды	0-1100 °C
					Устойчивость к контакту с нагретым до 400 °C твердыми поверхностями	0-60 мин
					Масса	0-200 кг
					Время работы	0-120 мин

1	2	3	4	5	6	7
					Частота сердечных сокращений	0-2000 г/ч 0-300 мин ⁻¹ 0-120 мин
					Время самостоятельного подвечивания	Соответствует/не соответствует
					Внешний осмотр	Соответствует/не соответствует
Раздел 6. МОБИЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ.						
117	ГОСТ Р 53328 р.9	Для тушения пожаров водой	29.10.59.141	8705 30 000 0	Вместимость цистерны Подача насоса Расход лафетного ствола Забор воды с высоты 7,5 м Угол поворота лафетного ствола в горизонтальной плоскости В вертикальной Высота подножки Ограждение на крыше Геометрические показатели Внешний осмотр	0-20 тонн 0-200 л/с 0-100 л/с 0-60 мин 0-360° 0-360° 0-1000 мм 0-5м 0-20 м Соответствует/не соответствует
118	ГОСТ Р 53328 р.9	Для тушения пожаров специальными огнегасительными средствами	29.10.59.142	8705 30 000 0	Вместимость цистерны Масса порошка Масса CO ₂ Подача насоса	0-20 тонн 0-10000 кг 0-10000 кг 0-200 л/с

1	2	3	4	5	6	7
					Расход лафетного ствола	0-100 л/с
					Забор воды с высоты 7,5 м	0-60 мин
					Угол поворота лафетного ствола в горизонтальной плоскости	0-360°
					В вертикальной	0-360°
					Высота подножки	0-1000 мм
					Ограждение на крыше	0-5м
					Геометрические показатели	0-20 м
					Внешний осмотр	Соответствует/не соответствует
119	ГОСТ Р 53328 р.9	Комбинированного тушения крупных пожаров	29.10.59.143	8705 30 000 0	Вместимость цистерны	0-20 тонн
					Масса порошка	0-10000 кг
					Масса CO ₂	0-10000 кг
					Подача насоса	0-200 л/с
					Расход лафетного ствола	0-100 л/с
					Забор воды с высоты 7,5 м	0-60 мин
					Угол поворота лафетного ствола в горизонтальной плоскости	0-360°
					В вертикальной	0-360°
					Высота подножки	0-1000 мм
					Ограждение на крыше	0-5м

1	2	3	4	5	6	7
					Геометрические показатели	0-20 м
					Внешний осмотр	Соответствует/не соответствует
120	ГОСТ Р 52284 р.9 ГОСТ Р 53329 р.9 ГОСТ Р 53330 р.9	Автолестницы, автоподъемники и автопоподъемни ки пожарные	29.10.59.143	8705 30 000 0	Требования безопасности. Проверка максимальной рабочей высоты лестницы. Проверка максимальной рабочей нагрузки на вершину не прислонённой лестницы. Проверка грузоподъемности съёмной люльки. Проверка подъема лестницы в вертикальной плоскости. Проверка угла поворота лестницы. Проверка ширины опорного контура. Проверка времени установки АЛ на выносные опоры. Геометрические показатели Проверка времени подъема люльки. Проверка времени спуска люльки. Проверка времени поворота люльки на 360°.	- 0-60 м. 0-500 Н. 0-200 кг. 0-180С° 0минус 720° 0-20 м. 0-60 мин. 0-100 м 0-60 мин 0-60 мин. 0-60 мин.

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка высоты подъема устройства для подачи ОТВ. Проверка вылета. Проверка времени установки на выносные опоры. Проверка времени подъема устройств для подачи ОТВ. Проверка времени спуска устройства подачи ОТВ. Внешний осмотр.	0-64 м. 0-100 м. 0-60 мин 0-60 мин. 0-60 мин. Соответствует/не соответствует
121	ГОСТ Р 12.2.144 р.6	Автомобили оперативно – технической службы	29.10.59.140	8702 00 000 0, 8703 00 000 0, 8704 00 000 0, 8705 30 000 0	Требования безопасности. Проверка высоты от пола до обивки крыши. Проверка высоты от подушки сиденья до крыши. Геометрические показатели Внешний осмотр	- 0-5 м. 0-5 м. 0-100 м Соответствует/не соответствует
122	ГОСТ Р 53332 р.9	Мотопомпы пожарные	28.13.14.190	8413 70 000 0	Номинальная подача Номинальный напор Высота всасывания Время всасывания	0-5000 л/мин 0-1000 м 0-10 м 0-60 м

1	2	3	4	5	6	7
					Подача при макс. высоте всасывания	0-2000 л/с
					Максимальное давление	0-10 кПа
					Уровень шума	0-130 дБ
					Масса	0-200 кг
123	ГОСТ Р 53323 р.8	Огнепреградители и искрогасители	28.99.39.190	8481 30 990 0, 7321 90 000 0	Требования безопасности.	-
					Проверка времени сохранности работоспособности.	0-120 мин
					Проверка массогабаритной характеристики.	0-5000 мм. 0-200 кг.
					Проверка максимальной температуры поверхности искрогасителя.	-50-1230 С°
					Проверка работоспособности при вибрационных нагрузках.	10-200 Гц
					Внешний осмотр.	Соответствует/не соответствует
124	ГОСТ Р 54344 р.8	Мобильные робототехнические комплексы.	29.10.59.140	8479 50 000 0	Требования безопасности.	-
					Время работы.	0-6000 мин.
					Пауза при реверсе.	0-60 мин.
					Дальность радиоуправления.	0-3000 м
					Дальность кабельного управления.	0-1000 м
					Угловая скорость.	0-50 град/с

1	2	3	4	5	6	7
					Ресурс до ремонта	0-6000 ч
					Угол подъема.	0-90 град
					Высота препятствия.	0-5 м
					Внешний осмотр.	Соответствует/не соответствует
125	ГОСТ Р 55895 р.8	Системы управления мобильных робототехнических комплексов.	29.10.59.140	8479 50 000 0	Требования безопасности.	-
					Время работы.	0-6000 мин.
					Пауза при реверсе.	0-60 мин.
					Дальность радиуправления.	0-3000 м
					Дальность кабельного управления.	0-1000 м
					Угловая скорость.	0-50 град/с
					Ресурс до ремонта	0-6000 ч
					Угол подъема.	0-90 град
					Высота препятствия.	0-5 м
					Внешний осмотр.	Соответствует/не соответствует
Раздел 7. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ.						
126	ГОСТ Р 53260 р.8	Самоспасатели изолирующие с химически связанным кислородом для	28.25.14.120	9020 00 000 0	Требования безопасности.	-
					Проверка стойкости к внешним воздействиям.	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара			Проверка вибронагрузки. Проверка на работоспособность. Проверка работоспособности после воздействия открытого пламени Проверка времени приведения в действие. Проверка массы. Время защитного действия. Работоспособность при воздействии окружающей среды. Усилие срыватывания, вскрытия замка сумки. Внешний осмотр.	5-500 Гц. 1-49,9 кВт/м² Соответствует/не соответствует 0-60 мин. 0-200 кг. 0-60 мин 0-1100 °C 0-50 кН Соответствует/не соответствует
127	ГОСТ Р 53259 р.8	Самоспасатели изолирующие со сжатым воздухом для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара	32.99.11.190	9020 00 000 0	Требования безопасности. Проверка стойкости к внешним воздействиям. Проверка вибронагрузки. Проверка работоспособности после воздействия открытого пламени Проверка времени приведения в действие. Проверка массы.	- Соответствует/не соответствует 5-500 Гц. 1-49,9 кВт/м² 0-60 мин. 0-200 кг.

1	2	3	4	5	6	7
					Время защитного действия.	0-60 мин
					Работоспособность при воздействии окружающей среды.	0-1100 °C
					Усилие срабатывания, вскрытия замка сумки.	0-50 кН
					Внешний осмотр.	Соответствует/не соответствует
128	ГОСТ Р 53261 р.7	Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара	32.99.11.190	9020 00 000 0	Требования безопасности.	-
					Проверка стойкости к внешним воздействиям.	Соответствует/не соответствует
					Проверка вибронгрузки.	5-500 Гц.
					Проверка работоспособности после воздействия открытого пламени	Соответствует/не соответствует
					Проверка времени приведения в действие.	0-60 мин.
					Проверка массы.	0-200 кг.
					Время защитного действия.	0-60 мин
					Работоспособность при воздействии окружающей среды.	0-1100 °C
					Усилие срабатывания, вскрытия замка сумки.	0-50 кН
					Внешний осмотр.	Соответствует/не соответствует
129	ГОСТ Р 53264	Специальная	3.92.29.190	7019 59 000 0	Требования безопасности.	-

1	2	3	4	5	6	7
	р.7	огнестойкая накидка			Масса.	0-200 кг.
Раздел 8. СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ.						
130	ГОСТ Р 53275 р.6	Лестницы пожарные ручные	28.99.39.190	7326 90 300 0, 7616 99 900 9	Внешний осмотр. Требования безопасности. Проверка габаритных размеров: Шаг ступени. Ширина. Проверка массы. Испытание на прочность. Внешний осмотр.	- 0-1000 мм. 0-1000 м. 0-200 кг. 0-400кг. 0-60 мин. Соответствует/не соответствует
131	ГОСТ Р 53276 р.9	Лестницы пожарные навесные спасательные	28.99.39.190	7326 90 300 0, 7616 99 900 9	Требования безопасности. Проверка габаритных параметров: Длина. Ширина. Шаг ступени. Диаметр сечения ступени. Масса. Длина упоров. Проверка деформации.	- 0-20 м. 0-20 м. 0-20 м. 0-20 м. 0-200 кг. 0-20 м. 0-400 кг.

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка длины упоров. Проверка прочности.	0-20 м. 0-400 кг
					Проверка работоспособности при воздействии температуры 600 °С	0-60 мин
					Контакт с нагретым до 450 °С стержнем.	0-60 мин
132	ГОСТ Р 53274 р.7	Трапы спасательные пожарные	28.99.39.190	6307 00 000 0, 7326 90 300 0, 7616 99 900 0	Требования безопасности.	-
					Проверка времени приведения в рабочее состояние.	0-60 мин.
					Проверка размеров:	0-5 м.
					Периметр входного отверстия.	0-5 м.
					Ширина входного отверстия.	0-5 м.
					Нагрузка на одного оператора.	0-200 кг.
					Проверка времени нахождения в рабочем состоянии.	0-600 мин.
					Проверка сохранности прочностных свойств.	Соответствует/не соответствует
					Прочность при контакте с твердым предметом нагретым до 300 °С	0-60 мин.
					Внешний осмотр.	Соответствует/не соответствует
133	ГОСТ Р 53254 р.6	Лестницы пожарные	25.11.23.119	7610 90 900 0	Требования безопасности. Проверка габаритных параметров:	-

1	2	3	4	5	6	7
		наружные стационарные.			Ширина ступени. Ширина лестницы. Высота ограждений. Зазор между поручнями и маршами. Прямоугольные площадки для выхода на кровлю. Испытательная нагрузка. Внешний осмотр.	0-1000 мм. 0-1000 мм. 0-5 м. 0-5000 мм. 0-5 м. 0-200 кг Соответствует/не соответствует
Раздел 9. ОБОРУДОВАНИЕ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ НА ПОЖАРЕ.						
134	ГОСТ Р 53273 р.7	Устройства спасательные прыжковые пожарные	28.99 39.190	4016 95 000 0, 6306 12 000 0, 6306 19 000 0, 6306 91 000 0, 6306 99 000 0, 6307 90 990 0	Требования безопасности. Прочностные свойства материала УСП Время приведения в рабочее состояние Масса грузомакета Высота сбрасывания при испытаниях ПСН Диаметр мишени. Прочность после контакта с нагретым предметом 300 °С Количество петель	- 0-250°С 0-60 мин 0-200 кг 0-20 м 0-5 м 0-60 мин 0-50

1	2	3	4	5	6	7
					Внешний осмотр.	Соответствует/не соответствует
135	ГОСТ Р 53271 р.7	Устройства спасательные рукавные пожарные	13.96.16.130	6307 00 000 0	Требования безопасности. Проверка величины периметра входного отверстия Проверка массы рукава Проверка назначенного ресурса рукава Воздействие открытого пламени Проверка времени остаточного горения и тления Внешний осмотр.	- 0-5 м 0-200 кг 0-100 циклов 0-60 мин 0-60 мин Соответствует/не соответствует
136	ГОСТ Р 53272 р.9	Устройства канатно – спусковые пожарные	28.99.39.190	5607 00 000 0, 5609 00 000 0, 8425 19 800 9, 8425 39 900 9, 8428 90 950 0	Требования безопасности. Проверка возможности спуска грузов с помощью УКСПа Проверка возможности спуска грузов при помощи УКСП Проверка прочности УКСП при воздействии статической нагрузки Проверка работоспособности при падении груза 100 кг с высоты 2 м Проверка прочности УКСП после контакта его каната (ленты) с	- 0-10,0 м/с 0-5000 Н Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 0-60 мин

1	2	3	4	5	6	7
					нагревом до 450 °С с металлическим стержнем.	
					Проверка прочности УКСП после воздействия на его канат (ленту) открытого пламени	0-60 мин
					Статическая разрывная нагрузка	0-50 кН
					Внешний осмотр.	Соответствует/не соответствует
Раздел 10. ОГНЕТУШАЩИЕ СОСТАВЫ, ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ.						
138	ГОСТ Р 50588 р.5 ГОСТ Р 53280.1 ГОСТ Р 53280.2	Пенообразователи для тушения пожаров	19.20.29.219, 20.14.19.120, 20.41.20.110	3402 11 000 0, 3402 13 000 0, 3402 19 000 0, 3813 00 000 0	Требования безопасности. Кинематическая вязкость при 20 °С Водородный показатель pH пенообразователя (смачивателя) Кратность пены из рабочего раствора: - низкая, - средняя, - высокая, Время тушения н- гептана при установленной интенсивности подачи рабочего раствора.	- 0-300 мм/с 6,5-8,5 3-20 20-200 От 200 и выше. 0-60 мин
					Поверхность натяжения рабочего	0-500 мН/м

1	2	3	4	5	6	7
					раствора.	
139	ГОСТ Р 53280.4 р.5	Огнетушащие порошки общего назначения	20.59.52.130	2836 30 000 0, 3104 30 000 0, 3105 40 000 0, 3813 00 000 0	Смачивающая способность Требования безопасности. Кажущаяся плотность неуплотненных порошков Кажущаяся плотность уплотненных порошков Массовое количество остатка порошка на сите Массовая доля влаги Склонность к влагопоглощению Огнетушащая способность. Остаток порошка на ситах Требования безопасности.	0-60 мин - 500-1840 кг/м ³ 0-100% 0-40 % 0-40 % 0-100 % 55В и 2А 0-100%
140	ГОСТ Р 53280.3 р.6	Газовые огнетушащие составы (за исключением азота, аргона, двуокиси углерода) с содержанием основного вещества в перечисленных газах более 95 процентов	20.11.1, 20.11.12.190, 20.14.13.000, 20.14.19.120	2903 49 000 0, 3813 00 000 0	минимальной огнетушащей концентрации ГОТВ методом «чашечной горелки» минимальной объемной огнетушащей концентрации в огневой камере при тушении модельных очагов объемным способом Требования безопасности.	не должна превышать 5 % пламя во всех горелках гаснет в течение 60 с -
141	ГОСТ Р 53280.5 р.6	Огнетушащие порошки специального	20.59.52.130	2836 30 000 0, 3104 30 000 0, 3105 40 000 0,	Кажущаяся плотность	500-1840 кг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		назначения		3813 00 000 0	неуплотненных порошков	
					Кажушая плотность уплотненных порошков	0-100%
					Массовая доля влаги	0-40 %
					Слеживание	0-100 %
					Склонность к влагопоглощению	0-100 %
					Огнетушащая способность. D1-D3	0-100 кг/м ²
Раздел 11. ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ.						
142	ГОСТ Р 53281 р.7 ГОСТ Р 50969 р.9	Модули установок газового пожаротушения	28.99.39.190	7311 00 000 0, 7613 00 000 0, 8424 00 000 0	Требования безопасности. Соответствие условного обозначения Проверка срабатывания модуля от пускового импульса Продолжительность выпуска. Проверка на герметичность Контроль сохранности ГОТВ и газа-вытеснителя Проверка вместимости баллона модуля Проверка маркировки Контроль усилия ручного пуска	- Соответствует/не соответствует от 0 до 220 В от 0 до 5 А 0-60 мин. от 0 до 75 МПа от 0 до 1 % от 0 до 500 л 0-500 Н.
					Проверка работоспособности модуля в условиях воз-действия климатических факторов внешней среды	от минус 70 °С до 150 °С.
					Проверка отсутствия запорных	Соответствует/не

1	2	3	4	5	6	7
					устройств между баллоном и ЗПУ модуля Габаритные и присоединительные размеры Состав модуля Проверка срабатывания МПУ Наличие устройства контроля давления	соответствует 0-5000 мм от 0 до 100 шт от 0 до 35 МПа от 0 до 50 МПа
143	ГОСТ Р 53282 р.7 ГОСТ Р 50969 р.9	Модули газового пожаротушения изотермические	28.99.39.190	7311 00 000 0, 7613 00 000 0, 8424 00 000 0	Герметичность резервуара Гидравлические испытания ЗПУ на герметичность Проверка устройства массы ГОТВ Проверка срабатывания ЗПУ от пускового импульса Проверка времени срабатывания реверсивного привода ЗПУ Комплектность Время выхода ГОТВ Проверка маркировки	от 0 до 10 МПа от 0 до 10 МПа 0-200 кг от 0 до 220 В от 0 до 5 А 0-60 мин Соответствует/не соответствует 0-60 мин Соответствует/не соответствует
144	ГОСТ Р 53283 р.8	Устройства распределительные установок газового пожаротушения автоматических	28.99.39.190, 28.99.52.000	8481 80 000 0	Диаметр условного прохода. Рабочее давление. Усилие ручного пуска. Гидравлические испытания на герметичность Испытания на срабатывание от пускового импульса Испытания на срабатывание от ручного пускового элемента Инерционность	0-5 м от 0 до 75 МПа от 0 до 500 Н от 0 до 75 МПа от 0 до 220 В от 0 до 5 А от 0 500 Н 0-60 мин

1	2	3	4	5	6	7
					Диапазон температур эксплуатации Проверка маркировки	минус 70+150 °С Соответствует/не соответствует
145	ГОСТ Р 53286 р.8	Модули порошкового пожаротушения автоматические	28.29.22.110, 28.99.39.190	3813 00 000 0, 8424 00 000 0	Время действия Быстродействие Вместимость корпуса модуля Стойкость насадка-распылителя к тепловому воздействию Работоспособность в температурном диапазоне Масса заряда огнетушащего вещества и масса МПП полная Величина утечки вытесняющего газа Масса остатка огнетушащего порошка в корпусе модуля после его срабатывания Огнетушащая способность модуля Усилие для приведения МПП в действие и снятия фиксатора блокировки Стойкость полимерных деталей к воздействию огнетушащего порошка Стойкость МПП к коррозионному воздействию Прочность при гидравлических испытаниях Давление вскрытия корпуса (мембраны), предохранительного устройства	0-60 мин 0-60 мин 0-1000 л от 0 до 1100°С минус 70+150 °С от 0 до 1000 кг 0- 100 % 0-100 % от 0,4 до 50 м ² от 1,2 до 150 м ³ от 0 до 500Н от 0 до 1000 ч от 0 до 1000 ч от 0 до 75 МПа от 0 до 75 МПа

1	2	3	4	5	6	7
					Способность кронштейна выдерживать статическую и динамическую нагрузку Герметичность ЗПУ	от 0 до 1000 кг
					Проверка сопротивления цепи запуска, тока срабатывания и времени его действия	от 0 до 75 МПа от 0 до 1000 кОм от 0 до 5 А 0-60 мин
					Вероятность безотказной работы Проверка маркировки	от 0 до 100%
146	ГОСТ Р 53288 р.9	Модули установок пожаротушения тонкораспыленной водой	28.99.39.190	8413 00 000 0, 8424 00 000 0	Наличие маркировки, упаковки и комплектации Наличие и параметры манометра (индикатора давления) с рабочим диапазоном и возможность удаления измерительных устройств для их поверки, а также наличие устройства защиты от случайных срабатываний Давление при котором срабатывают предохранительные устройства	Соответствует/не соответствует от 0 до 10 шт от 0 до 75 МПа
					Усилия приведения в действие установки при ручном пуске	от 0 до 500 Н
					Параметры сигналов автоматического пуска	от 0 до 220 В от 0 до 5 А
					Инерционность срабатывания	0-60 мин

1	2	3	4	5	6	7
					МУПТВ должны обеспечивать тушение модельных очагов пожара классов А и/или В на всей площади, заявляемой в ТД.	от 0,1 до 150 м ²
147	ГОСТ Р 51737 р.5	Муфты трубопроводные разъемные.	26.30.50.123, 28.99.39.190	8413 00 000 0, 8424 00 000 0	Визуальный осмотр Проверка на соответствие техническим документам Проверка окраски корпуса и покрытия крепления муфт Испытание на устойчивость к климатическим воздействиям Проверка на герметичность гидравлическим давлением Проверка на герметичность пневматическим давлением Проверка маркировки Проверка комплектности	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует минус 70+150 °С от 0 до 5 МПа от 0 до 3,5 МПа Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
148	ГОСТ Р 53326 р.7	Установки пожаротушения робототизирован ные	26.30.50.123, 28.99.39.190	8413 00 000 0, 8424 00 000 0	Погрешность. Время достижения рабочей точки. Время подачи огнетушащего вещества. Продолжительность паузы при реверсе. Рабочее давление. Условный проход.	от 0 до 10 ⁰ 0-60 мин от 0 до 180 мин 0-60 мин От 0 до 75 МПа 0-350 мм
149	ГОСТ Р 51052 р.10	Узлы управления установок водяного и пенного	28.99.52.000	8412 00 000 0, 8481 80 000 0, 8537 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		пожаротушения автоматических			Проверка маркировки Проверка удобства доступа для контроля состояния оборудования Проверка диапазона рабочих давлений Проверка габаритных и присоединительных размеров Проверка монтажных резьб обвязки и технологических отверстий Проверка максимального размера ячейки фильтра и полной площади отверстий фильтра Проверка стойкости к коррозии Проверка необрабатываемых поверхностей отливок на отсутствие раковин Проверка возможности визуального контроля состояния запорного органа запорных устройств «Открыто» - «Закрыто» и надписей на затворах и задвижках «Открыто» - «Закрыто» Проверка работоспособности фильтров в обвязке УУ Проверка работоспособности устройств сигнализации Проверка вместимости и продолжительности слива воды из камеры задержки Проверка срабатывания дренажного клапана, установленного в обвязку воздушного УУ Проверка расхода	Соответствует/не соответствует От 0 до 75 Мпа 0-5 м от 0 до 1000 ч 0-5000 мм 0-5000 мм 0-60 мин от 0 до 1000 л 0-60 мин 0-60 мин

1	2	3	4	5	6	7
					Испытание на усилие приведения в действие Проверка напряжения питания Проверка потребляемой мощности Испытание на электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей и проверка наличия клеммы и знака заземления Проверка коммутируемого тока и напряжения Проверка рабочего пневматического давления спринклерного воздушного сигнального клапана Проверка работоспособности (число циклов срабатывания) Проверка времени сброса воздуха из воздушной камеры проверка перепада давления спринклерного воздушного сигнального клапана Испытание на время срабатывания (УУ, комплектующего оборудования) Испытание на чувствительность (давление срабатывания, расход воды при срабатывании) Проверка времени задержки сигнала о срабатывании Проверка герметичности гидравлическим давлением Проверка герметичности пневматическим давлением	от 0 до 115 л/с от 0 до 500 Н от 0 до 220 В от 0 до 100 кВт от 0 до 150 кОм от 0 до 220 В от 0 до 2,4 МПа от 0 до 10 0-60 мин от 0 до 75 МПа 0-60 мин от 0 до 75 МПа

1	2	3	4	5	6	7
					Испытание на прочность	0-60 мин
					Испытание на устойчивость к гидроудару	от 0 до 5 МПа
150	ГОСТ Р 53287 р.8 ГОСТ Р 51114 р.9	Дозаторы (пеносмесители) установок пенного и водного пожаротушения	28.99.39.190	7307 00 000 0, 7309 00 000 0, 7310 00 000 0, 7412 00 000 0, 7609 00 000 0, 7612 00 000 0, 8424 00 000 0, 8479 00 000 0, 8481 00 000 0	Непрерывности звукового сигнала Продолжительности непрерывной работы Герметичность рабочей полости Время срабатывания Давление срабатывания Уровень звукового сигнала. Условный проход.	от 0 до 200 мин 0-60 мин от 0 до 75 МПа 0-60 мин от 0 до 5 МПа от 0 до 150 дБ 0-350 мм
151	ГОСТ Р 51052 р.10	Сигнализаторы давления и потока жидкости пожарных установок водяного и пенного пожаротушения автоматических	28.99.39.190, 28.99.52.000	8484 40 100 0, 9026 20 000 0	Проверка диапазона рабочих давлений, проверка маркировки и проверка удобства доступа для контроля состояния оборудования Проверка габаритных и присоединительных размеров Проверка напряжения питания Проверка герметичности гидравлическим давлением Проверка герметичности пневматическим давлением	от 0 до 5 МПа 0-5 м от 0 до 220 В от 0 до 75 МПа от 0 до 75 МПа
152	ГОСТ Р 51043 р.8	Оросители водяные и пенные спринклерные и дренчерные	28.99.39.190, 28.99.52.000	8424 89 000 9, 8424 90 000 0	Проверка наличия технических показателей на оросители Конструктивные требования Маркировка Удароустойчивость Прочность при гидравлическом	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует от 1 до 1500 гр

1	2	3	4	5	6	7
					давлении	
					Герметичность при гидравлическом и пневматическом давлениях	от 0 до 75 МПа
					Срабатывание теплового замка	от 0 до 75 МПа
					Температура срабатывания	от 0 до 1100°C
					Условное время срабатывания, с	от 0 до 1100°C
					Проверка проходного канала	0-60 мин
					Проверка коэффициента производительности	0-5 м
					Проверка защищаемой площади и интенсивности орошения	от 0 до 5 от 6 м ² до 150 м ² от 0,0012 до 1 л/см ²
					Проверка кратности пены, создаваемой пенным оросителем	от 0 до 20
153	ГОСТ Р 51052 р.10 ГОСТ Р 53287 р.8	Оповещатели пожарные звуковые гидравлические	28.99.39.190, 26.30.50.123	8479 89 970 9, 8412 00 000 0	Проверка равномерности орошения Требования безопасности. Условный проход.	от 0 до 1 - 0-350 мм
					Проверка маркировки	Соответствует/не соответствует
					Проверка герметичности гидравлическим давлением	от 0 до 75 МПа
					Проверка герметичности пневматическим давлением	от 0 до 75 МПа
					Испытание на прочность	от 0 до 75 МПа
154	ГОСТ Р 53284 р.7	Генераторы огнетушащего аэрозоля	28.29.22.110, 28.99.39.190	3813 00 000 0, 8424 00 000 0	Требования безопасности. Огнетушащая способность. Время подачи.	- Не более 0,7 кг/м ³ 0-60 мин

1	2	3	4	5	6	7
		стационарные			Время срабатывания.	0-60 мин
155	ГОСТ Р 51052 р.10	Клапаны узлов управления, запорные устройства	28.99.39.190, 28.99.52.000	8481 30 910 0, 8481 30 990 0, 8481 40 100 0, 8481 80 610 0, 8481 80 710 0	Рабочее давление. Условный проход. Проверка маркировки Проверка герметичности гидравлическим давлением Проверка герметичности пневматическим давлением Испытание на прочность	от 0 до 75 МПа 0-5 м Соответствует/не соответствует от 0 до 75 МПа от 0 до 75 МПа от 0 до 75 МПа
156	ГОСТ Р 51043 р.8	Оросители пенные спринклерные и дренчерные	28.99.39.190, 28.99.52.000	8424 89 000 9, 8424 90 000 0	Проверка наличия технических показателей на оросители Конструктивные требования Комплектность поставки Маркировка Удароустойчивость Прочность при гидравлическом давлении Герметичность при гидравлическом и пневматическом давлениях Срабатывание теплового замка Температура срабатывания Условное время срабатывания, с Проверка проходного канала Проверка коэффициента	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует от 1 до 1500 гр от 0 до 75 МПа от 0 до 75 МПа 0-1100 °C 0-1100 °C 0-60 мин 0-350 мм от 0 до 5

1	2	3	4	5	6	7
					производительности Проверка защищаемой площади и интенсивности орошения	от 0 м ² до 150 м ² от 0,0012 до 1 л/см ²
					Проверка кратности пены, создаваемой пенным оросителем	от 0 до 20
157	ГОСТ Р 53289 р.5-6	Оросители спринклерные для подвесных потолков.	28.99.39.190, 28.99.52.000	8424 89 000 9, 8424 90 000 0	Проверка равномерности орошения Требования безопасности. Время срабатывания. Температура в зоне установки оросителей	от 0 до 1 - 0-60 мин от 0 до 1100°C
Раздел 12. СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ.						
158	ГОСТ Р 53325 р.4.4	Приборы приемно- контрольные и управления пожарные и охранно – пожарные	26.30.50.123, 26.30.50.114	8531 10 000 0, 8537 10 000 0	Временные показатели Расстояние видимости Уровень звукового давления Максимальное сопротивление проводной Минимальное сопротивление изоляции Работоспособность при температурах окружающей среды.	0-60 мин 0-5000 мм 0-135 дБ 0- 1000 Ом. 0- 1000 Ом. минус 70+1100 °C
159	ГОСТ Р 53325 р.4.4	Извещатели пожарные тепловые точечные	26.30.50.121	8531 10 000 0	Временные показатели Расстояние видимости Уровень звукового давления	0-60 мин 0-5000 мм 0-135 дБ


1	2	3	4	5	6	7
					Максимальное сопротивление проводной Минимальное сопротивление изоляции Работоспособность при температурах окружающей среды. Температура срабатывания Инерционность	0- 1000 Ом 0- 1000 Ом. минус 70+1100 °С минус 70+1100°С 0-60 мин
160	ГОСТ 26342 ГОСТ 27990 ГОСТ Р 12.4.026 ГОСТ Р МЭК 60065 ГОСТ Р 53325 р.4.4	Извещатели тепловые линейные и многоточечные	26.30.50.121	8531 00 000 0, 8536 00 000 0, 9027 00 000 0		
161	ГОСТ 26342 ГОСТ 27990 ГОСТ Р 12.4.026 ГОСТ Р МЭК 60065 ГОСТ Р 53325 р.4.4	Извещатели дымовые ионизационные пожарные	26.30.50.121	8531 10 000 0, 8536 00 000 0, 9027 00 000 0 9022 29 000 0	Звуковой сигнал Работоспособность при температурах окружающей среды Работоспособность после прямого удара Вибронагрузка Значение электрической прочности изоляции	0-135 дБ минус 70+1100 °С 0-80 Дж 0-500 Гц От 0 до 10,0 кВ
162	ГОСТ 26342 ГОСТ 27990 ГОСТ Р 12.4.026 ГОСТ Р МЭК 60065 ГОСТ Р 53325 р.4.4	Извещатели пожарные дымовые оптико- электронные точечные пожарные	26.30.50.121	8531 10 000 0, 9027 00 000 0	Работоспособность при воздействии фоновой освещённости Чувствительность Работоспособность при температурах окружающей среды Работоспособность после прямого удара	0-100000 лк 0-135 дБ минус 70+1100 °С 0-80 Дж

1	2	3	4	5	6	7
					Вибронагрузка	0-500 Гц
163	ГОСТ 26342 ГОСТ 27990 ГОСТ Р 12.4.026 ГОСТ Р МЭК 60065 ГОСТ Р 53325 р.4.4	Извещатели дымовые оптико- электронные линейные пожарные	26.30.50.121	8531 10 000 0, 9027 00 000 0	Значение электрической прочности изоляции Чувствительность Устойчивость к освещенности Звуковой сигнал. Работоспособность при температурах окружающей среды Работоспособность после прямого удара Вибронагрузка	От 0 до 10 кВ 0-135 дБ 0-100000 0-135 дБ минус 70+1100 °С 0-80 Дж 0-500 Гц
164	ГОСТ 26342 ГОСТ 27990 ГОСТ Р 12.4.026 ГОСТ Р МЭК 60065 ГОСТ Р 53325 р.4.4	Извещатели дымовые аспирационные пожарные	26.30.50.121	8531 10 000 0, 9027 00 000 0	Значение электрической прочности изоляции Работоспособность при температурах окружающей среды Работоспособность после прямого удара Вибронагрузка	От 0 до 10 кВ минус 70+1100 °С 0-80 Дж 0-500 Гц
165	ГОСТ 26342 ГОСТ 27990 ГОСТ Р 12.4.026 ГОСТ Р МЭК 60065 ГОСТ Р 53325	Извещатели пламени пожарные	26.30.50.121	8531 10 000 0, 9027 00 000 0	Значение электрической прочности изоляции Максимальное значение фоновой освещенности Звуковой сигнал. Работоспособность при	От 0 до 10 кВ 0-100000 лк 0-135 дБ минус 70+1100 °С

1	2	3	4	5	6	7
	р.4.4				температурах окружающей среды	
166	ГОСТ 26342 ГОСТ 27990 ГОСТ Р 12.4.026 ГОСТ Р МЭК 60065 ГОСТ Р 53325 р.4.4	Извещатели ручные пожарные	26.30.50.121	8531 10 000 0, 9027 00 000 0	Работоспособность после прямого удара Вибронагрузка Значение электрической прочности изоляции Габаритные размеры Работоспособность при температурах окружающей среды Работоспособность после прямого удара Вибронагрузка Значение электрической прочности изоляции Усилия активации	0-80 Дж 0-500 Гц От 0 до 10 кВ 0-5 м минус 70+1100 °С 0-80 Дж 0-500 Гц От 0 до 10 кВ 0-500 Н минус 70+1100 °С
167	ГОСТ 26342 ГОСТ 27990 ГОСТ Р 12.4.026 ГОСТ Р МЭК 60065 ГОСТ Р 53325 р.4.4	Источники бесперебойного электропитания технических средств пожарной автоматики	26.30.50.129, 26.30.60.000, 26.30.50.119	8443 32 100 0, 8471 00 000 0, 8504 40 000 0, 8517 00 000 0, 8528 00 000 0, 8531 00 000 0, 8533 00 000 0, 8536 00 000 0, 8537 00 000 0, 8543 00 000 0, 8547 00 000 0	Работоспособность при температурах окружающей среды Работоспособность после прямого удара Вибронагрузка Значение электрической прочности изоляции	0-80 Дж 0-500 Гц От 0 до 10 кВ

1	2	3	4	5	6	7
168	ГОСТ 26342 ГОСТ 27990 ГОСТ Р 12.4.026 ГОСТ Р МЭК 60065 ГОСТ Р 53325 р.4.4	Оповещатели пожарные	26.30.50.129, 26.30.50.119	8518 00 000 0, 8519 00 000 0, 8527 00 000 0, 8531 00 000 0, 8543 00 000 0, 9405 00 000 0	Чувствительности Устойчивость к освещенности Звуковой сигнал. Работоспособность при температурах окружающей среды Работоспособность после прямого удара Вибронагрузка Значение электрической прочности изоляции	0-135 дБ 0-100000 0-135 дБ минус 70+1100 °С 0-80 Дж 0-500 Гц От 0 до 10 кВ
169	ГОСТ Р 55149 р. 6.2	Изоляторы короткого замыкания	26.30.50.120, 26.30.50.110	8531 10 300 0	Уровень звукового давления Работоспособность при температурах окружающей среды Работоспособность после прямого удара Вибронагрузка Значение электрической прочности изоляции	0-135 дБ минус 70+1100 °С 0-80 Дж 0-500 Гц От 0 до 10 кВ
170	ГОСТ Р 53325 р.4.4	Выносные устройства	26.30.50.119	8504 40 000 0	Уровень звукового давления Работоспособность при температурах окружающей среды Работоспособность после прямого удара	0-135 дБ минус 70+1100 °С 0-80 Дж


1	2	3	4	5	6	7
					Вибронагрузка	0-500 Гц
171	ГОСТ Р 53325 р.4.4	Устройства контроля работоспособности шлейфа	26.30.50.119	8504 40 000 0	Значение электрической прочности изоляции Уровень звукового давления Работоспособность при температурах окружающей среды Работоспособность после прямого удара Вибронагрузка	От 0 до 10 кВ 0-135 дБ минус 70+1100 °C 0-80 Дж 0-500 Гц
172	ГОСТ Р 53325 р.4.4	Системы передачи извещений о пожаре	26.30.50.110	8531 10 300 0	Значение электрической прочности изоляции Временные показатели Работоспособность при температурах окружающей среды Работоспособность после прямого удара Вибронагрузка	От 0 до 10 кВ 0-60 мин минус 70+1100 °C 0-80 Дж 0-500 Гц
					Значение электрической прочности изоляции	От 0 до 10 кВ

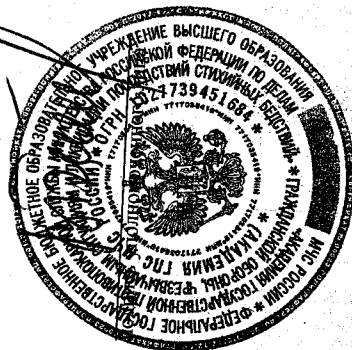

Врио начальника Академии ГПС МЧС России
должность уполномоченного лица

В.А. Басов
инициалы, фамилия уполномоченного лица

Пронумеровано, прочитано
112 листа (ов)
Руководитель экспертной
группы
В.А. Зими́на



Руководитель экспертной группы

В.А. Зими́на

Технический эксперт

С.П. Желудько

