

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

М.П.

КАЛАГОВ К.Э.



инициалы, фамилия

18 СЕН 2019

Приложение

к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001.27LX46

от « » г. 20

на 4 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общество с ограниченной ответственностью «Лифт-эксперт»

наименование испытательной лаборатории (центра)

410064, РОССИЯ, Саратовская область, Саратов, ул. им. Тархова С.Ф., д. 21, оф. 167

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.3, 3.4, 4.1 п.В.2.4.3, 3.1, 3.4 п. В.2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.3, 3.3, 3.5, 3.6	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение(замедление) Скорость Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0-9,81) м/с ² (0,001– 20) м/с (0-100000) мм
	п. В.2.2, 2.3, 3.4				Величина наружных и внутренних углов	(0-180) ⁰

на 4 листах, лист 2						
1	2	3	4	5	6	7
	п.7				Относительная влажность воздуха	(5-95) %
	п.7				Температура окружающей среды	(0-50) °C
	п. В.2.3				Освещенность	(0-200) лк
	п. В.2.2, 4.2, 4.4				Время	(0-3600) с
	п. В.2.2, 4.5				Напряжение	(0-440) В
	п. В.4.5				Сопротивление	(0,00-1) МОм
	п. В.4.5				Ожидаемая сила тока	(0-20000) А
	п. В.2.2, 2.3.				Механические опасности	наличие/отсутствие
	п. В.2.2, 2.3, 4				Состояние оборудования лифта	соответствует/не соответствует
	п. В.1, 2.1				Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта	соответствует/не соответствует
					сертификату соответствия	
	п. В.4				Испытания лифта	соответствует/не соответствует


на 4 листах, лист 3						
1	2	3	4	5	6	7
	п. В.2.4, 3				Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	соответствует/ не соответствует
2	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1	Ускорение(замедление)	$(0-9,81) \text{ м/с}^2$
	п. В.3.1.2, 4.2.4, 4.2.5		28.22.16.111	8428 10 200 2	Скорость	$(0,001 - 20) \text{ м/с}$
	п.В.4.1.1, 4.2.1,4.2.5		28.22.16.112	8428 10 800 0	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	$(0-100000) \text{ мм}$
	п. В.1, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2				Освещенность	наличие/ отсутствие
	п. В.1				Относительная влажность воздуха	$(5-95) \%$
	п.7				Температура окружающей среды	$(0-50) ^\circ\text{C}$
	п. В.1, 4.2.5				Величина наружных и внутренних углов	$(0-180)^\circ$
	п. В.1, 3.1.2, 3.1.3				Время	$(0-3600) \text{ с}$
	п. В.1, 3.1.4				Напряжение	$(0-440) \text{ В}$
	п. В.3.1.4				Сопротивление	$(0,00-1) \text{ Мом}$
	п. В.3.1.4				Ожидаемая сила тока	$(0-20000) \text{ А}$

на 4 листах, лист 4						
1	2	3	4	5	6	7
	п. В.1				Механические опасности	наличие/отсутствие
	п. В.1, 3				Состояние оборудования лифта	соответствует/не соответствует
	п. 5.5				Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	соответствует/не соответствует
	п. В.2, 4				Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	соответствует/не соответствует
	п. В.3				Испытания лифта	соответствует/не соответствует

Генеральный директор
должность уполномоченного лица

М.П.

А.П. Логинов
инициалы, фамилия уполномоченного лица

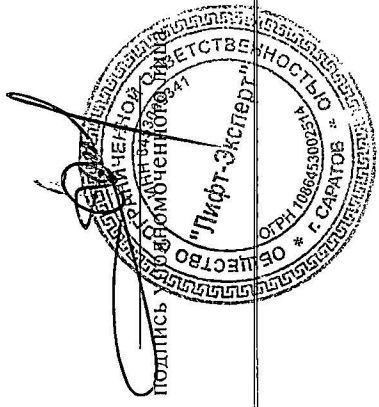

подпись уполномоченного лица

Проинформировано и пронумеровано

4 листов

Подпись

аккредитация

Олеиник Д.Д.

Эксперт по аккредитации, технический эксперт

/Макарец М.В./

ОЛЕЙНИК Д.Д.

Макарец