

УОА
Э КЗЕМЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
М.П.Р.И.С. Федеральной службы по аккредитации


З.И.В.А.К. Л.В.

подпись инициалы, фамилия

020819 Приложение
к аттестату аккредитации

№ RA.RU.27LX06
от 14 апреля 2016 г.

На 5 листах, лист 1

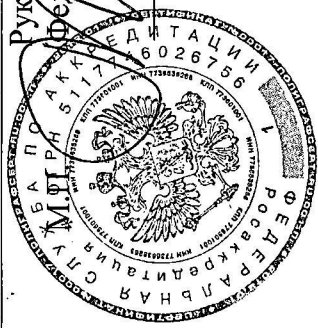

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательная лаборатория Автономной некоммерческой организации научно-технологический парк
наименование испытательной лаборатории (центра)
Оренбургского государственного университета «Технопарк ОГУ»
460018, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, пр-кт Победы, 13, ауд. 1205А
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2 ГОСТ Р 53782-2010 п.п. В.3.3, В.3.4, В.4.1. 1. ГОСТ Р 53783-2010 п. 5.12.1 п.п. В.3.1.2, В.4.2.4, В.4.2.5	3 Лифт	4 28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	5 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	6 Ускорение (замедление) движения кабины лифта при эксплуатационных режимах и при экстренном торможении	7 (1-50) м/с²
2.	ГОСТ Р 53782-2010 п.п. В.2.2, В.2.4.3, В.3.1, В.3.3, В.3.4, В.4.6.2. ГОСТ Р 53783-2010 п.п. В.4.1.1, В.4.2.1, В.4.2.5, 5.12.1 ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.2.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость движения кабины Скорость срабатывания ограничителя скорости	(0,00-33,33) м/с

1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.4.5 ГОСТ Р 53783-2010 п.п. В.3.1.4, В.3.2.4 ГОСТ Р 50571.16-2019	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопровитление изоляции Переходные сопровитле- ния контактов Ожидаемая сила тока Сопровитление цепи фаза-нуль	(0-3) ГОм (0-1999) Ом (0,058-40) кА (0-1999) Ом
4.	ГОСТ Р 53782-2010 п.п. В.2.2, В.2.3, В.2.4 ГОСТ Р 53783-2010 п.п. В.1, В.2 ГОСТ 24940-2016 п.п. 4-8	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность	(0-50000) лк
5.	ГОСТ Р 53782-2010 п. 7 ГОСТ Р 53783-2010 п. 7	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Относительная влажность воздуха Температура окружающей среды Атмосферное давление	(0-100) % От минус 10 °С до 60 °С (30-120) кПа (225-900) мм рт. ст.
6.	ГОСТ Р 53782-2010 п.п. В.2.2, В.4.2, В.4.4. ГОСТ Р 53783-2010 п.п. В.1, В.3.1.2, В.3.1.3, В.3.2.2	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Время	(0-180) с
7.	ГОСТ Р 53782-2010 п.п. В.2.2, В.2.2, В.3.4 ГОСТ Р 53783-2010 п.п. В.1, В.4.2.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Наружные и внутренние углы	(0-180)°
8.	ГОСТ Р 53782-2010 п.п. В.2.2, В.2.3, В.2.4.1, В.2.4.3, В.3.3, В.3.5, В.4.1 ГОСТ Р 53783-2010 п.п. В.1, В.2.1, В.3.1.1, В.3.1.2, В.3.2.1, В.3.2.3, В.3.2.4 В.4.1, В.4.2	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры уста- новки лифта, оборудова- ния и конструктивных элементов	(0-20000) мм

1	2	3	4	5	6	7
9.	ГОСТ Р 53782-2010 п.п. В.2.4.1 ГОСТ Р 53783-2010 п.п. В.1, В.2.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Усилие необходимое для предотвращения закрытия дверей кабины, шахты Усилие необходимое для открывания дверей каби- ны лифта	(0-1500) Н (0,1-1000) Н
10.	ГОСТ Р 53782-2010 п.п. В.3.3, В.4.1, В.4.6 ГОСТ Р 53783-2010 п.п. В.1, В.3.2.3 РД 03-606-03 п.п. 1-9.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Повреждения, остаточная деформация, поверхност- ные дефекты	-
11.	ГОСТ Р 53782-2010 п.п. В.2.2, В.2.3 ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Комплектность, работо- способность оборудова- ния лифта, механические опасности	-
12.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.4 ГОСТ Р 53783-2010 п. В.2	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование лифта	-
13.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.1 ГОСТ Р 53783-2010 п.п. В.4.1.1, В.4.2.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование огра- нчителя скорости	-
14.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.2 ГОСТ Р 53783-2010 п.п. В.4.1.2, В.4.2.3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование лови- телей	-
15.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.3 ГОСТ Р 53783-2010 п.п. В.4.1.3, В.4.1.4, В.4.2.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование буфе- ра	-
16.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.5 ГОСТ Р 53783-2010 п.п. В.4.1.5, В.4.2.2	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование зам- ков дверей шахты	-


1	2	3	4	5	6	7
17.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.6 ГОСТ Р 53783-2010 п. В.4.1.6	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование электрических устройств безопасности	—
18.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.4 ГОСТ Р 53783-2010 п. В.4.2.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование разрывного клапана на лифте с гидравлическим приводом	—
19.	ГОСТ Р 53782-2010 п.п. В.2.2, В.3.3, В.4.1, В.4.4, В.4.5, В.4.6.1, В.4.6.2 ГОСТ Р 53783-2010 п.п. В.1, В.3.1.3, В.3.1.4, В.3.2, В.4.1.4, В.4.2	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Состояние металлоконструкций лифта, наличие дефектов (трещины, сколы, коррозия, обрывы проводов и др.), неисправности, степень износа (визуальный контроль)	—
20.	ГОСТ Р 53782-2010 п.п. В.1, В.2.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия	—
21.	ГОСТ Р 53782-2010 п.п. В.4.1, В.4.2 ГОСТ Р 53783-2010 п. В.3.1.2	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Работоспособность электропривода и тормозной системы на лифте с электрическим приводом	—
22.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.4.3 ГОСТ Р 53783-2010 п.п. В.3.1.1, В.3.2.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сцепление тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) на лифте с электрическим приводом	—
23.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.4.4 ГОСТ Р 53783-2010 п.п. В.3.1.3, В.3.2.2	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Герметичность гидроцилиндра и трубопровода лифта с гидравлическим приводом	—

1	2	3	4	5	6	7
24.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.4.6 ГОСТ Р 53783-2010 п. В.3.2.3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Прочность кабины, тяго- вых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов крепления	—

Директор АНО «Технопарк ОГУ»
полномоченного лица


подпись уполномоченного лица

Ю.А. Чирков
инициалы, фамилия уполномоченного лица

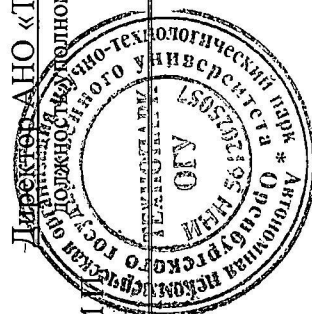

Прошито, пронумеровано

5

м.м.м.



Эксперт по аккредитации

Ловкова Е.А.

Ловкова Е.А.

Технический эксперт

Устюжанов В.И.

Устюжанов В.И.

Устюжанов В.И.

Устюжанов В.И.