


Э КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

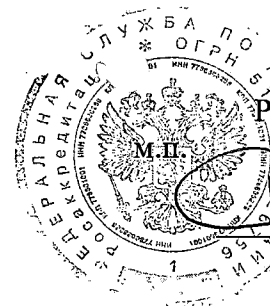

УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
Д.А. МАКАРЕНКО

подпись

инициалы, фамилия

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации

№ 27 09 18
от на 2 листах, лист 1

**Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (ИЛ ООО «Альфа «Пожарная
Безопасность»)**

наименование испытательной лаборатории, наименование заявителя

301668, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, 8,

301760, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д.1 строение А,

301760, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Ленина, д.2

адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ						
1.1	ГОСТ ИЕС 60332-1-2 ГОСТ ИЕС 60332-1-3 ГОСТ ИЕС 60332-2-2 ГОСТ ИЕС 60331-21	Кабели, провода и шнуры	из 27.3	из 8544	Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО)	50-540 мм
					Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени (ПО)	0-300 мин Ток 0,25 А

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ IEC 60331-25 ГОСТ IEC 60331-31 ГОСТ IEC 61034-2 ГОСТ IEC 60754-1 ГОСТ IEC 60754-2 ГОСТ IEC 60332-3-21 ГОСТ IEC 60332-3-22 ГОСТ IEC 60332-3-23 ГОСТ IEC 60332-3-24 ГОСТ IEC 60332-3-25 ГОСТ 12.1.044				Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия (ПКА)	0-5,0 мг/г 0-10,0 мкСм/мм $pH \geq 4,3$
					Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД)	0÷100%
					Стойкость к распространению горения при групповой прокладке	0÷3,0 м
					Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия(ПТПМ)	1-140 г/м ³
1.2	ГОСТ Р 53316	Кабельные линии и электропроводка	из 27.3, из 42.22.11 из 42.22.12	из 8544	Время сохранения работоспособности в условиях пожара	0÷360 мин 0÷1200 ⁰ С

Генеральный директор ООО «Альфа «Пожарная Безопасность»



В.И. Будаев