


М.П.

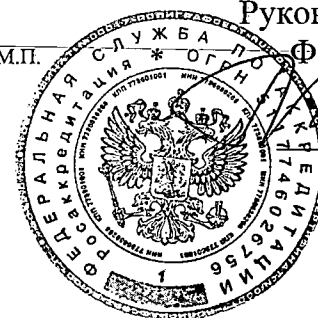

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ДИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

подпись

04 АЕК 2010

Приложение
к аттестату аккредитации

№ RA.RU. 27ЛФ09
от «27» октября 2015 г.
на 2 листах, лист 1

**Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Общество с ограниченной ответственностью Западно-Уральский региональный экспертный центр «Диагностика»**


наименование испытательной лаборатории (центра)

614070, Россия, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 36, офис 1.

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	п.В.3.3, п.В.3.4, п.В.4.1 ГОСТ Р 53782-2010 п.В.4.2.4. ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление)	(0-50) м/с ² (0-50) м/с ²
2	п.В.2.4.3, п.В.3.1, п.В.3.4 ГОСТ Р 53782-2010 п.В.4.1.1, п.В.4.2.1, п.В.4.2.5 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость	(0- 20) м/с (0- 20) м/с
3	п. В.2.2, п.В.2.3, п.В.2.4.1, п.В.2.4.3, п.В.3.3, п.В.3.5, п.В.3.6 ГОСТ Р 53782-2010 п. В.1, п.В.2.1, п.В.3.2, п.В.4.1, п.В.4.2 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0-60000) мм (0-60000) мм



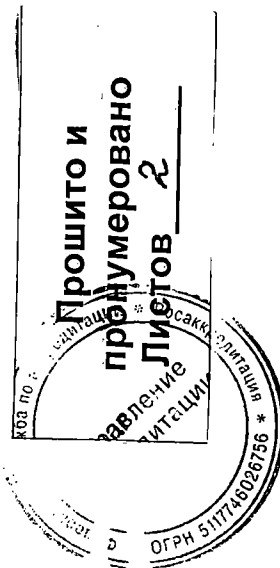

Руководитель экспертной группы,
эксперт по аккредитации

Матвеева Н.А.

Член экспертной группы,
технический эксперт

Аникушин А.В.

Поздняков А.В.

