

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

22 НОЯ 2017

Приложение
к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001.27ЛХ41

от « 25 » октября 2016 г.

на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общество с ограниченной ответственностью «Аксиома плюс»

наименование испытательной лаборатории (центра)

152919, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Софийская, д.49

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Максимальная величина ускорения (замедления) движения кабины лифта при эксплуатационных режимах и при экстренном торможении.	(0-50) м/с ²
2	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Усилие, необходимое для предотвращения закрывания двери шахты и кабины. Определение тяговой способности канатоведущего шкива.	(0,0 – 10,0) кН

1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Сопротивления изоляции Переходные сопротивления контактов Сопротивление цепи фаза-нуль.	(0,00-3,00) ГОм
4	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Скорость срабатывания ограничителя скорости.	(0,001– 100) м/с
5	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Ожидаемая сила тока.	(0-20000) А
6	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Освещенность в кабинах, помещениях с оборудованием лифтов.	(0-1999) лк
7	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Влажность и температура в машинном помещении и шахте лифта.	Отн. Влажность (5-95) % Температура (0-50) °С
8	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Величина наружных и внутренних углов.	(0-180)°

на 3 листах, лист 3

1	2	3	4	5	6	7
9	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53387-2009	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Линейные размеры установки лифта, толщина конструктивных элементов лифта.	(0-15000) мм


Директор

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица


С.А. Богданов

инициалы, фамилия уполномоченного лица



Прошито и пронумеровано
на трёх (3) листах
Руководитель ИЛ И
Руководитель экспертной
Технический эксперт Т

С.В. Платонов
Д.О. Златовратский
(Эксперт по аккредитации 00077)
А.В. Гусаров

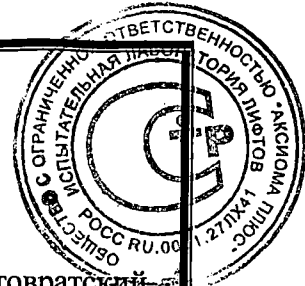

Ирина Викторовна

Д.О. Златовратский