


ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

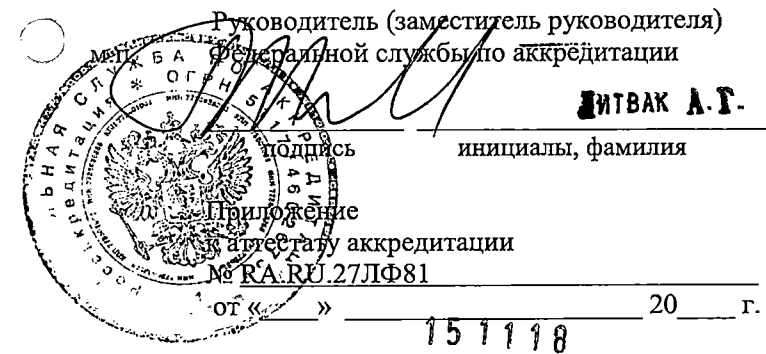

на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Контур»

(ИЛ ООО «Контур»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

127018, г. Москва, Складочная ул., д.3, стр. 3

адрес места осуществления деятельности

	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п.п. В.3.1.2, В.4.2.4, В.4.2.5) ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.п. В.3.3, В.3.4, В.4.1)	Лифт	28.22.16.110-28.22.16.112 28.22.19.161-28.22.19.165 28.22.19.169	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Величина ускорения (замедления)	(0,098-98,1) м/с ²
2.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п. В.2.1) ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.п. В.2.1.4)	Лифт	28.22.16.110-28.22.16.112 28.22.19.161-28.22.19.165 28.22.19.169	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Усилия на створках дверей кабины и шахты.	(0,1-50) кН
3.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п. В.3.1.4) ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п. В.4.5)	Лифт	28.22.16.110-28.22.16.112 28.22.19.161-28.22.19.165 28.22.19.169	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Сопротивление изоляции электрических сетей и электрооборудования. Переходное сопротивление контактов. Сопротивление цепи фаза-нуль.	(0-1999) кОм

1	2	3	4	5	6	7
4.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п.п.4.1.1, 4.2.1, 4.2.5) ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.п. В.2.4.3, В.3.1, В.3.4)	Лифт	28.22.16.110-28.22.16.112 28.22.19.161-28.22.19.165 28.22.19.169	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Скорость	(0,001– 33) м/с
5.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п. В.3.1.4) ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п. В.4.5)	Лифт	28.22.16.110-28.22.16.112 28.22.19.161-28.22.19.165 28.22.19.169	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Сила тока	(0,1-399,9) А
6	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п. В.1, В.3.1.4) ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п. В.2.2, В.4.5)	Лифт	28.22.16.110-28.22.16.112 28.22.19.161-28.22.19.165 28.22.19.169	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Напряжение	(0,2-700) В
7	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п. В.1, В.3.1.2, В.3.1.3) ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п. В.2.2, В.4.2, В.4.4)	Лифт	28.22.16.110-28.22.16.112 28.22.19.161-28.22.19.165 28.22.19.169	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Время	(0,02-999 999) с
8.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п.В.1) ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.В.2.3)	Лифт	28.22.16.110-28.22.16.112 28.22.19.161-28.22.19.165 28.22.19.169	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Освещенность	(0-1000000) лк
9.	ГОСТ Р 53783-2010 (п.7.1) ГОСТ Р 53782-2010 (п. 7.1)	Лифт	28.22.16.110-28.22.16.112 28.22.19.161-28.22.19.165 28.22.19.169	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Относительная влажность воздуха.	(15-85) %
10.	ГОСТ Р 53783-2010 (п.7.1) ГОСТ Р 53782-2010 (п. 7.1)	Лифт	28.22.16.110-28.22.16.112 28.22.19.161-28.22.19.165 28.22.19.169	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Температура окружающей среды.	(0-50) °С

1	2	3	4	5	6	7
11.	ГОСТ Р 53783-2010 (п.7.1) ГОСТ Р 53782-2010 (п. 7.1)	Лифт	28.22.16.110-28.22.16.112 28.22.19.161-28.22.19.165 28.22.19.169	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Атмосферное давление.	(600-800) мм рт. ст.
12.	ГОСТ Р 53783-2010 (п. В.1, п.В.3) ГОСТ Р 53782-2010 (п. В.2.2, п.В.2.3, В.4)	Лифт	28.22.16.110-28.22.16.112 28.22.19.161-28.22.19.165 28.22.19.169	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Визуальный контроль оборудования лифта	-
13.	ГОСТ Р 53783-2010 (п. В.3) ГОСТ Р 53782-2010 (п. В.4)	Лифт	28.22.16.110-28.22.16.112 28.22.19.161-28.22.19.165 28.22.19.169	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Проверки и испытания лифта (в т.ч. проверка функционирования лифта, устройств безопасности и определение тяговой способности канатоведущего шкива).	-
14.	ГОСТ Р 53783-2010 (п.В.1, В.2.1, В.3.2, В.4.1, В.4.2) ГОСТ Р 53782-2010 (п. В.2.2, В.2.3, В.2.4.1, В.2.4.3, В.3.3, В.3.5, В.3.6)	Лифт	28.22.16.110-28.22.16.112 28.22.19.161-28.22.19.165 28.22.19.169	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Линейные размеры	(0-80000) мм
15.	ГОСТ Р 53783-2010 (п. В.1, В.4.2.5) ГОСТ Р 53782-2010 (п.В.2.2, В.2.3, В.3.4)	Лифт	28.22.16.110-28.22.16.112 28.22.19.161-28.22.19.165 28.22.19.169	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Величина наружных и внутренних углов	(0 до 180) °

Генеральный директор ООО «Контур»



должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Е.В. Соколов

инициалы, фамилия
уполномоченного лица

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью
листов



Руководитель экспертной
группы, эксперт по аккредитации

Мудров М.А.

Технический эксперт

Макарцев М.В.