


Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

М.П.

КАЛАГОВ К.Э.

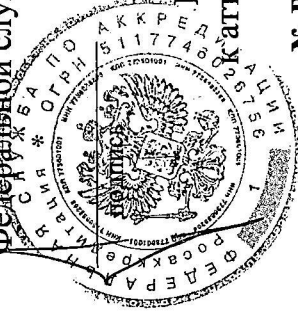

инициалы, фамилия

18 СЕН 2019

Приложение

к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001.27JX12

от « » 20 г.

на 4 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимпроект»

наименование испытательной лаборатории (центра)


392000, Российская Федерация, г. Тамбов, бульвар Строителей, д. 2 Б


адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.3, 3.4, 4.1 п.В.2.4.3, 3.1, 3.4 п. В.2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.3, 3.3, 3.5, 3.6 п. В.2.2, 2.3, 3.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение(замедление) Скорость Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта Величина наружных и внутренних углов	(0-50) м/с ² (0-10) м/с (50-100000) мм (0-125) мм (0-360) ⁰

на 4 листах, лист 2						
1	2	3	4	5	6	7
п.7					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
п.7					Температура окружающей среды	(0-50) °C
п. В.2.3					Освещенность	(5-100000) лк
п. В.2.2, 4.2, 4.4					Время	(0-3600) с
п. В.2.2, 4.5					Напряжение	(0-700) В
п. В.4.5					Сопротивление	(0-2,5) МОм
п. В.4.5					Ожидаемая сила тока	(0-22000) А
п. В.2.4.1					Уровень звука	(20-140) дБ
п. В.2.2, 2.3.					Механические опасности	наличие/ отсутствие
п. В.2.2, 2.3, 4					Состояние оборудования лифта	соответствует/ не соответствует
п. В.1, 2.1					Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта сертифициату соответствия	соответствует/ не соответствует
п. В.4					Испытания лифта	соответствует/ не соответствует

на 4 листах, лист 3						
1	2	3	4	5	6	7
	п. В.2.4, 3				Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	соответствует/ не соответствует
2	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1	Ускорение(замедление)	(0-50) м/с ²
	п. В.3.1.2, 4.2.4, 4.2.5		28.22.16.111	8428 10 200 2		
	п.В.4.1.1, 4.2.1,4.2.5		28.22.16.112	8428 10 800 0	Скорость	(0- 10) м/с
	п. В.1, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2				Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(50-100000) мм (0-125) мм
	п. В.1				Освещенность	наличие/ отсутствие
	п.7				Относительная влажность воздуха	(10-98) %
	п.7				Температура окружающей среды	(0-50) °С
	п. В.1, 4.2.5				Величина наружных и внутренних углов	(0-360) ⁰
	п. В.1, 3.1.2, 3.1.3				Время	(0-3600) с
	п. В.1, 3.1.4				Напряжение	(0-700) В
	п. В.3.1.4				Сопротивление	(0-2,5) Мом
	п. В.3.1.4				Ожидаемая сила тока	(0-22000) А

на 4 листах, лист 4						
1	2	3	4	5	6	7
1	п. В.2.1 п. В.1				Уровень звука Механические опасности	(20-140) дБ наличие/ отсутствие
	п. В.1, 3				Состояние оборудования лифта	соответствует/ не соответствует
	п. 5.5				Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	соответствует/ не соответствует
	п. В.2, 4				Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	соответствует/ не соответствует
	п. В.3				Испытания лифта	соответствует/ не соответствует
 М.П. А.Д. Волостных инициалы, фамилия уполномоченного лица  подпись уполномоченного лица						

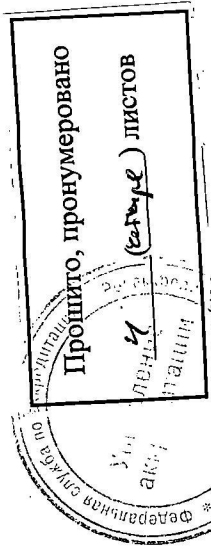

Эксперт по аккредитации

М.В. Макарец

Технический эксперт

М.А. Мудров

ОЛЕЙНИК Д.Д.