



ПРИКАЗ
от «10» декабря 2019 г.
№ 101-2592

Э КЗЕМПЛЯР

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Экспертная организация «Лифтсервис-Юг» № RA.RU.21AM49

наименование испытательной лаборатории (центра)

344056, РОССИЯ, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, пер. Сальский, дом 26/1

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.3, 3.4, 4.1 п. В.2.4.3, 3.1, 3.4 п. В.2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.3, 3.3, 3.5, 3.6 п. В.2.2, 2.3, 3.4 п. 7 п. 7 п. В.2.3 п. В.2.2, 4.2, 4.4 п. В.2.2, 4.5 п. В.4.5 п. В.4.5 п. В.2.2, 2.3. п. В.2.2, 2.3, 2.4, 3.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение(замедление) Скорость Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта Величина наружных и внутренних углов Относительная влажность воздуха Температура окружающей среды Освещенность Время Напряжение Сопротивление Ожидаемая сила тока Механические опасности Состояние оборудования лифта	(0-50) м/с ² (0,001– 100) м/с (0-15000) мм (0-180) ⁰ (5-95) % (-20 - +60) ⁰ С (0-1999) лк (0-3600) с (0-400) В (0,00-3,00) ГОм (0-20000) А наличие /отсутствие соответствует/ не соответствует




на 2 листах, лист 2						
1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.3.1.2, 4.2.4, 4.2.5 п.В.4.1.1, 4.2.1, 4.2.5 п. В.1, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2 п. В.1 п.7 п.7 п. В.1, 4.2.5 п. В.1, 3.1.2, 3.1.3 п. В.1, 3.1.4 п. В.3.1.4 п. В.3.1.4 п. В.1 п. В.1, 2, 3, 4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление) Скорость Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта Освещенность Относительная влажность воздуха Температура окружающей среды Величина наружных и внутренних углов Время Напряжение Сопротивление Ожидаемая сила тока Механические опасности Состояние оборудования лифта	(0-50) м/с² (0,001–100) м/с (0-15000) мм (0-1999) лк (5-95) % (-20 - +60) °C (0-180)° (0-3600) с (0-400) В (0,00-3,00) Гом (0-20000) А наличие/ отсутствие соответствует/ не соответствует

Директор

должность уполномоченного лица

Д.В. Зотов

инициалы, фамилия уполномоченного лица

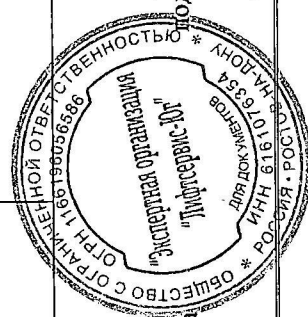


подпись уполномоченного лица

[Handwritten signature]

Прошито, пронумеровано

и (два)

) листа



Руководитель экспертной группы
(эксперт по аккредитации)

Макарцев М.В.

Член экспертной группы
(технический эксперт)

Костыков Г.В.