

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

Д.А. МАКАРЕНКО

инициалы, фамилия

13 СЕН 2019


Приложение

к аттестату аккредитации

№

от «_» г. 20__

на 4 листах, лист 1

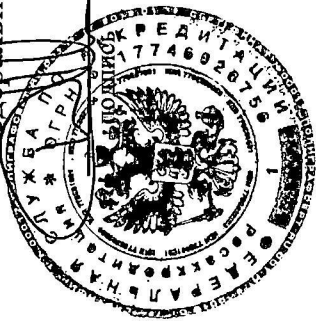

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИФТ-ЭКСПЕРТ»

наименование испытательной лаборатории (центра)

664033, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Старо-Кузьминская, 28


адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.3, 3.4, 4.1 п.В.2.4.3, 3.1, 3.4 п. В.2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.3, 3.3, 3.5, 3.6 п. В.2.2, 2.3, 3.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение(замедление) Скорость Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта Величина наружных и внутренних углов	(0-9,81) м/с ² (0,001-20) м/с (0-100000) мм (0-180)°

на 4 листах, лист 2						
1	2	3	4	5	6	7
п. 7					Относительная влажность воздуха	(5-95) %
п. 7					Температура окружающей среды	(0-50) °C
п. В.2.3					Освещенность	(0-200) лк
п. В.2.2, 4.2, 4.4					Время	(0-3600) с
п. В.2.2, 4.5					Напряжение	(0-380) В
п. В.4.5					Сопротивление	(0,00-1) МОм
п. В.4.5					Ожидаемая сила тока	(0-20000) А
п. В.2.2, 2.3.					Механические опасности	наличие/ отсутствие
п. В.2.2, 2.3, 4					Состояние оборудования лифта	соответствует/ не соответствует
п. В.1, 2.1					Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта	соответствует/ не соответствует
					сертификагу соответствия	
п. В.4					Испытания лифта	соответствует/ не соответствует

на 4 листах, лист 3						
1	2	3	4	5	6	7
	п. В.2.4, 3				Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	соответствует/ не соответствует
2	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1	Ускорение(замедление)	(0-9,81) м/с ²
	п. В.3.1.2, 4.2.4, 4.2.5		28.22.16.111	8428 10 200 2	Скорость	(0,001- 20) м/с
	п.В.4.1.1, 4.2.1,4.2.5		28.22.16.112	8428 10 800 0	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0-100000) мм
	п. В.1, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2				Освещенность	наличие/ отсутствие
	п. В.1				Относительная влажность воздуха	(5-95) %
	п.7				Температура окружающей среды	(0-50) °С
	п. В.1, 4.2.5				Величина наружных и внутренних углов	(0-180) °
	п. В.1, 3.1.2, 3.1.3				Время	(0-3600) с
	п. В.1, 3.1.4				Напряжение	(0-380) В
	п. В.3.1.4				Сопротивление	(0,00-1) Мом
	п. В.3.1.4				Ожидаемая сила тока	(0-20000) А

на 4 листах, лист 4						
1	2	3	4	5	6	7
п. В.1					Механические опасности	наличие/отсутствие
п. В.1, 3					Состояние оборудования лифта	соответствует/не соответствует
п. 5.5					Требования к безопасности эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	соответствует/не соответствует
п. В.2, 4					Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	соответствует/не соответствует
п. В.3					Испытания лифта	соответствует/не соответствует

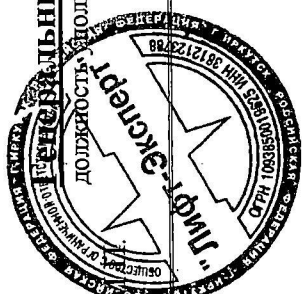


Генеральный директор
должность, фамилия уполномоченного лица



Д.А.Олехнович
инициалы, фамилия уполномоченного лица

Прошито, пронумеровано

и (четыре) листов.



Руководитель экспертной группы: Эксперт по аккредитации _____ М.А. Мудров

Технический эксперт _____ Г.Л. Дедух

Олег Д.Д.