


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

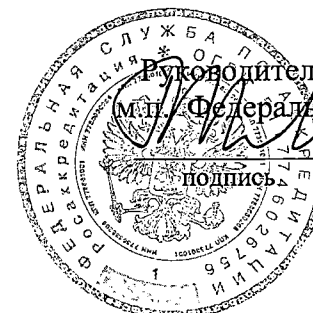

Руководитель (заместитель руководителя)
М.П. Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.
инициалы фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21JK67
от « 16 » февраля 2016 г.
На 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Тест-Сервис»

наименование испытательной лаборатории (центра)

Российская Федерация, 173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 57, оф. 46

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010	Лифты и устройства безопасности лифтов	48 3600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Ускорение (замедление)	(0÷50) м/с ²
					Усилие	(0,0÷0,5) кН
					Скорость	(0,01÷30) м/с
					Соппротивление	(0,00÷3,00) ГОм
					Сила тока	(0÷20000) А
					Напряжение	.. (0÷440) В
					Освещенность	(0÷1999) лк
					Относительная влажность воздуха	(5÷95) %
					Температура	(0÷50) °С

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010	Лифты и устройства безопасности лифтов	48 3600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Величина наружных и внутренних углов	$(0 \div 180)^\circ$
					Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	$(0 \div 50000)$ мм
					Наличие механических опасностей	-
					Состояние оборудования лифта	-
2	ГОСТ Р 53783-2010	Лифты и устройства безопасности лифтов	48 3600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Ускорение (замедление)	$(0 \div 50) \text{ м/с}^2$
					Усилие	$(0,0 \div 0,5) \text{ кН}$
					Скорость	$(0,01 \div 30) \text{ м/с}$
					Сопротивление	$(0,00 \div 3,00) \text{ ГОм}$
					Сила тока	$(0 \div 20000) \text{ А}$
					Напряжение	$(0 \div 440) \text{ В}$
					Освещенность	$(0 \div 1999) \text{ лк}$
					Относительная влажность воздуха	$(5 \div 95) \%$
					Температура	$(0 \div 50)^\circ \text{С}$
					Величина наружных и внутренних углов	$(0 \div 180)^\circ$

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 53783-2010	Лифты и устройства безопасности лифтов	48 3600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0÷50000) мм
					Наличие механических опасностей	-
					Состояние оборудования лифта	-

Директор ООО «ИЦ «Тест-Сервис»



Р.В. Михайлов