

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре Общественно-ограниченной «Курский экспертный центр» РОСС RU.0001.21LX73

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

наименование испытательной лаборатории (центра)


305003, Курская область, г. Курск, ул. Звездная, д. 25, нежилое помещение №П, комн. 2, 5

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.3, 3.4, 4.1 п. В.2.4.3, 3.1, 3.4 п. В.2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.3, 3.3, 3.5, 3.6 п. В.2.2, 2.3, 3.4 п. 7 п. 7 п. В.2.3 п. В.2.2, 4.2, 4.4 п. В.2.4.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление) Скорость Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта Величина наружных и внутренних углов Относительная влажность воздуха Температура окружающей среды Освещенность Время Усилие	(0,1-30) м/с ² (0,002– 20) м/с (0-100000) мм (10-180) ⁰ (0,01-98) % (0,3-50) °С (1,06-200) лк (0-1800) с (0,05-10) кН


на 4 листах, лист 2						
1	2	3	4	5	6	7
	п. В.4.5				Сопротивление	(0,03-3,00) ГОм
	п. В.4.5				Ожидаемая сила тока	(0,055-20000) А
	п. В.2.2, 2.3.				Механические опасности	наличие/отсутствие
	п. В.2.2, 2.3, 4				Состояние оборудования лифта	соответствует/не соответствует
	п. В.1, 2.1				Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта сертифицированы соответствия	соответствует/не соответствует
	п. В.4				Испытания лифта	соответствует/не соответствует
	п. В.2.4, 3				Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	соответствует/не соответствует/не соответствует
2	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение(замедление)	(0,1-30) м/с ²
	п. В.3.1.2, 4.2.4, 4.2.5				Скорость	(0,002-20) м/с
	п.В.4.1.1, 4.2.1, 4.2.5				Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0-100000) мм
	п. В.1, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2					

на 4 листах, лист 3						
1	2	3	4	5	6	7
п. В.1					Освещенность	(1,06-200) лк
п.7					Относительная влажность воздуха	(0,01-98) %
п.7					Температура окружающей среды	(0,3-50) °C
п. В.1, 4.2.5					Величина наружных и внутренних углов	(10-180)°
п. В.1, 3.1.2, 3.1.3					Время	(0,03-3600) с
п. В.2.1					Усилия	(0,05-10) кН
п. В.3.1.4					Сопротивление	(0,03-3,00) ГОм
п. В.3.1.4					Ожидаемая сила тока	(2-20000) А
п. В.1					Механические опасности	наличие/ отсутствие
п. В.1, 3					Состояние оборудования лифта	соответствует/ не соответствует
п. 5.5					Требования к безопасности эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	выполняется/ не выполняется
п. В.3					Испытания лифта	соответствует/ не соответствует

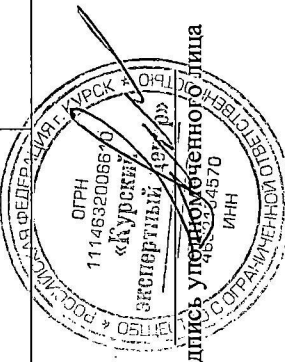на 4 листах, лист 4						
1	2	3	4	5	6	7
	п. В.2, 4				Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	соответствует/ не соответствует
Директор должность уполномоченного лица  подпись уполномоченного лица Ю.А. Веревкин инициалы, фамилия уполномоченного лица						

ЛИСТОВ

2276/22

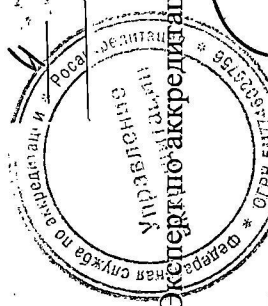

/Макарцев М.В./

/Сивков М.В./

Технический эксперт