



OT «~~✓~~» ~~✓~~ 2007-2008

No 92-1456

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц

Область аккредитации испытательной лаборатории

РА. RU.27JX51

наименование испытательной лаборатории (центра)

420133, Республика Татарстан, город Казань, проспект Ямашева, дом 102а, офис 10


№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.3, 3.4, 4.1 п.В.2.4.3, 3.1, 3.4 п. В.2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.3, 3.3, 3.5, 3.6 п. В.2.2, 2.3, 3.4 п.7 п.7 п. В.2.3 п. В.2.2, 4.2, 4.4 п. В.2.2, 4.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление) Скорость Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта Величина наружных и внутренних углов Относительная влажность воздуха Температура окружающей среды Освещенность Время Напряжение	0,1 ÷ 50 м/с ² 0,001 ÷ 20 м/с 0 ÷ 8000 мм 0 ÷ 180 ° 5 ÷ 95 % 0 ÷ 50 °С 0 ÷ 1999 лк 0 ÷ 3600 с 0 ÷ 1000 В

на 4 листах, лист 2						
1	2	3	4	5	6	7
	п. В.4.5				Сопротивление	0,01 Ом ÷ 9,99 Ом
	п. В.4.5				Ожидаемая сила тока	0,00001 ÷ 10 А
	п. В.2.2, 2.3.				Механические опасности	наличие/ отсутствие
	п. В.2.2, 2.3, 4				Состояние оборудования лифта	соответствует/ не соответствует
	п. В.1, 2.1				Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта	соответствует/ не соответствует
	п. В.4				сертификацию соответствия	соответствует/ не соответствует
	п. В.2.4, 3				Испытания лифта	
					Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	
2	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение(замедление)	0,1 ÷ 50 м/с ²
	п. В.3.1.2, 4.2.4, 4.2.5				Скорость	0,001 ÷ 20 м/с
	п.В.4.1.1, 4.2.1, 4.2.5				Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	0 ÷ 8000 мм
	п. В.1, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2					


на 4 листах, лист 3						
1	2	3	4	5	6	7
п. В.1					Освещенность	0 ÷ 1999 лк
п.7					Относительная влажность воздуха	5 ÷ 95 %
п.7					Температура окружающей среды	0 ÷ 50 °C
п. В.1, 4.2.5					Величина наружных и внутренних углов	0 ÷ 180 °
п. В.1, 3.1.2, 3.1.3					Время	0 ÷ 3600 с
п. В.1, 3.1.4					Напряжение	0 ÷ 1000 В
п. В.3.1.4					Сопротивление	0,01Мом ÷ 9,99 ГОм
п. В.3.1.4					Ожидаемая сила тока	0,00001 ÷ 10 А
п. В.1					Механические опасности	наличие/ отсутствие
п. В.1, 3					Состояние оборудования лифта	соответствует/ не соответствует
п. 5.5					Требования к безопасности эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	соответствует/ не соответствует
п. В.3					Испытания лифта	соответствует/ не соответствует

на 4 листах, лист 4						
1	2	3	4	5	6	7
	п. В.2, 4				Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	соответствует/ не соответствует

Директор
должность уполномоченного лица

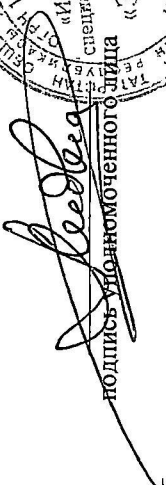

С.Л. Медведев
инициалы, фамилия уполномоченного лица



Прошито, пронумеровано
4 (четыре) листов

Эксперт по аккредитации:

 /Макарцев М.В./

Технический эксперт:

 /Костыков Г.В./