


М.П.

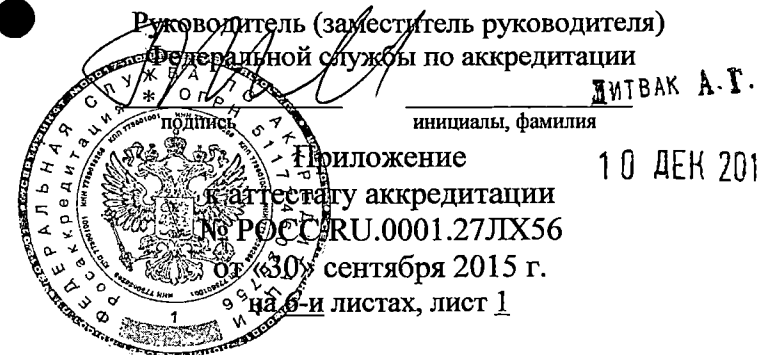

10 DEC 2018

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации испытательного центра

Общества с ограниченной ответственностью «Региональный Центр Сертификации»

наименование испытательной лаборатории (центра)

Российская Федерация, 197342, г. Санкт-Петербург, Наб. Черной речки, д. 41, литер Б, литер В

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Испытания для целей сертификации лифта и устройств безопасности лифта перед выпуском в обращение по Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)						
1	ГОСТ Р 53781-2010 (прил. Б, п. Б.1)	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Упругая деформация створки при испытании контрольной нагрузкой	0,0-15,0 мм
					Остаточная деформация створки после снятия контрольной нагрузки	0,0 мм
					Функционирование двери шахты после снятия контрольной нагрузки	Нарушено/не нарушено
2	ГОСТ Р 53781-2010 (прил. Б, п. Б.2)	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Упругая деформация стенки (панели) кабины при испытании контрольной нагрузкой	0,0-15,0 мм
					Остаточная деформация стенки (панели) кабины после снятия контрольной нагрузки	0,0 мм
3	ГОСТ Р 53781-2010 (прил. Б, п. Б.3)	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Упругая деформация вертикального щита под порогом кабины при испытании контрольной нагрузкой	0,0-75,0 мм
4	ГОСТ Р 53781-2010 (прил. Б, п. Б.4)	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Усилие, необходимое для предотвращения закрывания автоматической двери шахты	0,0-150,0 Н

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ Р 53781-2010 (прил. Б, п. Б.5)	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Кинетическая энергия закрывающейся двери шахты	0-10,0 кДж
6	ГОСТ Р 53781-2010 (прил. Б, п. Б.6)	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Зазор между створкой и притвором при испытании контрольной нагрузкой двери бокового открывания	0,0-30,0 мм
					Зазор между створками при испытании контрольной нагрузкой двери центрального открывания	0,0-45,0 мм
					Функционирование двери после снятия контрольной нагрузки	Нарушено/не нарушено
7	ГОСТ Р 53781-2010 (прил. Б, п. Б.7)	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Остаточная деформация крыши кабины после снятия контрольной нагрузки	0,0 мм
8	ГОСТ Р 53781-2010 (прил. Б, п. Б.8)	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Визуальная проверка ограждения на крыше кабины лифта на наличие поломок и повреждений после снятия контрольной нагрузки	Есть/нет
9	ГОСТ Р 53781-2010 (прил. Б, п. Б.9)	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Усилие для ручного перемещения кабины с номинальной нагрузкой	0,0-400,0 Н
10	ГОСТ Р 53781-2010 (прил. Б, п. Б.10)	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Среднее значение замедления кабины при посадке на ловители плавного торможения	0,0-9,81 м/с ²
					Максимальное значение замедления кабины при посадке на ловители резкого торможения	0,0-25,0 м/с ²
					Время превышения замедления 25 м/с ² кабины при посадке на ловители резкого торможения	0,0-0,04 с.
11	ГОСТ Р 53781-2010 (прил. Б, п. Б.11)	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Ускорение (замедление) кабины при эксплуатационных режимах: - для пассажирских и грузовых лифтов, доступных для людей - для пассажирских лифтов для лечебно-профилактических учреждений	0,0-2,0 м/с ² 0,0-1,0 м/с ²
					Среднее значение замедления при экстренных остановках в обоих направлениях	0,0-9,81 м/с ²
12	ГОСТ Р 53781-2010 (прил. Б, п. Б.12)	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Усилие необходимое для открывания двери кабины	0,0-300,0 Н

1	2	3	4	5	6	7
13	ГОСТ Р 53781-2010 (прил. Б, п. Б.13)	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Достаточность тормозного момента для остановки привода	Тормозная система не/остановила привод
14	ГОСТ Р 53781-2010 (прил. Б, п. Б.14)	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Достаточность сцепления между канатопроводящим шкивом или барабаном трения и тяговыми элементами	Произошла/не произошла полная остановка кабины до ее соприкосновения с буферами
15	ГОСТ Р 53781-2010 (прил. Б, п. Б.15)	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Среднее замедление кабины при посадке кабины на буфер	не более 9,81 м/с ²
					Время действия замедления кабины при посадке кабины на буфер энергонакопительного типа с нелинейными характеристиками, буфер энергонакопительного типа с амортизированным обратным ходом, буфер энергорассеивающего типа, превышающего 25 м/с ²	не более 0,04 с
Испытания для целей оценки соответствия смонтированного на объекте лифта перед вводом в эксплуатацию по Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)						
16	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Максимальная величина ускорения (замедления) движения кабины лифта при эксплуатационных режимах и при экстренном торможении	0-50 м/с ²
17	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Усилие, необходимое для предотвращения закрывания двери шахты и кабины	0,0-10,0 кН
18	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Сопротивление изоляции Переходные сопротивления контактов	0,00 Ом – 3,00 ГОм 0,00 Ом – 1999 Ом
19	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Скорость движения кабины	0,001-100 м/с
20	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Ожидаемая сила тока короткого замыкания	0-20000 А
21	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0	Освещенность в кабинах, помещениях с оборудованием лифтов	0-1999 лк


1	2	3	4	5	6	7
				8 431 31 000 0		
22	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Относительная влажность в машинном помещении и шахте лифта Температура воздуха в машинном помещении и шахте лифта	5-95 % 0-50 °С
23	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Величина наружных и внутренних углов	0-180°
24	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Линейные размеры установки лифта Толщина конструктивных элементов лифта	0-150 м 0-200 мм
25	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Наличие механических опасностей	-
26	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Состояние оборудования лифта	-
Испытания для целей оценки соответствия лифта в течение назначенного срока службы по Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)						
26	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Усилие, необходимое для предотвращения закрывания двери шахты и кабины	0,0-10,0 кН
27	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Сопротивление изоляции Переходные сопротивления контактов	0,00 Ом – 3,00 ГОм 0,00 Ом – 1999 Ом
28	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Скорость движения кабины	0,001-100 м/с
29	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Ожидаемая сила тока короткого замыкания	0-20000 А
30	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Освещенность в кабинах, помещениях с оборудованием лифтов	0-1999 лк

1	2	3	4	5	6	7
31	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Относительная влажность в машинном помещении и шахте лифта Температура воздуха в машинном помещении и шахте лифта	5-95 % 0-50 °C
32	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Величина наружных и внутренних углов	0-180°
33	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Линейные размеры установки лифта Толщина конструктивных элементов лифта	0-150 м 0-200 мм
34	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Наличие механических опасностей	-
35	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Состояние оборудования лифта	-
Испытания для целей оценки соответствия лифта, отработавшего назначенного срока службы по Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)						
36	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Усилие, необходимое для предотвращения закрывания двери шахты и кабины	0,0-10,0 кН
37	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Сопротивление изоляции Переходные сопротивления контактов	0,00 Ом – 3,0 ГОм 0,00 Ом – 1999 Ом
38	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Скорость движения кабины	0,001-100 м/с
39	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Ожидаемая сила тока короткого замыкания	0-20000 А
40	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Освещенность в кабинах, помещениях с оборудованием лифтов	0-1999 лк

1	2	3	4	5	6	7
41	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Относительная влажность в машинном помещении и шахте лифта Температура воздуха в машинном помещении и шахте лифта	5-95 % 0-50 °C
42	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Величина наружных и внутренних углов	0-180°
43	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Линейные размеры установки лифта Толщина конструктивных элементов лифта	0-150 м 0-200 мм
44	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Наличие механических опасностей	-
45	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Состояние оборудования лифта	-

Руководитель Испытательного центра ООО «РЦС»

полномоченного лица

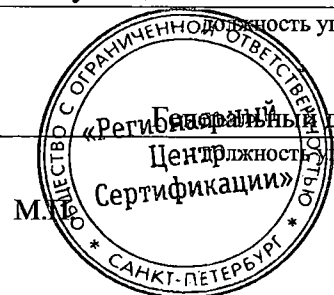

Генеральный директор ООО «РЦС»

полномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А. Е. Беляев

инициалы, фамилия
уполномоченного лица

А. В. Сидоров

инициалы, фамилия
уполномоченного лица