


М.П.

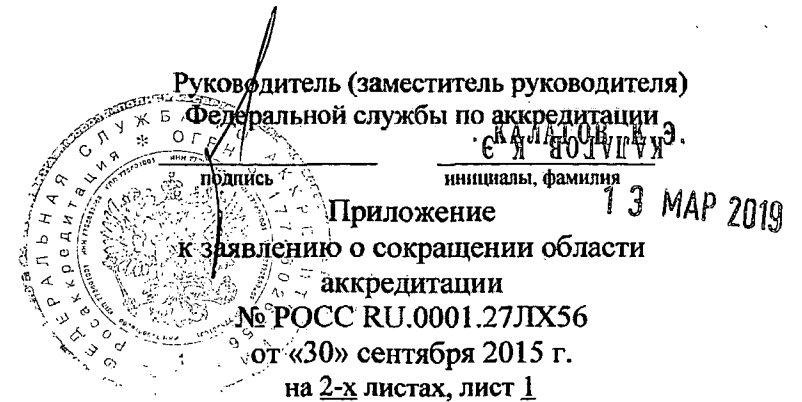

**Область аккредитации испытательного центра
Общества с ограниченной ответственностью «Региональный Центр Сертификации»**
наименование испытательной лаборатории (центра)
Российская Федерация, 197342, г. Санкт-Петербург, Наб. Черной речки, д. 41, литер Б, литер В
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Испытания для целей сертификации лифта и устройств безопасности лифта перед выпуском в обращение по Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)						
4	ГОСТ Р 53781-2010 (прил. Б, п. Б.4)	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Усилие, необходимое для предотвращения закрывания автоматической двери шахты	0,0-50,0 Н
9	ГОСТ Р 53781-2010 (прил. Б, п. Б.9)	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Усилие для ручного перемещения кабины с номинальной нагрузкой	0,0-50,0 Н
12	ГОСТ Р 53781-2010 (прил. Б, п. Б.12)	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Усилие необходимое для открывания двери кабины	0,0-50,0 Н
Испытания для целей оценки соответствия смонтированного на объекте лифта перед вводом в эксплуатацию по Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)						
17	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Усилие, необходимое для предотвращения закрывания двери шахты и кабины	0,0-0,05 кН 0,5 кН – 10,0 кН

1	2	3	4	5	6	7
18	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Сопrotивление изоляции	2000 Ом – 3,00 ГОм
Испытания для целей оценки соответствия лифта в течение назначенного срока службы по Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)						
26	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Усилие, необходимое для предотвращения закрывания двери шахты и кабины	0,0-0,05 кН 0,5 кН – 10,0 кН
27	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Сопrotивление изоляции	2000 Ом – 3,00 ГОм
Испытания для целей оценки соответствия лифта, отработавшего назначенного срока службы по Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)						
36	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Усилие, необходимое для предотвращения закрывания двери шахты и кабины	0,0-0,05 кН 0,5 кН – 10,0 кН
37	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8 428 10 800 0 8 431 31 000 0	Сопrotивление изоляции	2000 Ом – 3,00 ГОм

Руководитель Испытательного центра ООО «РЦС»

должность уполномоченного лица



Генеральный директор ООО «РЦС»

должность уполномоченного лица

(Handwritten signature)

подпись уполномоченного лица

(Handwritten signature)

подпись уполномоченного лица

А. Е. Беляев

инициалы, фамилия
уполномоченного лица

А. В. Сидоров

инициалы, фамилия
уполномоченного лица