


Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

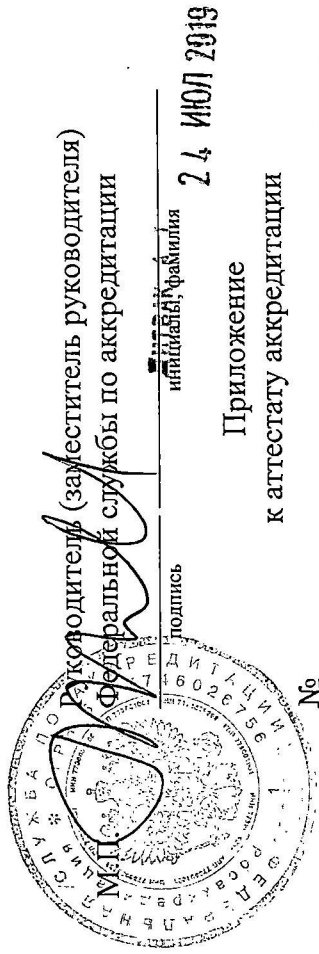

24 ИЮЛ 2019

Приложение
к аттестату аккредитации

№

от « » _____ г.

на 5 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного центра
«Центр испытаний материалов и конструкций» Октябрьской железной дороги –
филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
(ИЦ «ЦИМК» Окт. ж.д. – филиала ОАО «РЖД»)

192007, г. Санкт-Петербург, участок железной дороги «набережная Обводного канала – Боровая улица», литера «А»

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон опреде- ления
1	2	3	4	5	6	7
192007, г. Санкт-Петербург, участок железной дороги «набережная Обводного канала – Боровая улица», литера «А»						
1	ГОСТ ISO 9864	Геотекстиль	13.95	5602	Поверхностная плотность	-
2	ГОСТ Р 50277	Геосетки	22.23	5603		
3	Технические указания на применение пенополистирола и геотекстиля при усилении основной площадки земляного полотна без снятия рельсошпальной решетки, Приложение 2, п. 2.2	Георешетки	22.29	3921 3925 3926		

1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ Р 55030	Геотекстиль Геосетки Георешетки	13.95 22.23 22.29	5602 5603 3921 3925 3926	Прочность при растяжении Удлинение при максимальной нагрузке	- -
5	ГОСТ 13587	Геотекстиль	13.95	5602 5603	Отбор проб Разрывная нагрузка на полосу шириной 5 см в направлении минимального разрыва. Относительное удлинение при разрыве	-
6	ГОСТ 15902.3, п. 2					-
7	ГОСТ Р 53226, п. 5					
8	Руководство по применению полимерных материалов (пенопластов, геотекстилей, георешеток, полимерных дренажных труб) для усиления земляного полотна при ремонтах пути, табл. 5.1, п. 2				Разрывная нагрузка на полосу шириной 5 см в направлении минимального разрыва	-
9	Технические указания на применение пенополистирола и геотекстиля при усилении основной площадки земляного полотна без снятия рельсоопальной решетки, табл. 2.2, п. 2.1					
10	Руководство по применению полимерных материалов (пенопластов, геотекстилей, георешеток, полимерных дренажных труб) для усиления земляного полотна при ремонтах пути, табл. 5.1, п. 3				Относительное удлинение при разрыве	-
11	Технические указания на применение пенополистирола и геотекстиля при усилении основной площадки земляного полотна без снятия рельсоопальной решетки, табл. 2.2, п. 2.2					
12	ГОСТ 8847, п.3					
13	ГОСТ 15902.3, п. 3				Прочность при продавливании шариком	-
14	ГОСТ Р 53226, п. 6					

1	2	3	4	5	6	7
15	Руководство по применению полимерных материалов (пенопластов, геотекстилей, георешеток, полимерных дренажных труб) для усиления земляного полотна при ремонтах пути, табл. 5.1, п. 4	Геотекстиль	13.95	5602 5603	Прочность при продавливании шариком	-
16	Технические указания на применение пенополистирола и геотекстиля при усилении основной площадки земляного полотна без снятия рельсоопальной решетки, табл. 2.2, п. 2.3					
17	ГОСТ 32804 п. 5.2.1, табл. 1, п. 8				Индекс повреждения	-
18	ГОСТ 32490					
19	ГОСТ Р 56336					
20	ГОСТ 17177, п. 7	Пенополистирол	20.16	3903	Поверхностная плотность	-
21	ГОСТ 17177, п. 10				Водопоглощение по объему за 24 ч	-
22	ГОСТ 17177, п. 13				Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации	-
23	ГОСТ 17177, п. 14				Предел прочности при сжатии	-
24	ТУ 3185-006-01115863-2009, п. 4.2	Уголок изолирующий анкерного рельсового крепления АРС-4	22.29	3925 3926	Геометрические размеры	-
25	ТУ 3185-006-01115863-2009, п. 4.1				Внешний вид	-
26	ТУ 3185-006-01115863-2009, п. 4.8	Изолятор анкерного рельсового крепления АРС-4			Водопоглощение	-
27	ЦП 369 ТУ-6, п. 4.4	Упор боковой полимерный ЖБР	22.29	3925 3926	Геометрические размеры	-
28	ЦП 369 ТУ-6, п. 4.3				Внешний вид	-
29	ЦП 369 ТУ-6 п. 4.6				Водопоглощение	-
30	ЦП 369 ТУ-6 п. 4.7				Изменение массы после воздействия СЖР-3	-
31	ГОСТ 12020				Боковая нагрузка	-
32	ЦП 369 ТУ-6 п. 4.5				Работоспособность под нагрузкой при температуре (23±2)°С	-
33	ЦП 369 ТУ-6 п. 4.9					-

1	2	3	4	5	6	7
34	ТУ 3185-005-59753858-2009, п. 4.1	Изолятор боковой скрепления анкерного рельсового Пандрол- 350	22.29	3925 3926	Геометрические размеры	-
35	ТУ 3185-005-59753858-2009, п. 4.5				Внешний вид	-
36	ТУ 3185-005-59753858-2009, п. 4.12				Водопоглощение	-
37	ТУ 3185-005-59753858-2009, п. 4.9				Прочность при растяжении с усилием 5 кН	-
38	ТУ 3185-003-59753858-2009, п. 4.6	Изолятор прижимной скрепления анкерного рельсового Пандрол- 350	22.29	3925 3926	Геометрические размеры	-
39	ТУ 3185-003-59753858-2009, п. 4.5				Внешний вид	-
40	ТУ 3185-003-59753858-2009, п. 4.10				Водопоглощение	-
41	ТУ 01.1.5860-2010, п. 5.2	Плита углонаправляющая Wfp 30 K 12NT	22.29	3925 3926	Геометрические размеры	-
42	ТУ 01.1.5860-2010, п. 5.1				Внешний вид	-
43	ТУ 01.1.5860-2010, п. 5.3				Плотность	-
44	ТУ 01.1.3419-2010, п. 5.2	Дюбель пластмассовый Sdü 25	22.29	3925 3926	Геометрические размеры	-
45	ТУ 01.1.3419-2010, п. 5.1				Внешний вид	-
46	ТУ 01.1.3419-2010, п. 5.3				Плотность	-
47	ГОСТ 4650	Уголок изолирующий анкерного рельсового скрепления APC-4 Изолятор анкерного рельсового скрепления APC-4 Упор боковой полимерный ЖБР Изолятор боковой скрепления анкерного рельсового Пандрол- 350	22.29	3925 3926	Водопоглощение	-

Прошито, склеплено печатью
на 5 (пяти) листах



Руководитель экспертной группы

Д.В. Никитин

Член экспертной группы

С.Г. Самойлов

ТАБУНКОВ Д.М.