

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

М.П.


КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

03 АПР 2019

Приложение к заявлению
о сокращении области аккредитации
№ 05/ЗАО-19 от 25.01.2019 г.

на 2 листах, лист 1

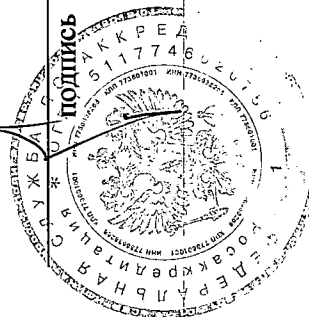

РОССАККРЕДИТАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр «Огнестойкость» Закрытого акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость»

наименование испытательной лаборатории (центра)

109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6 стр. 9 и 11024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2, стр. 3

адреса места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Работы проводимые по адресу: 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 9						
1.1. ТЕКСТИЛЬНЫЕ И КОЖЕВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ						
1.1.1	ГОСТ Р 53294	Материалы текстильные и коженые, применяемые для изготовления штор, занавесов, постельных принадлежностей, элементов мягкой мебели	—	4107, 4112, 4113, 4114, 4115, 4205, 5007, 5111, 5112, 5208-5212, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601, 5602, 5603, 5801, 5802, 5803, 5804, 5903, 7019, 9401, 9404, 90 000	Определение группы дымообразующей способности Определение группы токсичности Определение группы распространения пламени Определение воспламеняемости	Длина От 0 мм до 1250 мм Значение светопропускания от 0 % до 100 % Объемная доля CO ₂ , % от 0 до 5 Объемная доля CO ₂ , % от 0 до 16 Объемная доля O ₂ , % от 0 до 21 Масса от 0,01 г до 30 000 г Тепловой поток, кВт/м ² от 1 до 50

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ						
1.2.1	ГОСТ Р 53298	Потолки огнестойкие подвесные	—	6806, 6808, 6809, 7016, 7019	Предел огнестойкости Потеря целостности Потеря несущей способности	Время от 1 сек. до 36000 сек. Геометрические параметры щелей, отверстий, повреждений и деформации от 1 мм до 1000 мм Температура от 0 до 1300С° Вакуумметрическое и избыточное давление ±125Па Масса от 0,1 до 30 кг
1.2.2	ГОСТ Р 51136 ГОСТ Р 54495	Стекла многослойные защитные	—	7007, 7008	Предел огнестойкости Потеря целостности Потеря теплоизолирующей способности	Время от 1 до 36000 сек. Геометрические параметры щелей, отверстий, повреждений и деформации от 1 мм до 1000 мм Температура от 0 до 1300 С° Плотность теплового потока от 0 кВт/м² до 100 кВт/м² Вакуумметрическое и избыточное давление ±125Па

Генеральный директор ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»

(должность уполномоченного лица)

Н.В. Ковыршина

(инициалы, фамилия уполномоченного лица)

