


ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

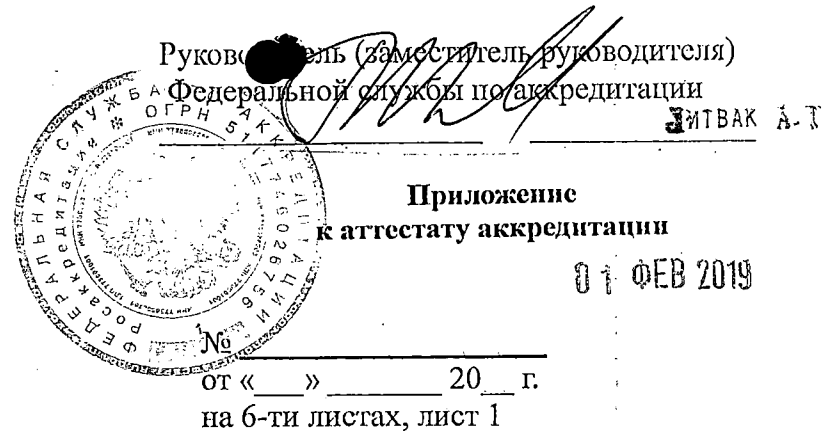

Приложение
к аттестату аккредитации

01 ФЕВ 2019

№ _____
от «___» _____ 20__ г.
на 6-ти листах, лист 1

Область аккредитации испытательного центра
кабельной продукции Закрытого акционерного общества «Москабельмет» (ИЦ ЗАО «МКМ»)

111024, РОССИЯ, г. Москва, ул. 2-ая Кабельная, д. 2, стр. 2, литер А, 1 этаж, пом. II, ком. 19, 22-29; литер Б, 1 этаж, ком. 1 и 5, 2 этаж, ком. 202;
стр. 3, 1 этаж, пом. VIII, ком. 1-9
(адрес места осуществления деятельности)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
111024, РОССИЯ, г. Москва, ул. 2-ая Кабельная, д. 2, стр. 2, литер А, 1 этаж, пом. II, ком. 19, 22-29						
1.	ГОСТ 15139 п. 3	Пластикат	25.21	-	плотность пластика: масса, г	от 0,01 до 210
111024, РОССИЯ, г. Москва, ул. 2-ая Кабельная, д. 2, стр. 3, 1 этаж, пом. VIII, ком. 1-9						
2.	ГОСТ 1173 п. 7.9	Медная лента марки ДПР	24.44	-	временное сопротивление разрыву, относительное удлинение: предельная нагрузка, Н длина образца, мм	50 000, не более от 0,01 до 500

1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ 11701	Медная лента марки ДПР	24.44	-	временное сопротивление разрыву; относительное удлинение: предельная нагрузка, Н длина образца, мм	50 000, не более от 0,01 до 500
4.	ГОСТ 3559 п. 4.5	Стальная лента, марок А, Б	24.32	-	временное сопротивление разрыву; относительное удлинение: предельная нагрузка, Н длина образца, мм	50 000, не более от 0,01 до 500
5.	ГОСТ 503 п. 4.2	Лента холодно- катаная из низкоуглеродисто й стали 08ю,08пс,08кп			толщина ленты, мм ширина ленты, мм	от 0,01 до 4 от 0,01 до 500
	п. 4.7				временное сопротивление разрыву, относительное удлинение: предельная нагрузка, Н длина образца, мм	50 000, не более от 0,01 до 500
6.	ГОСТ 6997 п.3.8	Составы для заливки кабельных муфт	19.20	-	хрупкость и адгезия к металлам: температура, °С	наличие/отсутствие трещин от плюс 20 до плюс 300

1

1	2	3	4	5	6	7
12.	ТУ 27.32.13-124-05758629-2017 п. 4.2.1	Кабели, провода и шнуры	27.31 27.32	8544 49 950 0 8544 49 950 1 8544 49 950 9 8544 49 910 1 8544 49 910 8 8544 49 990 0 8544 60 100 0 8544 60 900 9	конструкция и конструктивные размеры	от 0,0002 до 500 мм
	п. 4.3.3				удельное объемное электрическое, сопротивление изоляции: электрическое сопротивление, Ом	от 10 ⁶ до 10 ¹⁵ Ом
	п. 4.4.1				стойкость к навиванию: диаметр стержней, мм температура, °С переменное напряжение, кВ	наличие/отсутствие трещин от 4,1 до 1200 от минус 70 до плюс 90 50, не более
	п. 4.4.2				стойкость к изгибу: температура, °С переменное напряжение, кВ	наличие/отсутствие трещин от минус 70 до 0; 50, не более
	п. 4.5.1				стойкость к повышенной температуре: температура, °С переменное напряжение, кВ	от плюс 20 до плюс 300 50, не более
	п. 4.5.2				стойкость к пониженной температуре: температура, °С переменное напряжение, кВ	от минус 70 до 0 50, не более
	п. 4.5.3				стойкость к повышенной влажности: относительная влажность, % сопротивление изоляции, Ом	от 10 до 98 от 10 ⁶ до 10 ¹⁵
	п. 4.5.4				стойкость к воздействию минерального масла, бензина и дизельного топлива: диаметр стержней, мм температура, °С переменное напряжение, кВ	наличие/отсутствие трещин от 4,1 до 1200 от плюс 20 до плюс 300 50, не более
	п. 4.7.1				маркировка	-
	п. 4.7.2				прочность маркировки	-

1	2	3	4	5	6	7
13.	ТУ 27.32.13-121-05758679-2017 п. 4.2.1	Кабели, провода и шнуры	27.31 27.32	8544 49 950 0	конструкция и конструктивные размеры, мм	от 0,0002 до 500 мм
	п. 4.3.3			8544 49 950 1	удельное объемное электрическое сопротивление изоляции: электрическое сопротивление, Ом	от 10 ⁶ до 10 ¹⁵
				8544 49 950 9		
				8544 49 910 1		
				8544 49 910 8		
				8544 49 990 0		
				8544 60 100 0		
	п. 4.3.4			8544 60 900 9	стойкость к напряжению: постоянное напряжение, кВ переменное напряжение, кВ	70, не более 50, не более
				п. 4.4.1	стойкость к навиванию: диаметр стержней, мм температура, °С переменное напряжение, кВ	от 4,1 до 1200 от минус 70 до плюс 90; 50, не более
	п. 4.5.1				стойкость к повышенной температуре: температура, °С переменное напряжение, кВ	от плюс 20 до плюс 300 50, не более
					п. 4.5.2	стойкость к пониженной температуре: температура, °С переменное напряжение, кВ
	п. 4.5.3			стойкость к изменению температуры: температура, °С переменное напряжение, кВ		от минус 70 до плюс 90 50, не более
				п. 4.5.4	стойкость к повышенной влажности: относительная влажность, % сопротивление изоляции, Ом	от 10 до 98 от 10 ⁶ до 10 ¹⁵
п. 4.6.8	стойкость к растрескиванию: температура, °С	наличие/отсутствие трещин от плюс 20 до плюс 300				
п. 4.8.1	маркировка	-				
п. 4.8.2	прочность маркировки	-				

111024, РОССИЯ, г. Москва, ул. 2-ая Кабельная, д. 2; стр. 2, литер Б, 1 этаж, ком. 1 и 5

14.	ГОСТ Р МЭК 60794-1-22 (метод F5A)	Кабели, провода и шнуры	27.31 27.32	8544 70 000 0	радиальное распространение воды	обнаружено/ не обнаружено
-----	---	----------------------------	----------------	---------------	---------------------------------	---------------------------

Начальник ИЦ ЗАО «МКМ»

Е.А. Рябота

Генеральный директор ЗАО «МКМ»



П.В. Моряков