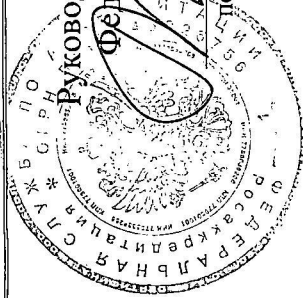


РОА

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

МИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

20 МАЙ 2019

Приложение

к аттестату аккредитации

№

от « » 20 г.
на 2 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Акционерного общества «Промбезопасность»


наименование испытательной лаборатории (центра)

105203, Российская Федерация, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д.5, этаж 4, офис 404

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 п.В.2.2, В.2.3, В.3.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	(0-180) ⁰
2	ГОСТ Р 53783-2010 п.В.1, В.4.2.5					
3	ГОСТ Р 53782-2010 п.В.2.2, В.2.3	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Наличие механических опасностей	соответствует/ не соответствует
4	ГОСТ Р 53783-2010 п.В.1, В.3					
5	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.2, В.2.3, В.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Состояние оборудования лифта	соответствует/ не соответствует
6	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1, В.3					

1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.1, В.2.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта сертифициру соответствия	соответствует / не соответствует
8	ГОСТ Р 53783-2010 п. 5.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Соблюдение требований к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	соответствует / не соответствует
9	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.4, В.3	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование лифта, устройств безопасности лифта	соответствует/ не соответствует
10	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.2, В.4					соответствует/ не соответствует
11	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Испытания лифта	соответствует/ не соответствует
12	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.3					соответствует/ не соответствует

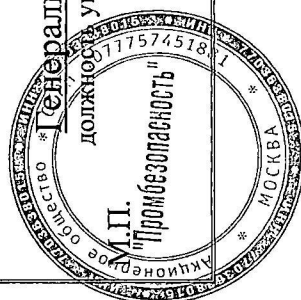


Генеральный директор
должность, уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Н.В. Шаталин

инициалы, фамилия уполномоченного лица



Прошито пронумеровано
2 (два) листа

Руководитель экспертной группы,
эксперт по аккредитации _____ Н.Е. Филогова

Член экспертной группы,
технический эксперт _____ А.В. Аникушин