


Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ДИТВАК А.А.

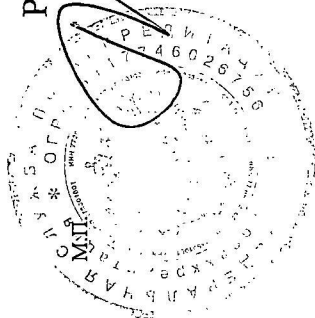

подпись _____ инициалы, фамилия _____

04 ИЮЛ 2019

Приложение

к аттестату аккредитации

№ RA.RU.27JF15

от «25» ноября 2015 г.

на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью

«Инженерно-консультационный центр «Лифтсервис»

наименование испытательной лаборатории (центра)


400001, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им Канунникова, дом 9

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.3, В.3.4, В.4.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление)	0-50 м/с ²
2	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.3.1.2, 4.2.4, 4.2.5					0-50 м/с ²
3	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.4.3, В.3.1, В.3.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость	0,1-33,3 м/с
4	ГОСТ Р 53783-2010 П. В.4.1.1, В.4.2.1, В.4.2.5					0,1-33,3 м/с

5	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.4.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивление	0-3,00 ГОм
6	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.3.1.4					0-3,00 ГОм
7	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.3	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность	10-200000 лк
8	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1					10-200000 лк
9	ГОСТ Р 53782-2010 п. 7	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Относительная влажность	0-98%
10	ГОСТ Р 53783-2010 п. 7					0-98%
11	ГОСТ Р 53782-2010 п. 7	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура	от -20 до + 60
12	ГОСТ Р 53783-2010 п. 7					от -20 до + 60
13	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.2, В.2.3, В.3.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	0-180°
14	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1, В.4.2.5					0-180°
15	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.2, В.2.3, В.2.4.1, В.2.4.3, В.3.3, В.3.5, В.3.6	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	0-60000 мм
16	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1, В.3.2, В.4.1, В.4.2					0-60000 мм
17	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.2, В.2.3	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Наличие механических опасностей	Наличие/ отсутствие
18	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1					Наличие/ отсутствие
19	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.2, В.2.3, В.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Состояние оборудования лифта	Соответствует/ не соответствует
20	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1, В.3					Соответствует/ не соответствует

21	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Испытания лифта	Выдержал/ не выдержал
22	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.3					Выдержал/ не выдержал
23	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.2, В.4.2, В.4.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Время	0-1800 с
24	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1, В.3.1.2, В.3.1.3					0-1800 с
25	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.2, В.4.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение	0-250 В
26	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1, В.3.1.4					0-250 В
27	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.4.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ожидаемая сила тока	1,15 А – 22,0 кА
28	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.3.1.4					1,15 А – 22,0 кА
29	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.1, В.2.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия	Соответствует/ не соответствует
30	ГОСТ Р 53783-2010 п. 5.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Соблюдение требований к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	Соответствует/ не соответствует
31	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.4, В.3	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование лифта, устройств безопасности лифта	Соответствует/ не соответствует
32	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.2, В.4					Соответствует/ не соответствует



Директор


подпись уполномоченного лица

Е.В. Чернышов

инициалы, фамилия уполномоченного лица

Прошито, пронумеровано

3 (три) листа

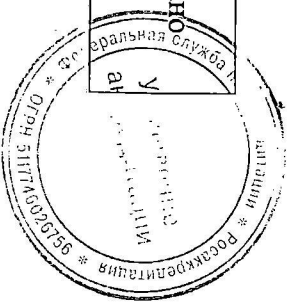

Руководитель экспертной группы,
эксперт по аккредитации

Матвеева / Н.А. Матвеева/

Член экспертной группы,
технический эксперт

Аникушин / А.В. Аникушин/

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.